




FRÁGANGUR Á PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

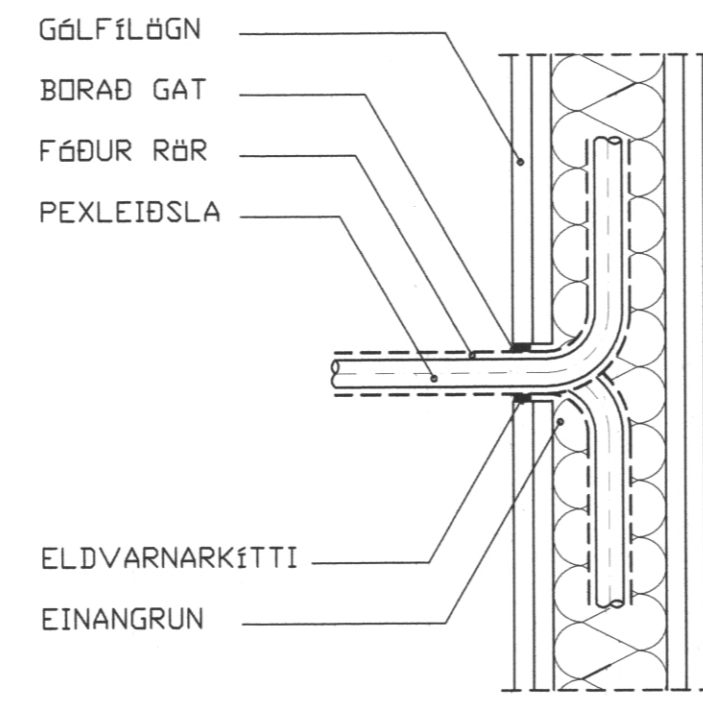


BRUNARÞÉTTING Á PEXLEIÐSLU Í FÁÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆÐNINGU

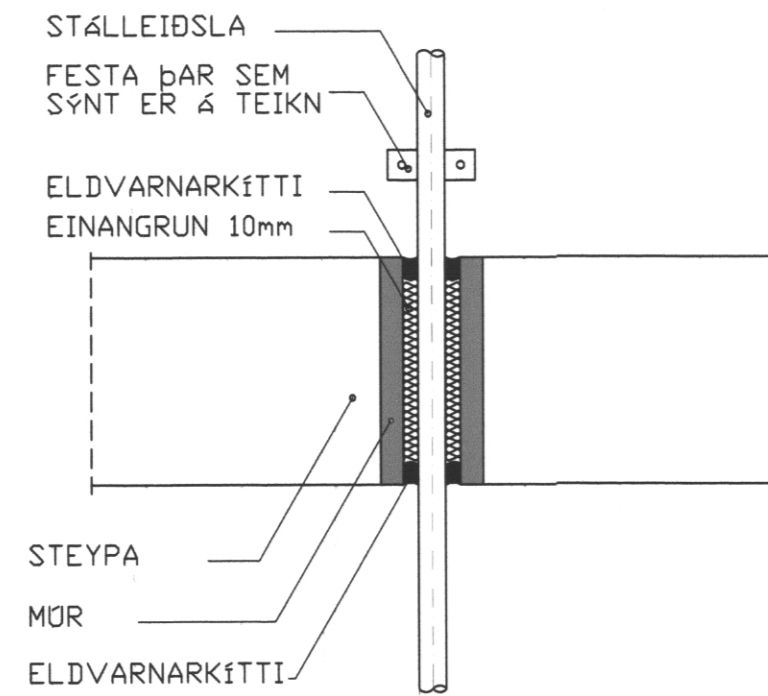


FRÁGANGUR Á STÁLLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

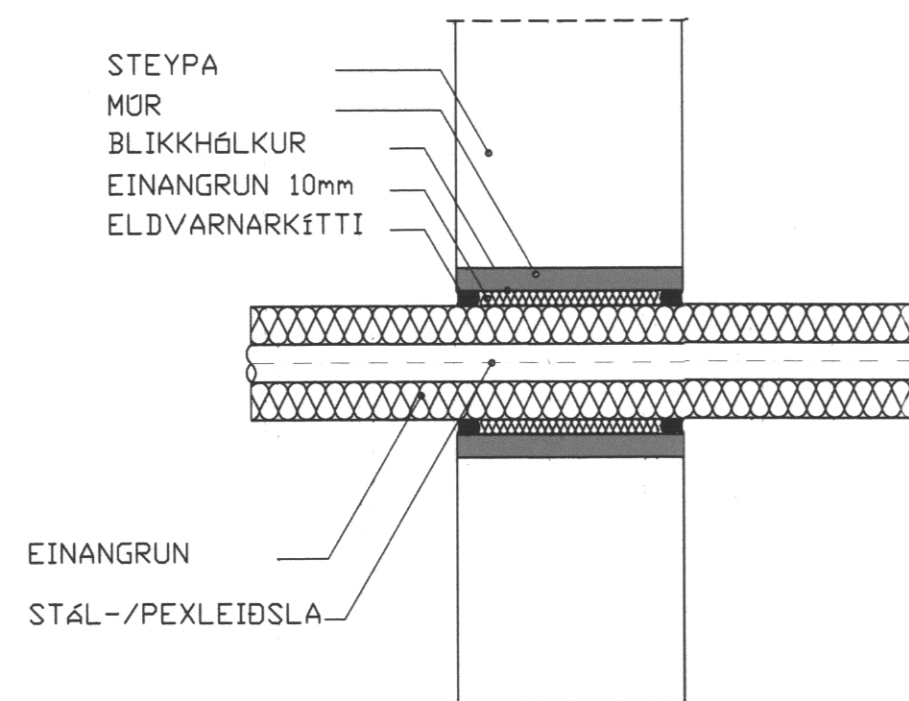

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPTAN VEGG

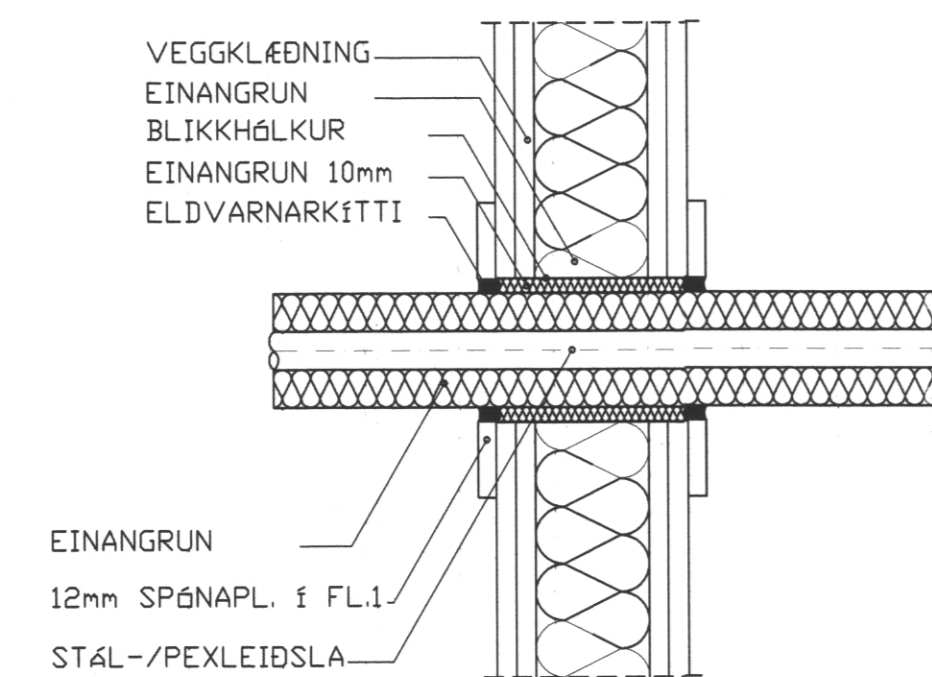

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM LÉTTAN VEGG

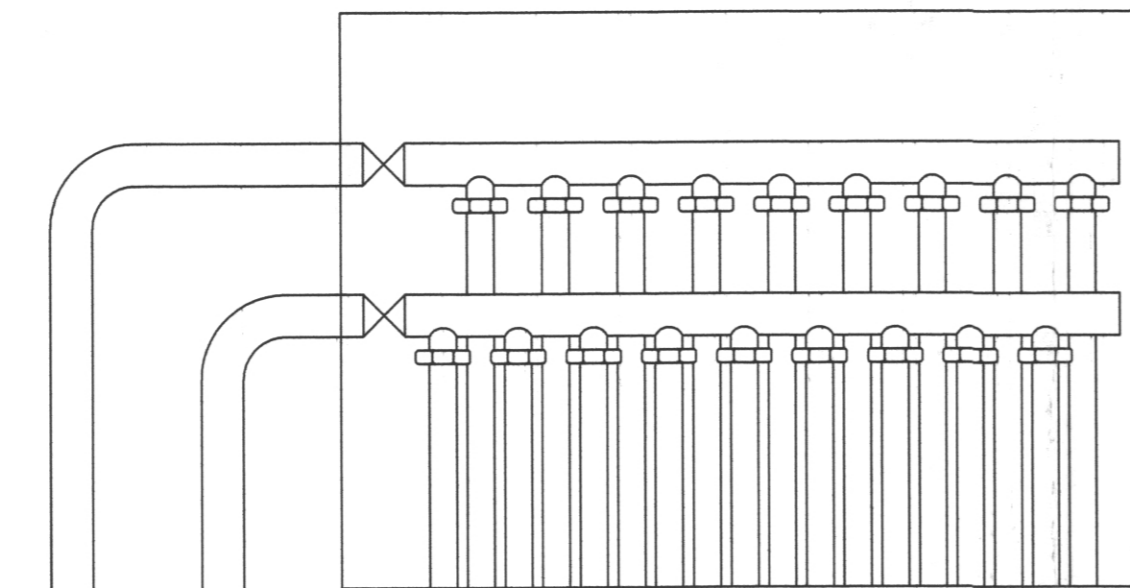

TENGIKASSI

ADRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í VATNSLÖGN DR. ALPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYDFRÍU STÁL (RS) ASI 315.
RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VÍÐ 0,7 Mpa. VINNUÞRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA DR. AFSINKUNARÞÖLNU MESSING OG HÉFA RÖRUM FÁÐURRÖR SKULU VERA DR. PE (POLYETHYLEN).

RYDFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGÞYKKAR MED SKRÖFUÐ TENGISTYKKI SEM SAMSVARA PÍPUM AD GERÐ.

ÞIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FDRSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MED 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR MEST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA Á EINANGRADAR.

LEIÐSLUR ADRAR EN LEIÐSLUR Í FÁÐURRÖRUM OG SLOKKVILÖGN SKAL EINANGRA MED STEINULLARHÖLKUM. ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HER SÉGIÐ:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4")
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2")
- 50 - 100mm (2" - 4")

RAKAVERJA SKAL RYDFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MED SÍSALPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTINGU OG ÞRÓFAST MED 1,0 Mpa. ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

GNÉFNAR TENGILEIÐSLUR AD TÆKJUM ER 18X2,2 PEX.

ALLT EFNI SKAL HAVA LAGNAEFNISVOTTUN.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

LAGNIR Í GÓLFI SJÁ SKYRINGARMYND Á TEIKN. NR.330

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn

TÆKI				KALT VATN	HEITT VATN
TÆKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANDLAUG	0,1	10	1	1
VS	VATNSSALERNI	0,1	14	1,4	
BK	BADKAR				
SB	STEYPTIÐ	0,2	1	0,2	0,2
BI	SKIDL SKAL (BIÐET)				
EV	ELDHÖSVASKUR	0,2	2	0,4	0,1
UP	UPPÞVOTTAVEL	0,2	1	0,2	0,2
SV	SKIDL VASKUR	0,2	11	2,2	2,2
ÞV	ÞVOTTAVEL	0,2	2	0,4	
DF	DRYKKJUFÖNTUR	0,2	0		
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/α:				5,8	4,0
MESTA SAMTÍMARENNSLI 1/α:				0,8	0,75

SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÖGUM

SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÖGUM
20.10.2005
Sigurður Jónsson

D			H		
C			G		
B			F		
A			E		
NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
28.10.05	BB	0415	
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	320	
Sampykkt	2019/10/28 13:01:55/115011 EA-270963-5445		

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðipjónusta

Kirkjuveg 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax 481-3076
Heimasíða <http://www.teiknistofa.is> Netfang pz@teiknistofa.is

Verkefni
LEIKSKÓLINN SÓLI VESTMANNAEYJUM

Verkefni
NEYSLUVATN SÉRMYNDIR OG SKÝRINGAR