



7 - 9 - 75
Vetur Þórhólmur

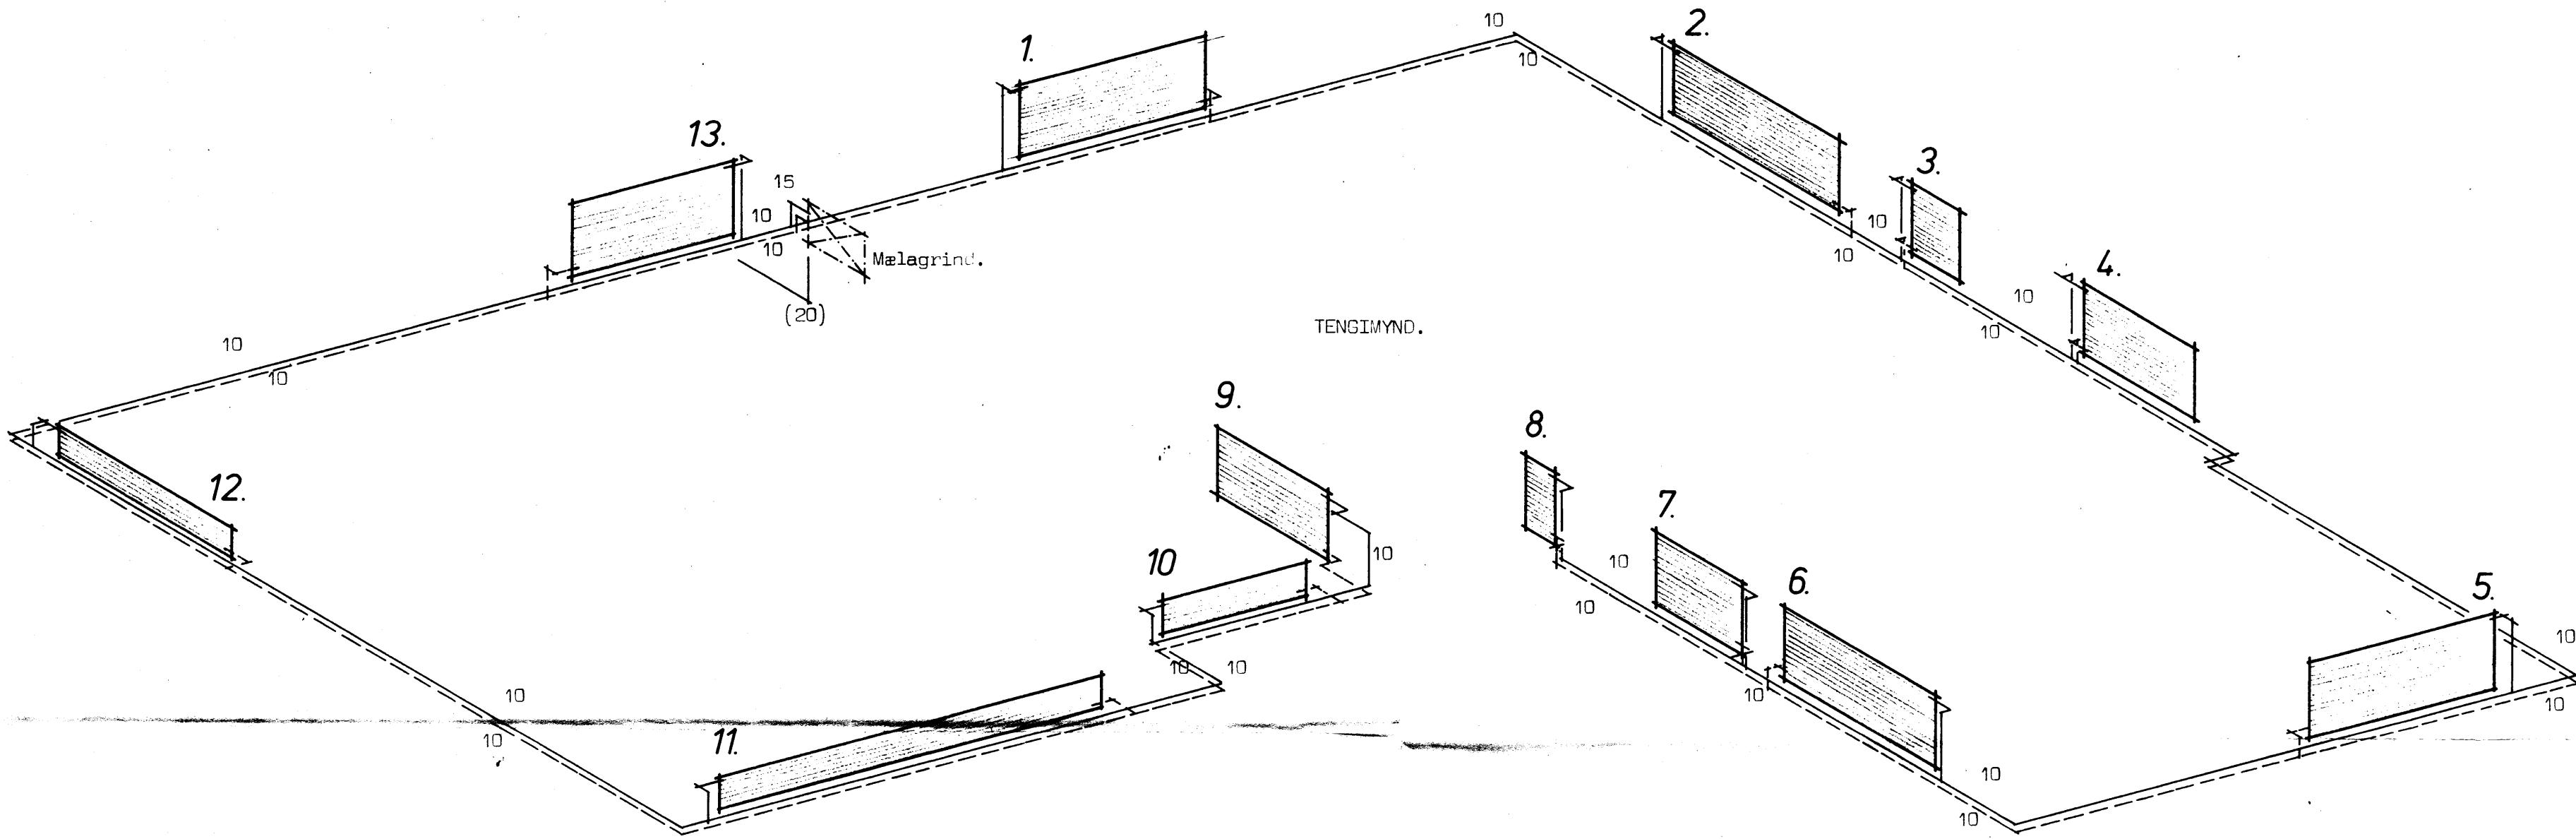

Neyzluvtn.

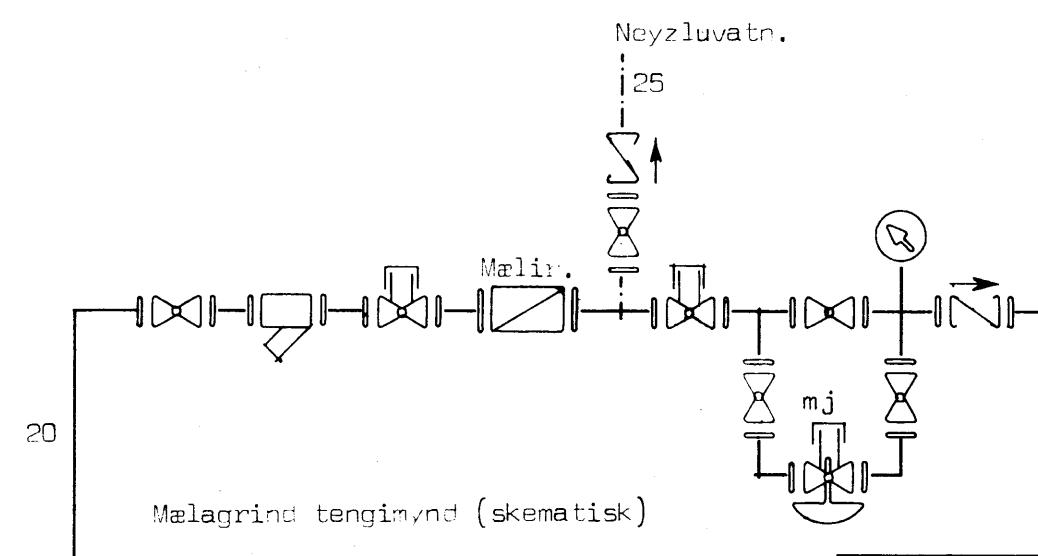

A hvern ofn komi lofttæmingarskrúra og á bakrennsli frá hvernjum ofni komi sjálfvirkur loki sem lokar við hækkandi vatnslitasti. Üll ofntengi eru 10 mm.

Hítaveitunntak (20)

Bakrennsli (eða lígn að frárennsli ef vatnið er notað einu sinni)

Þessi loki er aðeins settur
ef ekki er bakrennsli til
kyndistöðvar og vatnið er leitt
í frárennsli.

ASHAMAR 6 VESTMANNAEYJUM.

Hitalögð tengimynd (hítaveita)

Húsnaðisteiknistofan s/f Suðurlandsbraut 20	sími 86810	verk nr.
blað nr.		
5000		

Guðrún Þ. Þórhólmur
B. Þórhólmur