


SKYRINGAR

Allir ofnar hafi loftskrúfur, opnanlegar með lykli.
 Allir ofnar hafi aftæmingu, opnanlega með lykli.
 Allir ofnar hafi tvöfaldan milliboðn 1/4 hitaveitu.
 Allar framrásloagnir einangrist með 15cm einangrun og vefjist með mjúku plasti.
 Allar bakrásloagnir eru óeinangraðar.
 Öll samskeyti skulu vera skrúfuð og þétt með maki og hampi.
 Allar pípur skulu vera af gerðinni DIN 2440 eða DS 540
 Allur fittings skal vera samsortla pípum.

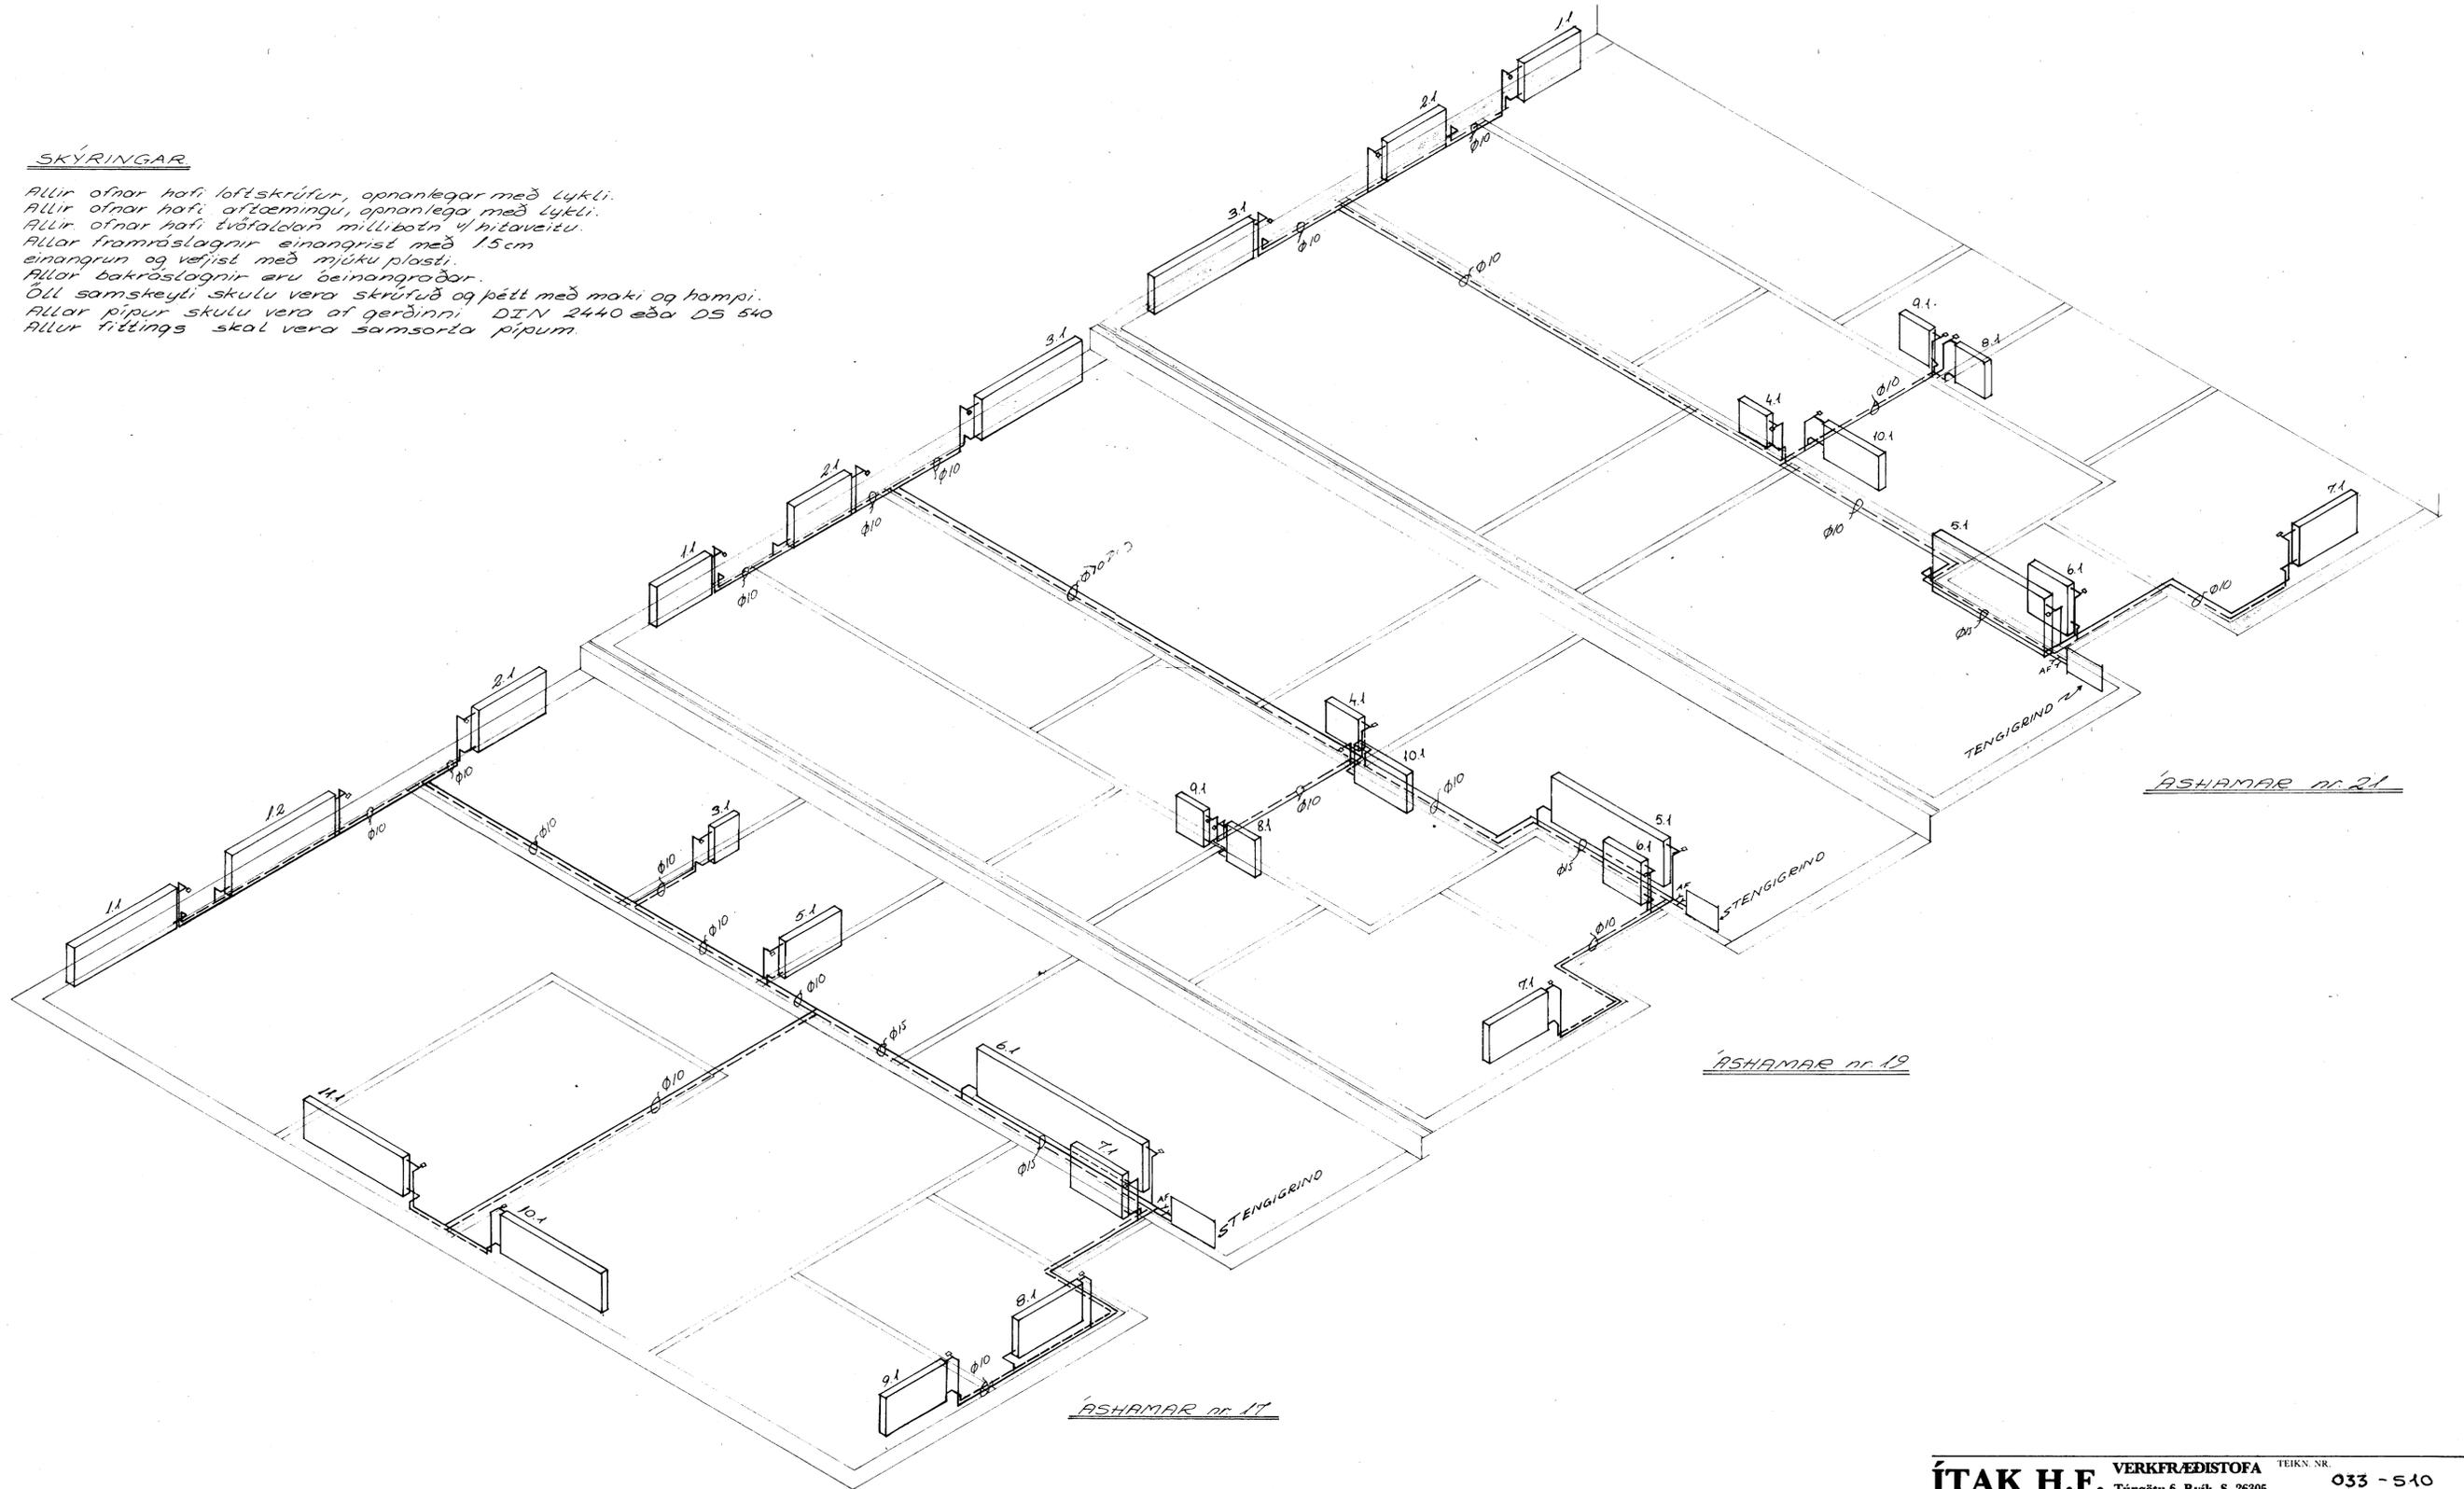

ASHAMAR nr. 21

ASHAMAR nr. 19

ASHAMAR nr. 17