


Grunnmynd mkv. 1:50

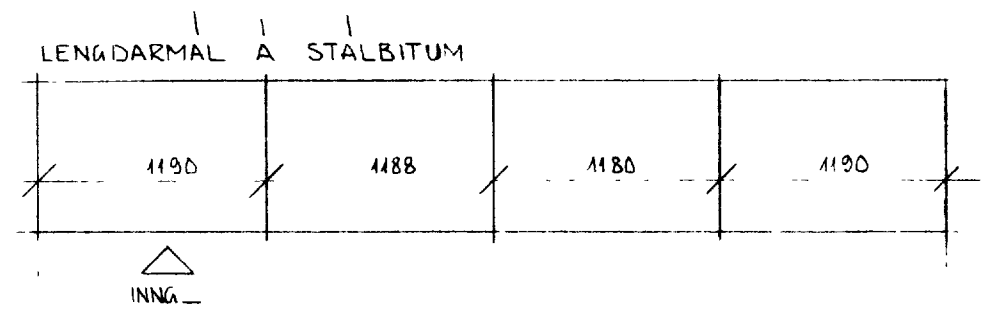

Skýringar:

Upp með og undir glugga og hurðap komi 2 K 10, en yfir og 3 K 10 nema annað sé tekið fram.

Láréttu járnin ná minnst 70 cm útfyrir og eða séu samfelld um fleiri op. Lóaréttu járnin ná frá botni á undirstöðum og að bakskeggi. Þera skal fúavarnarefni á alla sperruenda svo og á samskeyti í mæni og sperrur er festast með boltum á galla. Fúavarnarefnið skal borið á sperrurnar hurrar. Sperruefnið skal vera beint, burrt og laust við stóra kvisti. Festa skal sperrur í steypu með lykkjum úr Ø 8 steypustyrktar járn er ná minnst 30 cm niður í steypu.

Steypa er S 160 skv IST 10.

Nota skal lo tblendri og víblæra steypuna.

Sigmál steypu sé 4 — 6 cm.

Nota skal kamastál K 10 með $R_{p0.2} = 1000 \text{ kg/cm}^2$

STADALHÚS TFS

TEIKNISTOFA SÚDURLANDSBRAUT 20 SIMI 83141

VERKEFNI	DAGS. 1977	VERK NR
Reiðhús	MKV. 1:50	R 1
Pakviðir	BR.	
	BLAD NR 2 03	

Sigurður Guðmundsson
 Sigurður P. Kristjánsson FTFI