




FRÁGANGUR Á PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

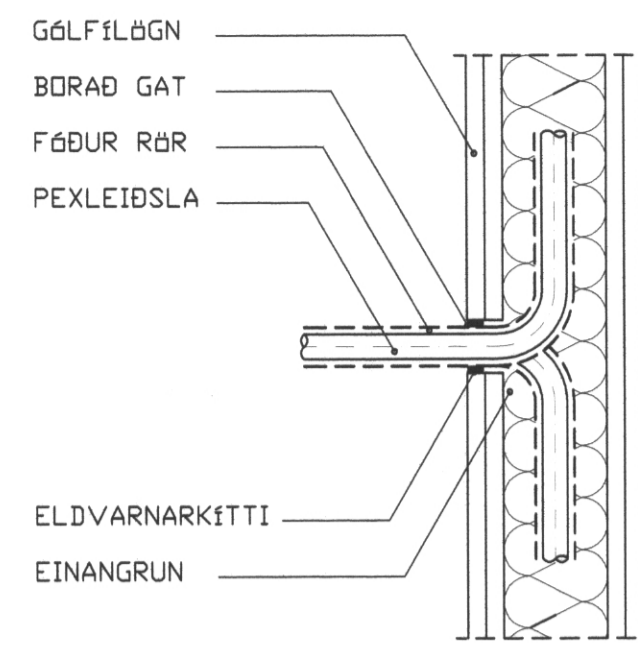


BRUNABÉTTING Á PEXLEIÐSLU Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆÐNINGU

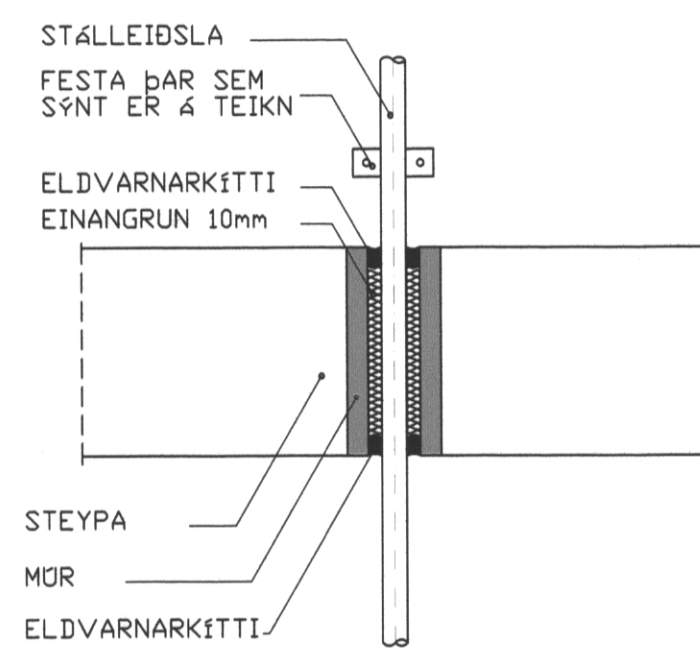


FRÁGANGUR Á STÁLLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

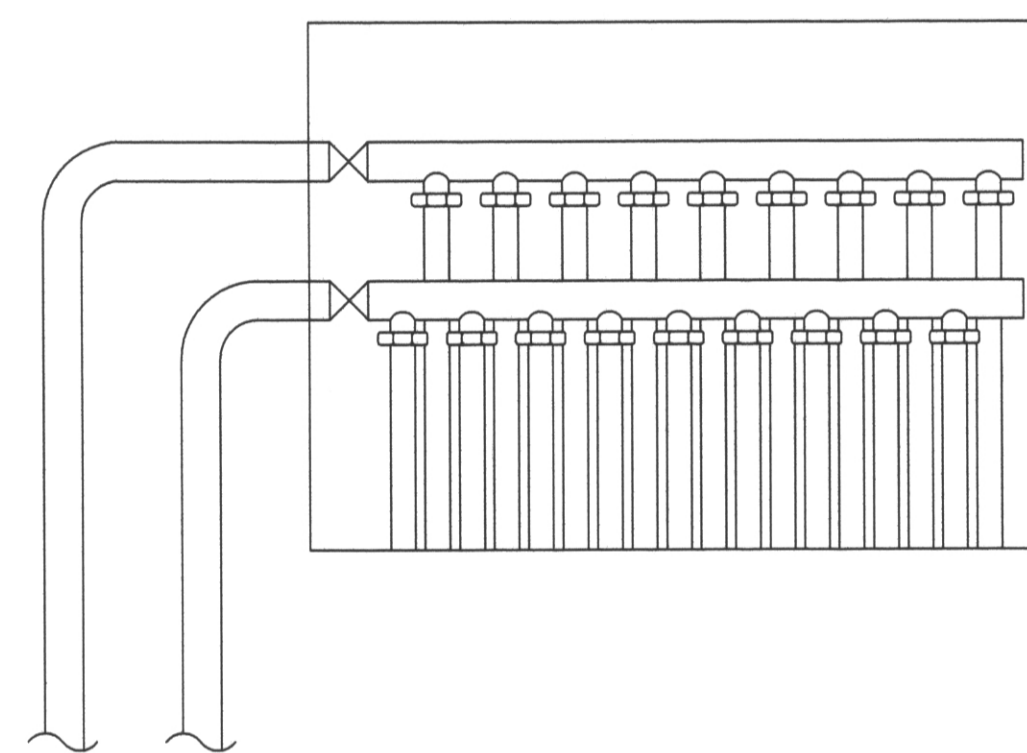

TENGIKASSI

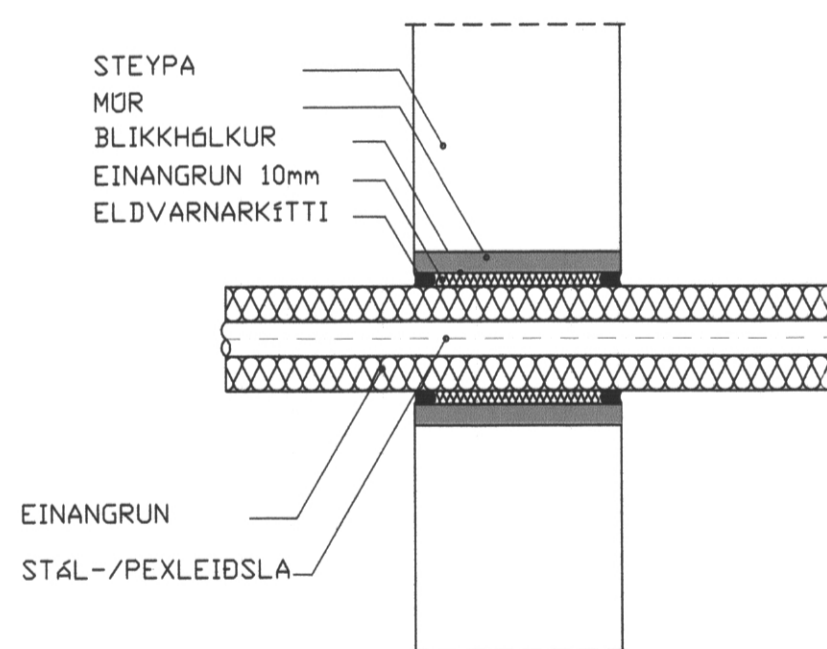

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPTAN VEGG

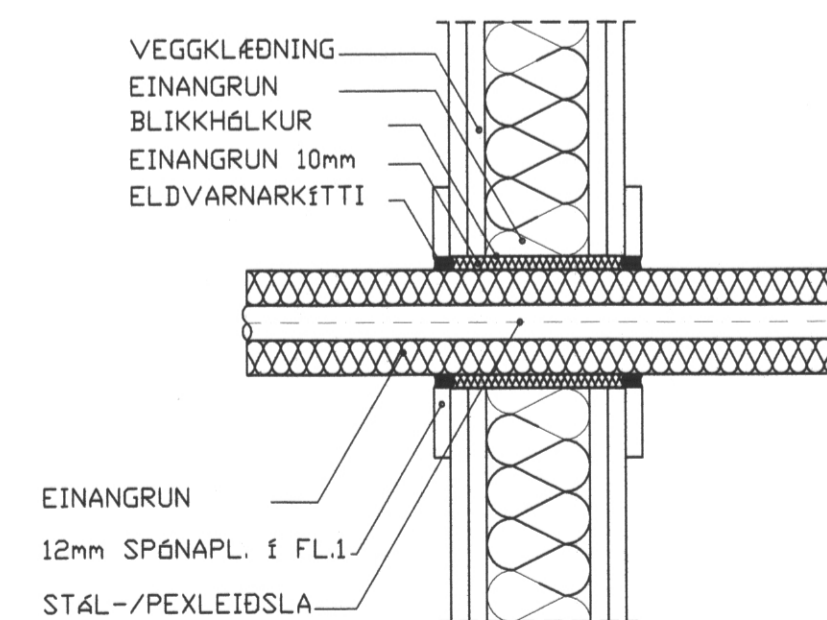

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM LÉTTAN VEGG

AÐRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í VATNSLÁGN UR ALPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315.
RÖR Í VATNSLÁGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0,7 Mpa
VINNUÞRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA UR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM FÓÐURRÖR SKULU VERA UR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR ÞÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGSPYKKAR MEÐ ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÁ MEST MEÐ 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINANGRADAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÖLKUM.

ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:

10 - 20mm (3/8" - 3/4")
25 - 40mm (1" - 1 1/2")
50 - 100mm (2" - 4")

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MEÐ SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTINGUR OG PRÓFAST MEÐ 1,0 Mpa AÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

LAGNIR

STOFN HITAVEITA FRAMRÁS

STOFN HITAVEITA BAKRÁS

STOFN KALT VATN

NEYSLUVATN KALT

NEYSLUVATN HEITT



NEYSLUVATN HRINGRÁS

HITAKERFI BAKRÁS

HITAKERFI FRAMRÁS

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn UM AÐ RÆÐA EINA ÍBÚÐ

TÆKI				KALT VATN	HEITT VATN
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANLAUG	0,1	1	0,1	0,1
VS	VATNSSALERNI	0,1	1	0,1	
BK	BAÐKAR		1		
SB	STEYPIBAÐ	0,2		0,2	0,2
BI	SKOLSKÁL (BIDET)		1	0,2	
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	1	0,2	0,2
UÞ	UPPÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,2	
SV	SKOLVASKUR	0,2	1	0,2	0,2
ÞV	ÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,2	
DF	DRYKKJRFONTUR	0,2			
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:				1,2	0,7
MESTA SAMTÍMARENNSLI 1/a:				0,45	0,41

D			H			Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði	Teiknistofa PZ ehf Ráðgjafarverkfræðipjónusta  Verkheiti ÁSHAMAR 1A, B,C OG D RAÐHÚS VESTMANNAEYJUM Verkefni SÉRTEIKNINGAR OG SKÝRINGAR VATNSLAGNIR
C			G			28.03.10	BB	1021		
B			F			Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting	
A			E				EA	320		
NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING	Samþykkt 				Kirkuveggi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076 Heimasiða http://www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is