7703

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

10. DES. 2003

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

MÓTTEKIÐ

10. DES. 2003

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

MERKINGAR (Í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64)

1. BRUNNAR O.FL.

BG	BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL, GÓTUNIÐURFALL
NF	NIÐURFALL
SF	SANDFANG, SANDGILDRA
SN	SVALANIÐURFALL
ÞN	ÞAKNIÐURFALL

2. HREINLÆTISTÆKI.

BI	SKOLSKÁL (BIDET)
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
SB	STEYPIBAÐ
SV	SKOLVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVÉL
VS	VATNSSALERNI
ÞV	ÞVOTTAVÉL
ÞS	ÞVAGSKÁL
RV	RANNSÓKNARVASKUR
BS	BRUNASLANGA
KR	KRANAR

3. LOKAR

- BEINN RENNILOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMINNKARI ÞRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRÐ
- PJ — ÞRÝSTIJAFNARI
- SL — SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LP — LOFTPOÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- H — HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
- P — ÞRÝSTINGSMÆLIR
- HP — HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALD
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- ÞRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTÖPPUN

4. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPÍPA
- HITI BAKRÁSARPÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS
- SJÓR
- ● PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- ○ PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

5. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- PÍPULÖGN FYRIR SKÓLP OG ÚRKOMU
- ÚRKOMUVATNSLÖGN, PÖKKUÐ
- ÚRKOMUVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN (HÁLFPÖKKUÐ)
- GÖPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- a-HÞ — LÖGN Á -MM MEÐ HREINSILOKI
- BR 1000 — FRÁRENNSLISBRUNNUR
- a-ÞN — a -MM ÞAKNIÐURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN
- MANNGENGUR HÓLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM
- BRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á
- ÞVERMÁL BRUNNS 600 mm
- GRJÓTHRIP UTANMÁLS SJÁ GRUNNMYND
- BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

FÖRSENDUR

FRAMRÁSARHITI =45°C
BAKRÁSARHITI=20°C
ÚTIHITI min =-15°C
INNIHITI =20-24°C
FRÁGANGUR Á GÓLFHITA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

6. SKÝRINGAR.

6,1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLÖGN OG BRUNNAR SÉU ÚR STEINSTEYPU EÐA ÖÐRU EFNI SEM ÞYKKT AGRIND HITAVEITU
YFIRVÖLD SAMÞYKKJA INNRI ÞVERMÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í cm Á GRUNNMYND
SAMSKEYTI PÍPNA SKAL ÞÉTTA MEÐ ASFALT EÐA SEMENTSSTEYPU.
ALLAR BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM
MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.
PÍPUR INNANHÚSS SÉU ÚR STEYPUJÁRNI EÐA ÖÐRU EFNI SEM HLÓTIÐ HEFUR SAMÞYKKI BYGGINGARYFIRVALDA.
EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HÓLRÆSALAGNIR.

6,2 HITALÖGN

PÍPUR ERU PLASTPÍPUR Ø18X2mm FRÁ UNIPIPE SETTAR SAMAN Á RIÐFRIUM PRESSUFITTINGS
Á HVERJA SLAUFU KÖMI THERMOSTAT SEM TENGD ER LOKA Í TENGIKASSA NEMA Í STOFU
KÖMI EITT Á TVÉR SLAUFUR. Á KERFI ER HRINGRÁSARDÆLA OG BYPASS VENTILL
ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 ÞRÝSTING MEÐ KÓLDU VATNI OG
SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

6,3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR MEÐ ÁLKÓPU FRÁ UNIPIPE TENGDAR SAMAN MEÐ
RIÐFRIUM PRESSUFITTINGS, ÞVERMÁL SBR. GRUNNMYND VATNSLAGNA
ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 ÞRÝSTING MEÐ KÓLDU VATNI
SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

- KÚlulok/rennilok
- Sía DANFOSS FV
- Hemill
- Vatnsmelir
- Einstefnulok
- Þrýstimelir
- Hita og Þrýstimelir
- Hitamelir
- Dæla

- HITASTJÓRNUN T.D DANFOSS RAVK
- BYPASS VENTILL
- STJÓRNUN Á FRAMRÁS HITASLAUFU SKV UPPL FRÁ HITASTILLI

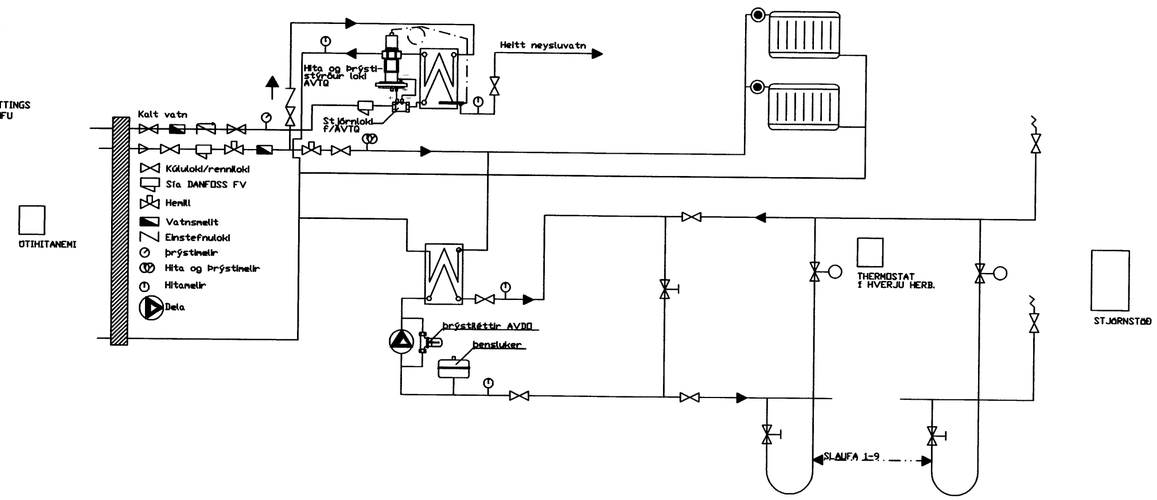

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV

Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www. teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
BÁRUSTÍGUR 6 VESTMANNAEYJUM
BÍLGEYMSLA OG ENDURSKIPULAGNING

Verkefni
SKÝRINGABLAÐ
VIÐ LAGNIR

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
NÓV.. 2003	PZ	0339	
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	300	
Samþykkt			

S:\Verkefni\A-VERK\03\0339barustigur6\teikn\0339-2.dwg, 08.12.03 09:48:50, \\TPZ\HP DesignJet 500 24 by HP