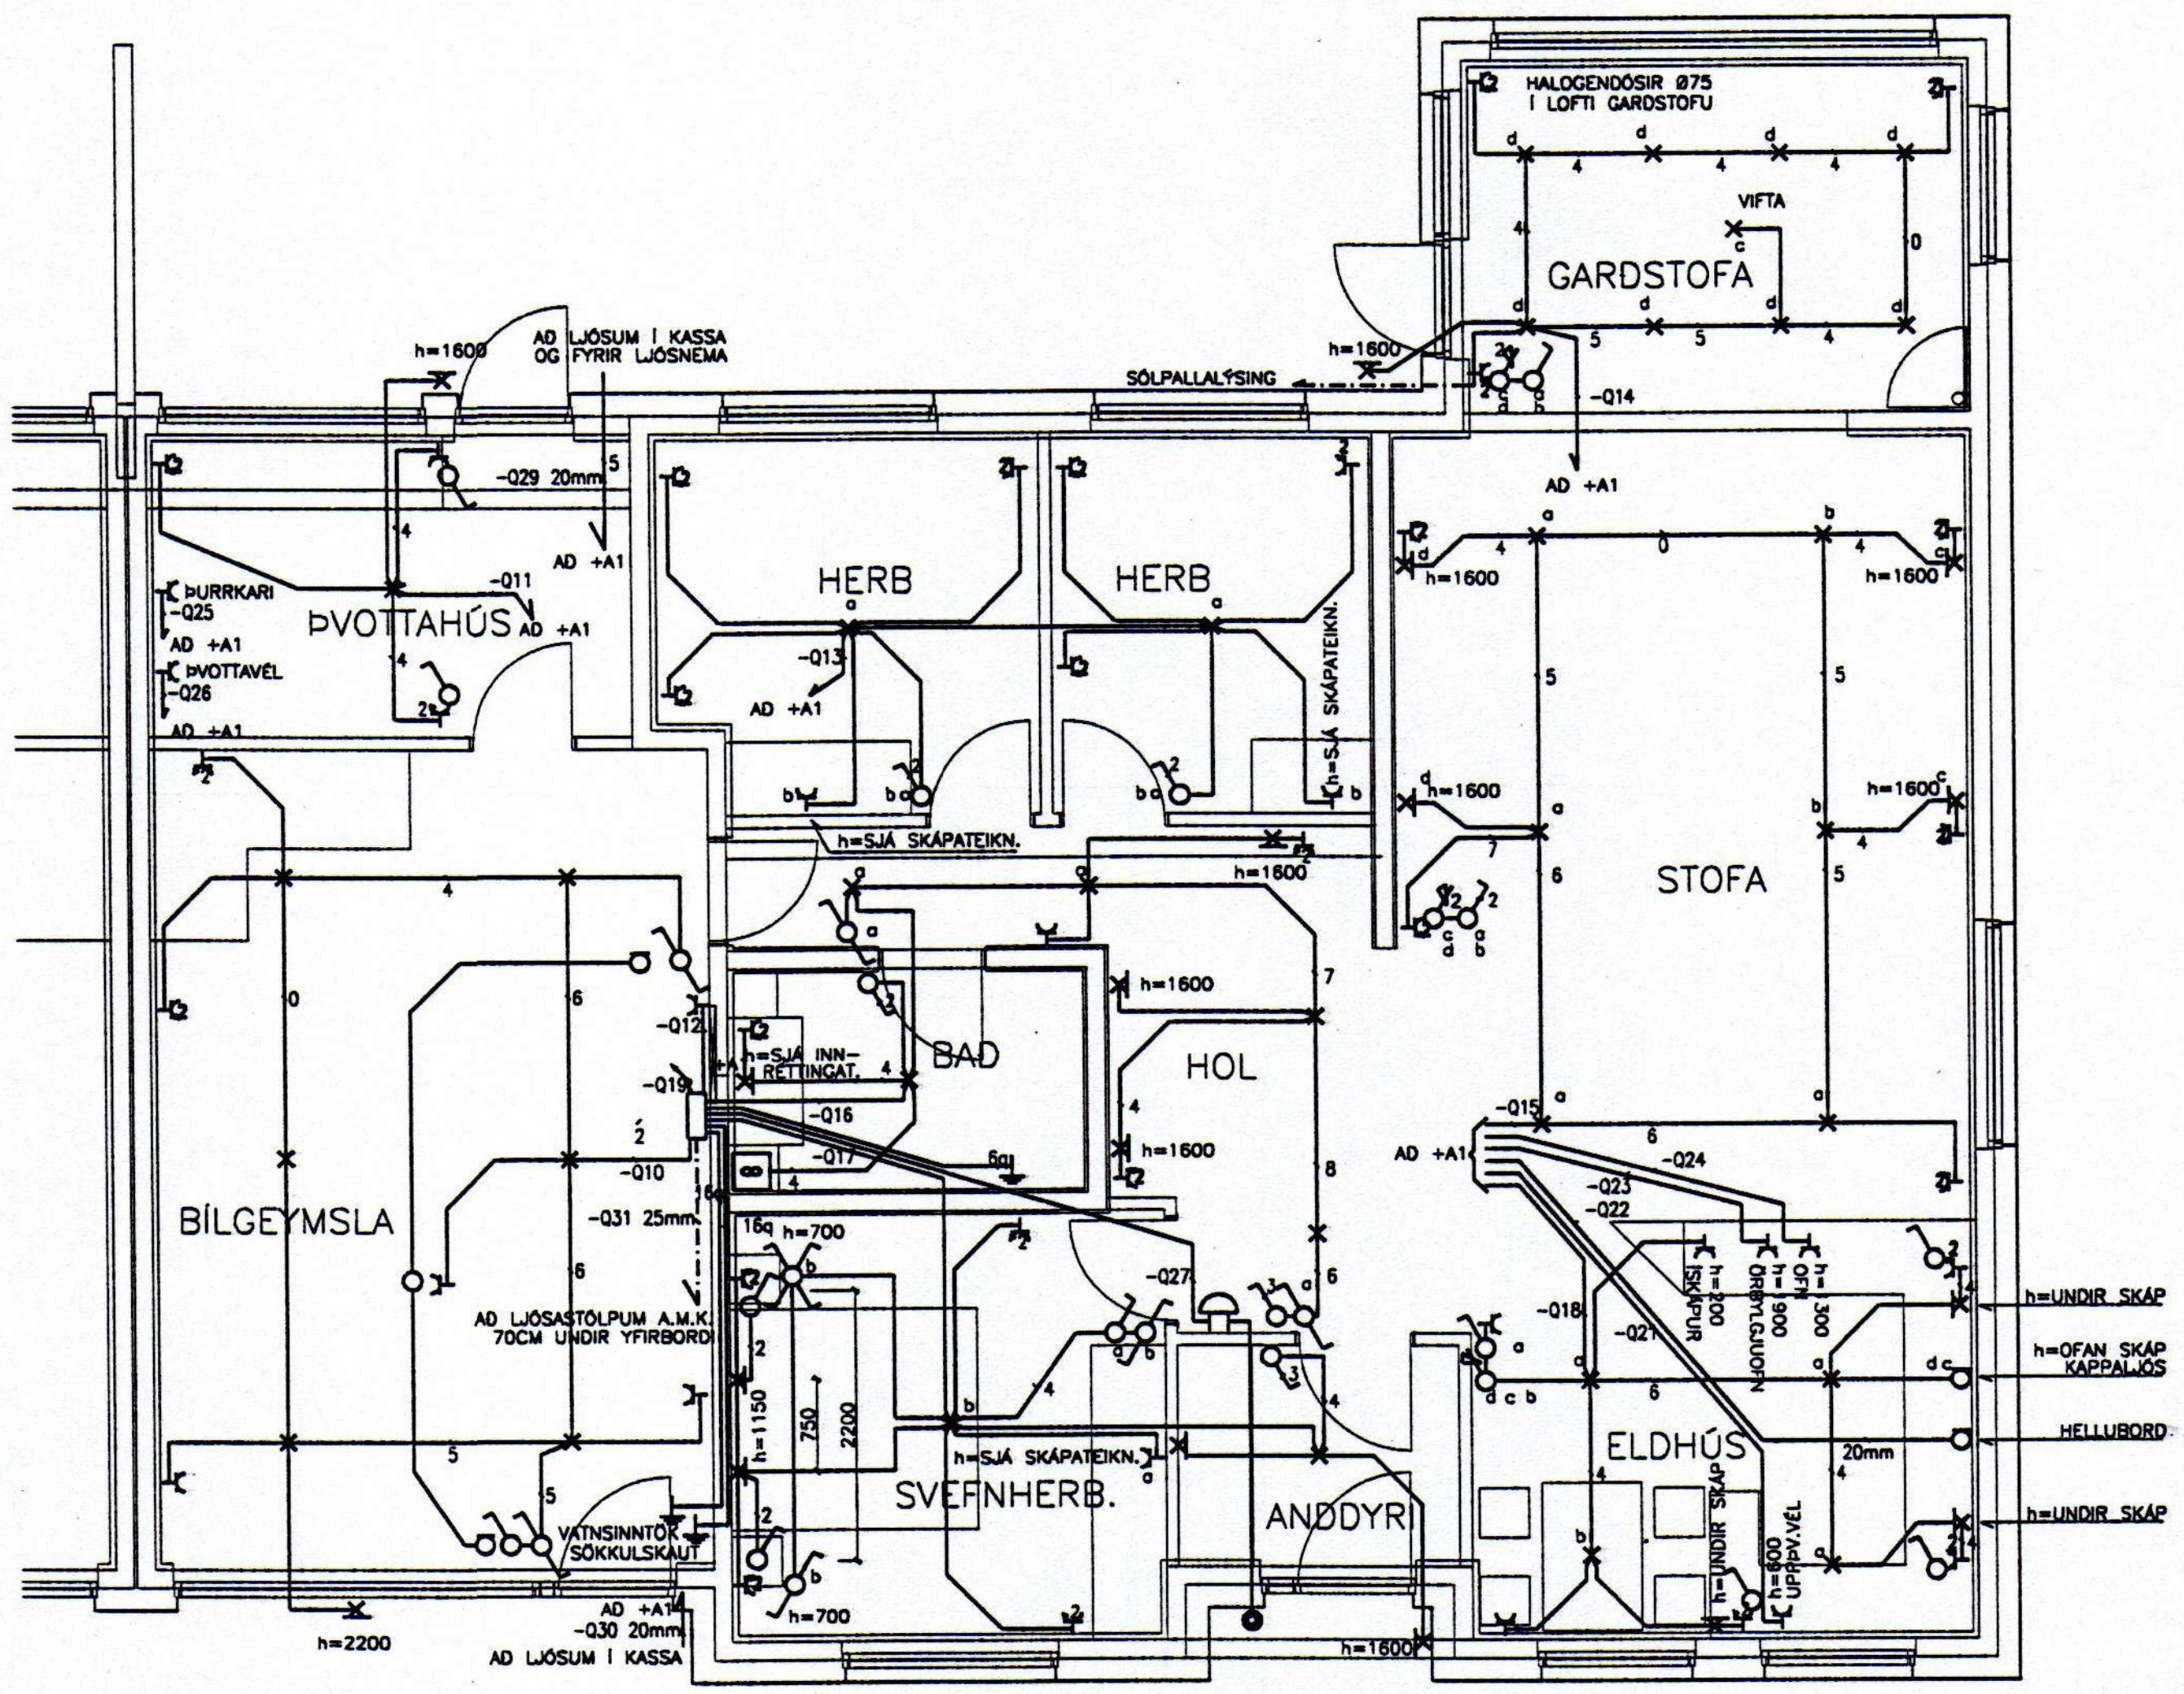

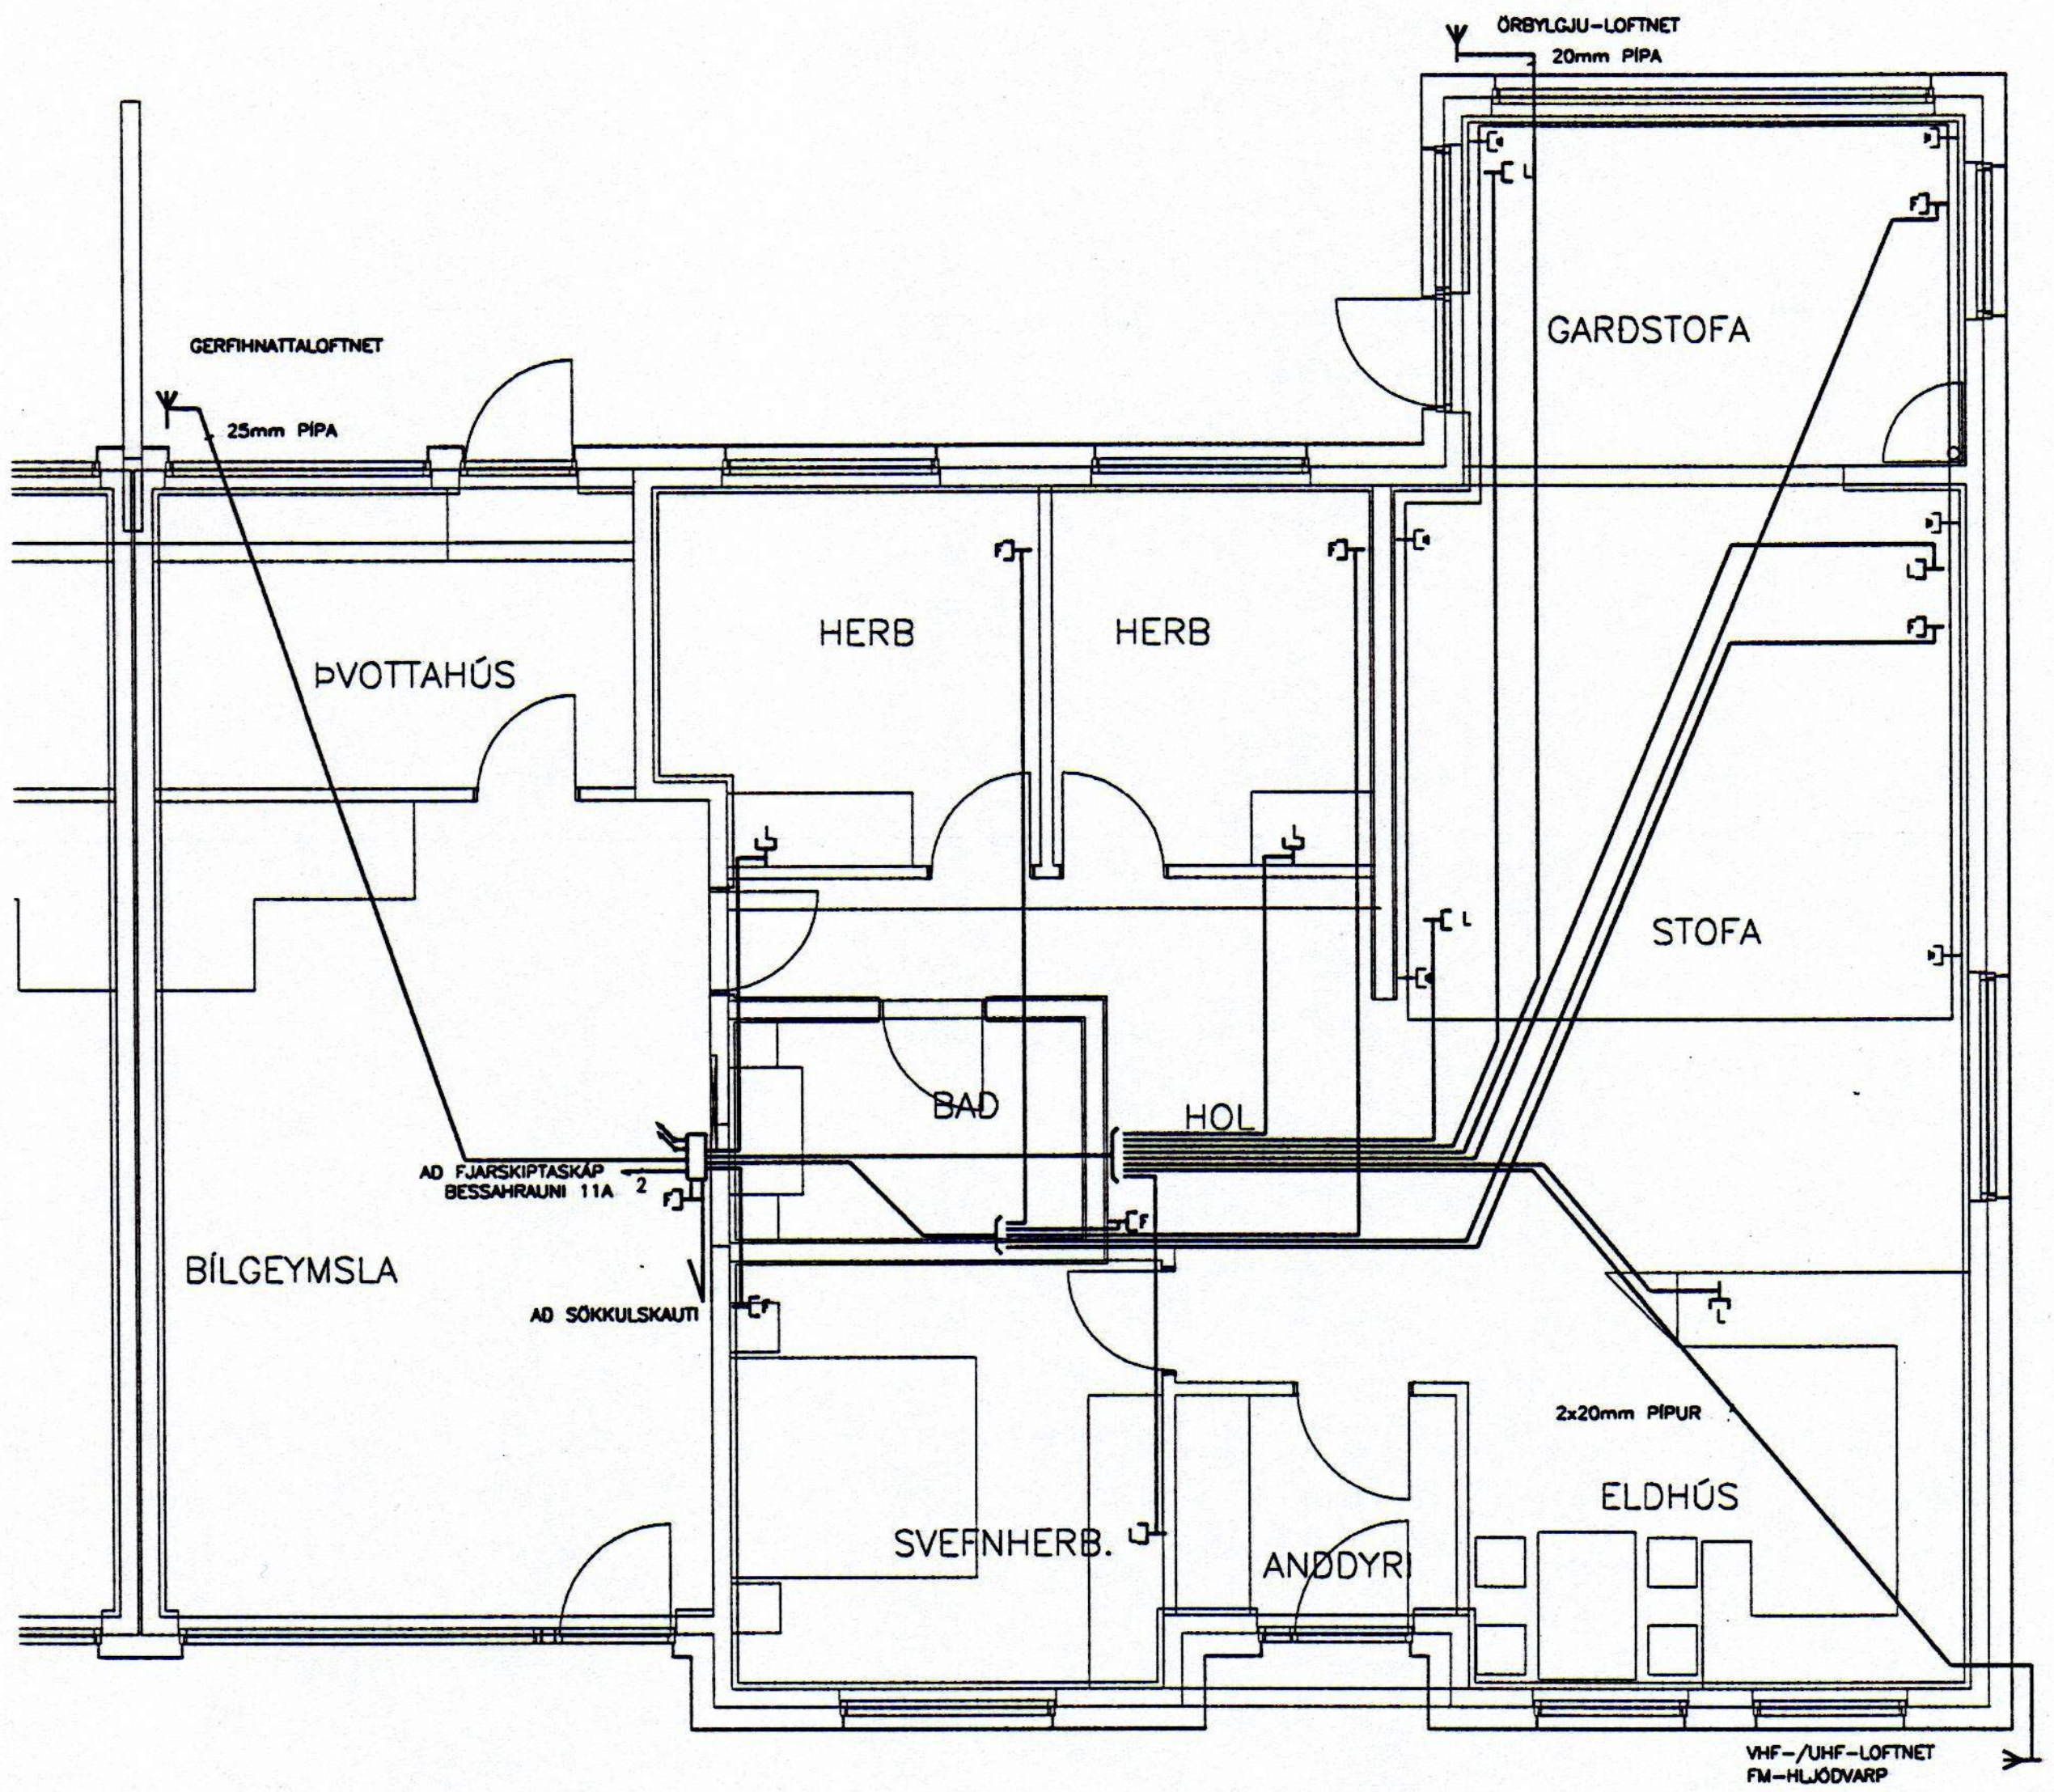

SKÝRINGAR

ÖLL MÁL ERU Í mm.
LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR
STRENGIR ERU 3x1,5q
MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10 A OG TENGLA 16 A
HÆD ROFA = 1100 mm OG TENGLA = 200 mm
TENGLAR ELDHÚSI, SALERNI, ÞVOTTAHÚSI, GEYMSLU
OG BÍLSKÚR ERU h = 1100 mm
TENGLAR TEIKNADIR VID ROFA ERU Í SÖMU DÓS OG
ROFINN EDA FAST UNDIR HONUM
Í PÍPUR AD ÚTILJÓSUM SKAL DRAGA PLASTSTRENGI
ÖLL MÁL ERU MIDUD VID FULLFRÁGENGID GÓLF
EDA VEGG OG ÚR MIDRI DÓS Í MIDJA DÓS
—— LÖGN Í GRUNNPLÖTU
OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID

SKÝRINGAR

ÖLL MÁL ERU Í mm.
LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTPÍPUR
TENGLAR MERKTIR F ERU FYRIR SÍMA
LOFTNETSSTRENGIR ERU 75ohm COAX,
ÞVERMÁL A.M.K. 7mm OG DEYFING M.V. 860MHz
STRENGIR FJARSKIPTATENGLA ER CAT 5
TENGLAR MERKTIR L ERU FYRIR LOFTNET
TENGLAR MERKTIR HÁTÖLURUM ERU FYRIR HÁTALARA
HÆD TENGLA ER 200cm
TENGLAR ERU FAST VID LÁGSPENNUTENGLA
HVERGI SKAL ÞÓ HAFA FLEIRI EN FJÓRAR
DÓSIR ÞÉTT SAMAN

HÁTALARAR

LOFTNET

SÍMI

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID

1 0 1 2 3 4 5 m

Eigi má fjölfalda þessa teikningu til, notkunar fyrir þriðja aðila, né breyta henni án leyfis Rafteikningar hf.

ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.	ÚTG.	DAGS.	
TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.					

HANNAD	JGÓ
TEIKN.	JGÓ
YFIRF.	ÞH
SAMÞ.	[signature]
VERKNR.	0317
GEYMSLUNR.	
DAGS.	03.03.12

RAFTEIKNING HF
RÁDGJAFARVERKFRÆDINGAR
CONSULTING ENGINEERS

BESSAHRAUN 11B VESTM.
LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNUKERFI
GRUNNMYNDIR

TEIKN. NR. 20.5.02 NÆSTA TEIKN. NR. – ÚTG.