

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÚLULOVI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÓTPRÝSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
- 12. ÞRÝSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR.
- 14.
- 15. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR.
- 16. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 17. ÁLAGSSTÝRÐ DÆLA 0.8 l/sek
- 18. MÓTORLOKI, TENGDUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 19. HITA- OG ÞRÝSTIST. LOKI AVTQ ÁSAMT REGLIR, UNIONAR BEGGJA VEGNA VARMASKIPTIR T.D: DANFOSS, (XB 06H-1 26) EDA SAMBÆRILEGUR.
- 20.

HUGSANLEG  
SNJÓBRÆÐSLA

ÞRÝSTIPRÓF FYRIR PLASTLAGNIR:

FRAMKVÆMD PRÓFS:

PRÓFUNARÞRÝSTINGUR ER 1.5xHÁMARKSÞRÝSTINGUR FRÁ VEITU  $P_{próf} = 1.5 \times P_{veitu}$   
(MINNST 6bar FYRIR NEYSLUVATN OG HITALAGNIR)

VIÐ FORPRÓF SKAL AUKA ÞRÝSTINGU UPP Í 6 bar OG BÍÐA Í 10 MÍN AUKA  
ÞÁ ÞRÝSTINGU AFTUR UPP Í 6 bar OG SIÐAN AFTUR EFTIR 20 MÍN.

EFTIR 30 MÍN B SKAL SKRÁ NIÐUR ÞRÝSTINGU OG AFTUR EFTIR 60 MÍN C OG MÁ  
ÞRÝSTINGUR EKKI HAFA FALLID UM MEIRA EN 0.6bar.

ADALPRÓFID FER FRAM Í BEINU FRAMHALDI OG ÞRÝSTINGUR Í D MÁ EKKI HAFA FALLID  
MEIRA EN 0.2bar Á 120 MÍN FRÁ C TIL ÞESS AD PRÓF TELJIST HAFA VERID LOKID  
MEÐ FULLNÆGJANDI ÁRANGRI.

NIÐURSTÖÐUR ÞRÝSTIPRÓFANA:

1. FORPRÓFUN:

PRÓFID HEFST KL: \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 30 MÍN. B \_\_\_\_\_ bar

ÞRÝSTINGUR EFTIR 60 MÍN. C \_\_\_\_\_ bar

2. ADALPRÓFUN:

ADALPRÓFID BYRJAR EFTIR

AD FORPRÓFI LÝKUR KL: \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ bar


ÞRÝSTINGUR EFTIR 120 MÍN. D \_\_\_\_\_ bar

LEKI O JÁ O NEI

PÍPULAGNINGAMEISTARI \_\_\_\_\_

DAGSETNING \_\_\_\_\_

FRAMKVÆMT AF \_\_\_\_\_

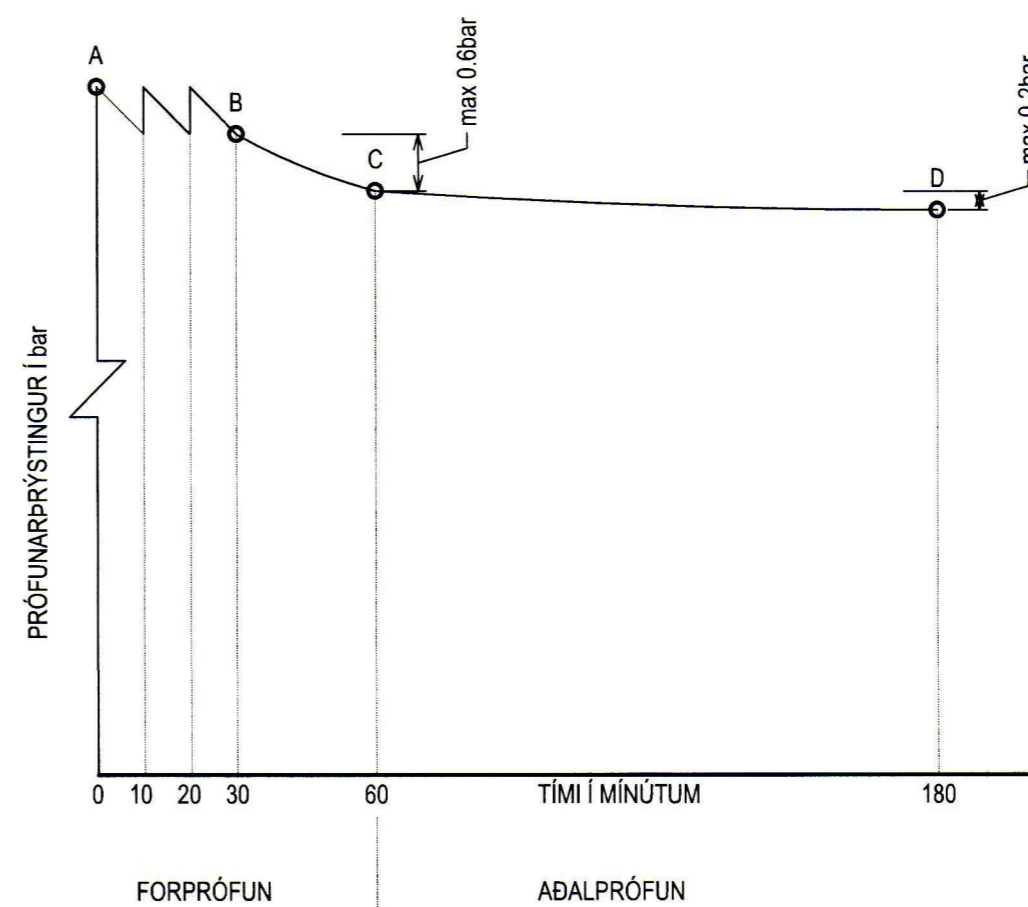

ÚTGÁFUFERLI			
ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	05.11.2012	BÁ	FRUMÚTGÁFA

SGHUS				
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI SÍMI 482 3850 FAX 482 3851 NETFANG sghus@sghus.is VEFFANG www.sghus.is				
BESSAHRUN 5 - VESTMANNAEYJAR				
LAGNIR		MKV: ----		
KERFISMYND/PRÓFUNARBLAÐ		MKV: ----		
----		MKV: ----		
DAGS:	VERKNR:	HANNAD:	TEIKNAD:	TEIKN. NR:
05.11.2012	12038	BÁ	BÁ	590-U1
SAMPYKKT: _____				
SAMPYKKT HÖNNUNARSTJÓRA: _____ 050244-4319				