

ALMENNAR SKÝRINGAR:


- Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm².
- Öll mál eru í sm frá fullfrágangnu gólfi og í miðja dós.
- Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
- Hæð tengla frá gólfi er 200 mm.
- Hæð tengla í blískúr og þvottahúsi er 1100 mm.
- Hæð tengla í eldhúsi 1100 mm.
- Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 200 mm.
- Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U er 1350 mm en bjöllu (B) 2300 mm.
- Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
- Málstraumur tengla 16A og rofa skal vera minnst 10A.
- Lagnir í gólfi.
- Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steyptu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 30 mm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.
- Greinar eru ekki í öllum tilvikum síndar að töflu (m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
- Málmhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
- Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
- Öll tákni eru samkvæmt staðli.
- Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
- Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingarstofu og Pósts og síma.
- Velja skal spenna í töflu eftir LED stríppum sem verða valdar. Spennar skulu vera ljósdeyfjanlegir með þrýstirofa eða ljósdeyfir eftir hvaða búnaður verður valinn.
- Allir tenglar skulu vera með barnavörn.
- Rafverktaki skal kynna sér gerð og efni veggja á arkitektateikningum. ef farið er í gegnum brunaveggi skal gera viðeigandi ráðstafanir til að rýra ekki brunapólið.
- Rafmagnstöflur fyrir lág- og smáspennu skulu vera með 20% aukapláss. Nota skal viðurkennt mælaspjald fyrir orkumæli. Núlla skal í aðaltöflu TN - C - S.

Nema annars sé getið

MÍÐAÐ ER VIÐ AÐ INNBROTSVARNAR OG BRUNAKERFI VERÐI ÞRÁÐLAUST. OG MÖGUL. RAFVIRKI SKAL KYNNNA SÉR VANDLEGA ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR TEIKNINGAR AÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ TIL AÐ FORÐAST MISTÖK.

FRAMFYLGJA SKAL ÖLLUM REGLUGERÐUM OG STÖÐLUM SEM ERU Í GILDI.

- LÓÐ 2x32mm PEH
- HLEÐSLUSTÖÐ 1x40mm PEH
- RAFMAÐN 50mm PEH
- FJARSKIPTI 3x50mm PEH
- AÐ LÓÐARMÖRKUM

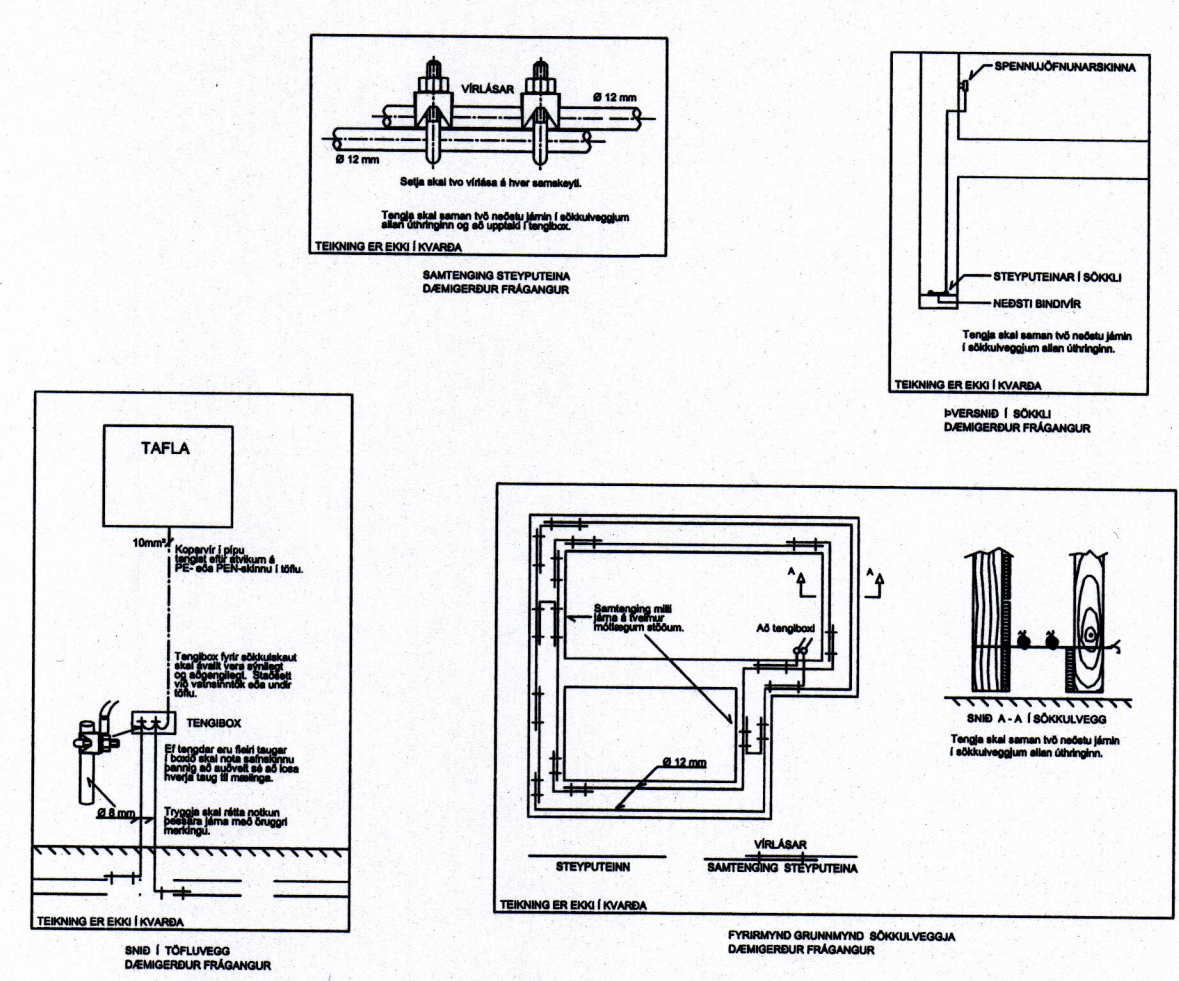

Samræmingarhönnuður			
010			
Samþykkt			
Gunnar Jónsson 0401586509			
Breytingar			
Nr.	Dags.	Breyting	Sp.
GUNNAR JÓNSSON RAFIDNFRÆÐINGUR ÁLFASKEIÐI 33A 220 HAFNARFJÖRÐUR SÍMI: 565-1169 KT:040158-6509 GSM: 891-6858			
Hannað	Teiknað	Rými	
GJ	GJ	GJ	
Verkefni			
BÚHAMAR 90			
VESTMANNNAEYJUM			
Verkhiti			
SÖKKULSKAUT, INNTAKSPÍPUR			
OG ALM SKÝRINGAR			
Kvarði			
1:50			
Dags.		Teikning nr.	
ÁGÚST 2020		032-001	