


Snið M=1:100

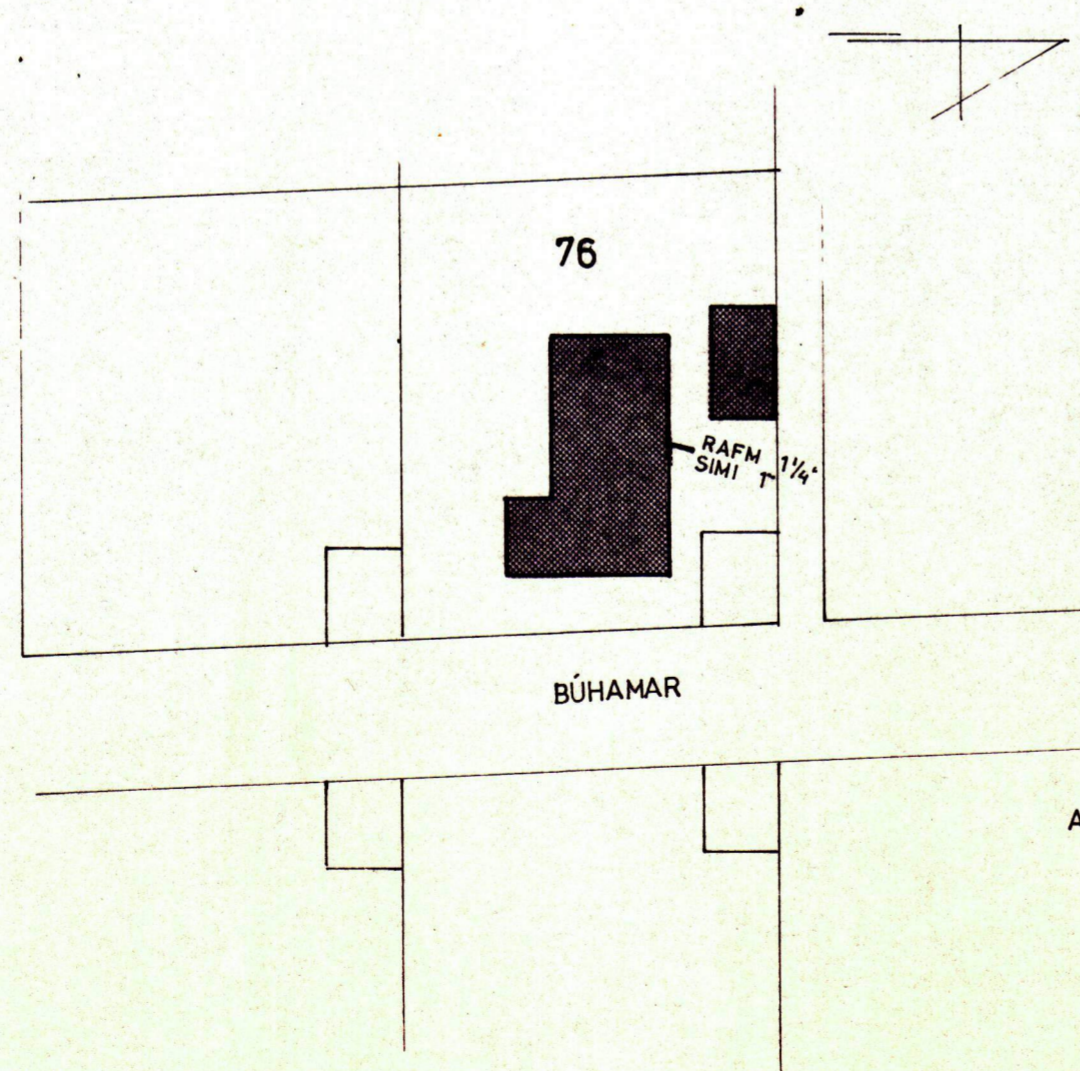

Afstöðumynd M=1:500

ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Pipur skulu vera 5/8" og vir 1.5mm²
2. Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.
3. Rofar skulu vera 100sm frá gólfi
4. Tenglar skulu vera 15sm frá gólfi
5. Mál eru frá fullfrögengnu gólfi eða áeinangruð-um vegg i miðja dás, eða úr miðri dás i miðja dás.
6. Þar sem pipur eru lagðar hlið við hlið i loftum eða veggjum, skal hafa bil á milli þeirra þannig að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra.
7. Málhluta lagnar, tækja, lampa og búnaðar skal jarðbinda vandlega.
8. Til snertispennumvarnar skal nota lekastraums-rofa og núllun.
9. Sjá nánar tengingu, gildleika tauga og virun á einlinumynd.
10. Allar pipur skulu vera plastpipur.
11. Öll táknu eru táknuæri og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
12. Rofar og tenglar skulu vera af sambærilegri gerð.
13. Öll táknu eru samkvæmt íslenskum staðli nr.61.
14. Ganga skal vel og fagmannlega frá lögrinni.

BR. NR.	81	DAGS.	2V	035
TEIKNINGAR NR.	86	BLAD	1	FRH. BL.
VERK	1	100	1:500	
HANNAD	GG	TEIKNAD	GG	YFIRF.
REYKJAVIK	JULI	75		

BÚHAMAR 76 VESTMANNAEYJUM	
Snið og afstöðumynd	
Rafhönnun	
SKIPHOLT 1 SIMI 12666	