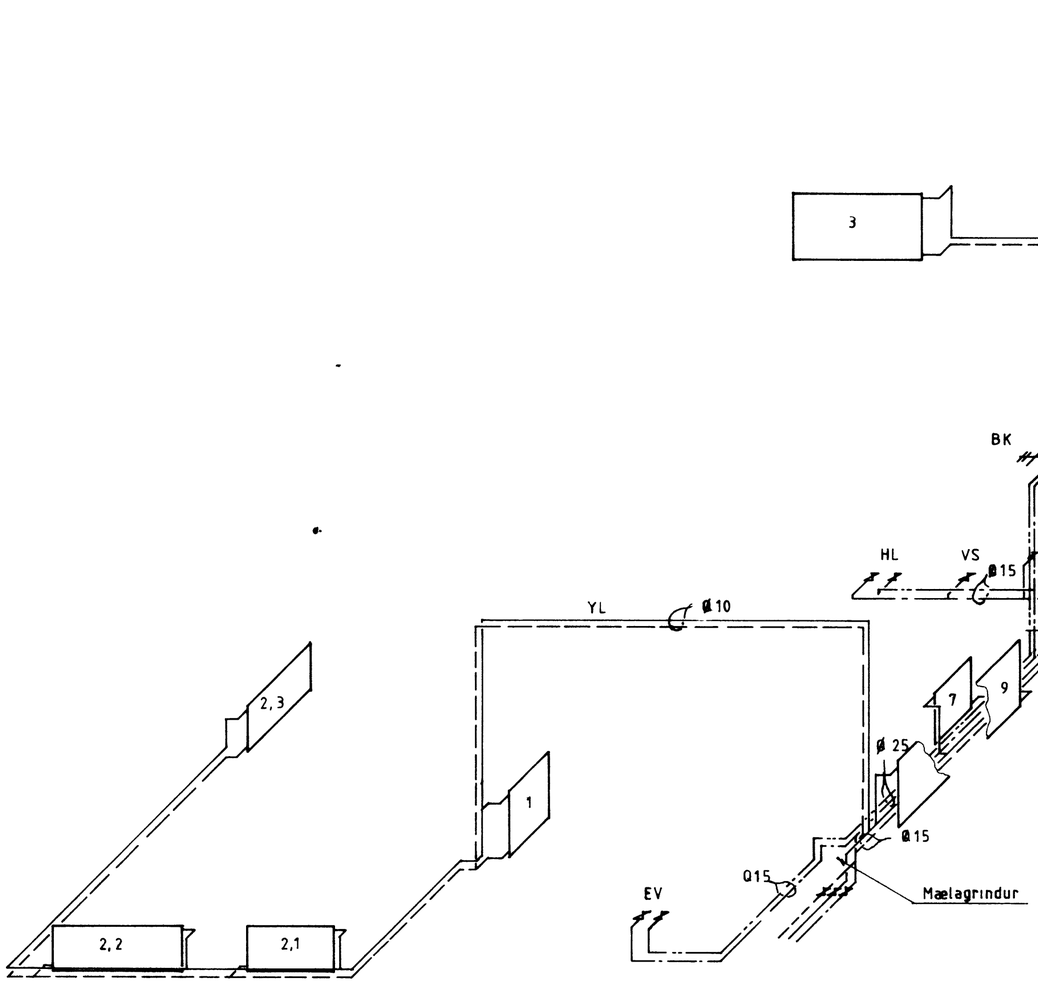

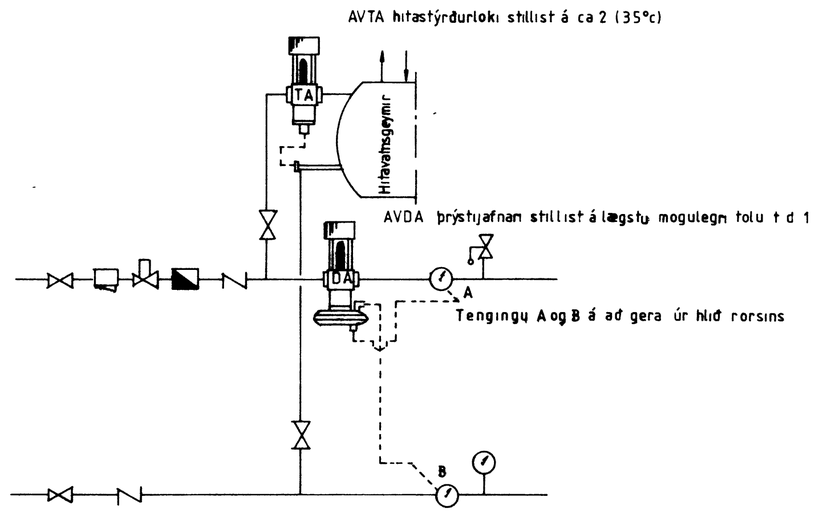

OFNASKRÁ

Nr	Herbergi	Varmaþorf	Hámarks-			Valdir ofnar Δt-40				Tenging	Ofnlokar Dæmi um DANFOSS loka			
		Watt	Hæð	Lengd	þykkt	Afkost	þykkt	Hæð	Lengd	A C B D	Gerð	Afkost	Læsing	Ath
1	Anddyri	510	75	80	Einf					AB	FJVR		3,0	
2,1	Stofa	1100	50	100	Tvof					AD	FJVR		3,5	
2,2	Stofa	1650	50	160	Tvof					AD	RAVL	05		
2,3	Stofa	650	50	100	Tvof					AB	FJVR		3,5	
3	Hjón	1180	75	150	Einf					CB	RAVL	05		
4	Herbergi	670	75	60	Tvof					CB	RAVL	02		
5	Herbergi	880	75	80	Tvof					AB	RAVL	02		
6	Bað	520	60	50	Tvof					CB	FJVR		3,0	
7	Eldhús	1000	60	100	Tvof					CB	RAVL	02		
8	Geymsla	640	75	80	Tvof					AB	FJVR		2,5	
9	Bílgeymsla	1700	75	220	Einf					AD	FJVR		2,5	
		10500												

F			VERK FÖLDAHRAUN 24 RÚMMYND VATNS OG HITALOGN
E			
D			
C			
B			
A			
BR	DAGS	BREYTING	TEIKN NR 23 AF 8434
PÁLL ZÓPHONÍASSON BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR KIRKJUVEGI 23 - ☎ 99-2711			HANNAÐ RG TEIKNAÐ MG KVARÐI 1.50