Ofnatafla fyrir Kj og 1 Hæð

Ofn nr	Hitatap kcal/h	Ofnafjöld. í allt hús eða 6 um	Ofnafjöld. í 3 Hús	Panel - Ofnar Lengd x Hæð - Gerð	Rontal - Ofnar Gerð - lengd	Gólf - Ofnar lengd x Hæð - fyrkt
001	480	1 stk	1x3 = 3stk.	1200 x 590 - P	V63 - 1200	1100 x 545 - 1
002	620	1 stk	1x3 = 3stk.	1400 x 590 - P	V63 - 1300	1400 x 645 - 1
003	1060	1 stk	1x3 = 3stk.	680 x 990 - P3	H 70/2 - 1000	600 x 1000 - 3
101	530	3 stk	3x3 = 9stk.	1280 x 590 - P	V 56 - 1400	1650 x 545 - 1
102	970	3 stk	3x3 = 9stk.	1040 x 740 - P2	V 70/2 - 1100	1250 x 645 - 2
103	690	6 stk	6x3 = 18stk.	560 x 990 - P2	H 63 - 900	700 x 860 - 2
104	250	6 stk	6x3 = 18stk.		VK 14 - 1200	KP 14 - 1 - 1200
105	1140	6 stk	6x3 = 18stk.	1480 x 590 - P2	V 34/2 - 1500	1500 x 545 - 3
106	850	6 stk	6x3 = 18stk.	1200 x 590 - P2	VK 56 - 1600	1400 x 545 - 2
107	1450	4 stk	4x3 = 12stk.	1480 x 590 - P3	VK 56/2 - 1500	1500 x 545 - 3
101 Út	980	2 stk	2x3 = 6stk.	1580 x 760 - P2	VK 56/2 - 1700	1700 x 545 - 3
101 A	1100	1 stk	1x3 = 3stk.	1240 x 740 - P2	V 70/2 - 1300	1550 x 645 - 2
102 A x y	480	2 stk	2x3 = 6stk.	880 x 440 - P2	V 42/2 - 900	900 x 400 - 2
	800	2 stk	2x3 = 6stk.	1520 x 740 - P	V 70 - 1500	1500 x 645 - 1
107 Út	2030	2 stk	2x3 = 6stk.	1520 x 590 - P4	VK 56/2 - 1500	1500 x 545 - 3

Samtals Hitatap í kjallara 2160 kcal/h
" " á 1 Hæð 37560 kcal/h
Samt 39720 kcal/h

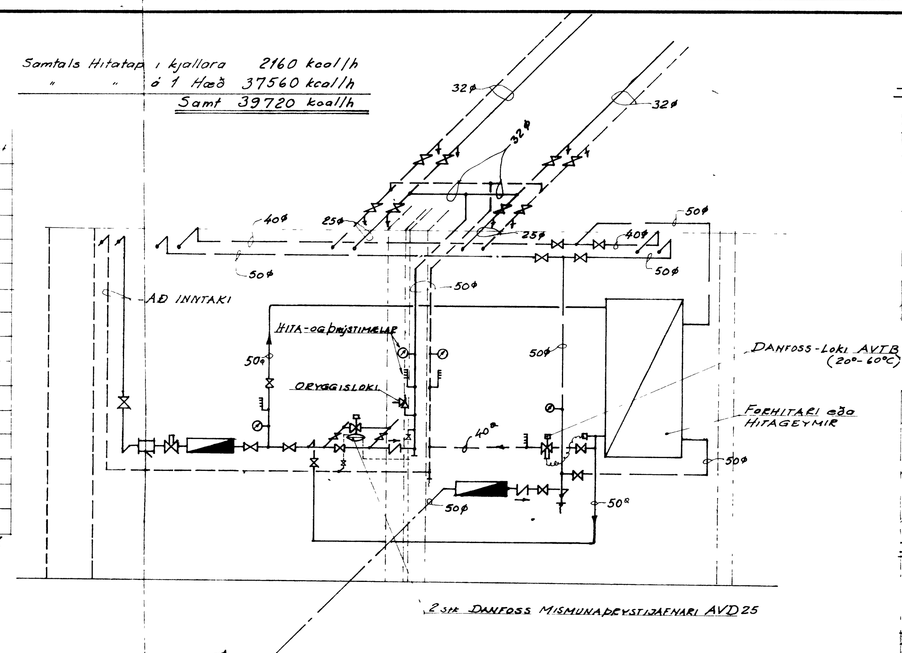

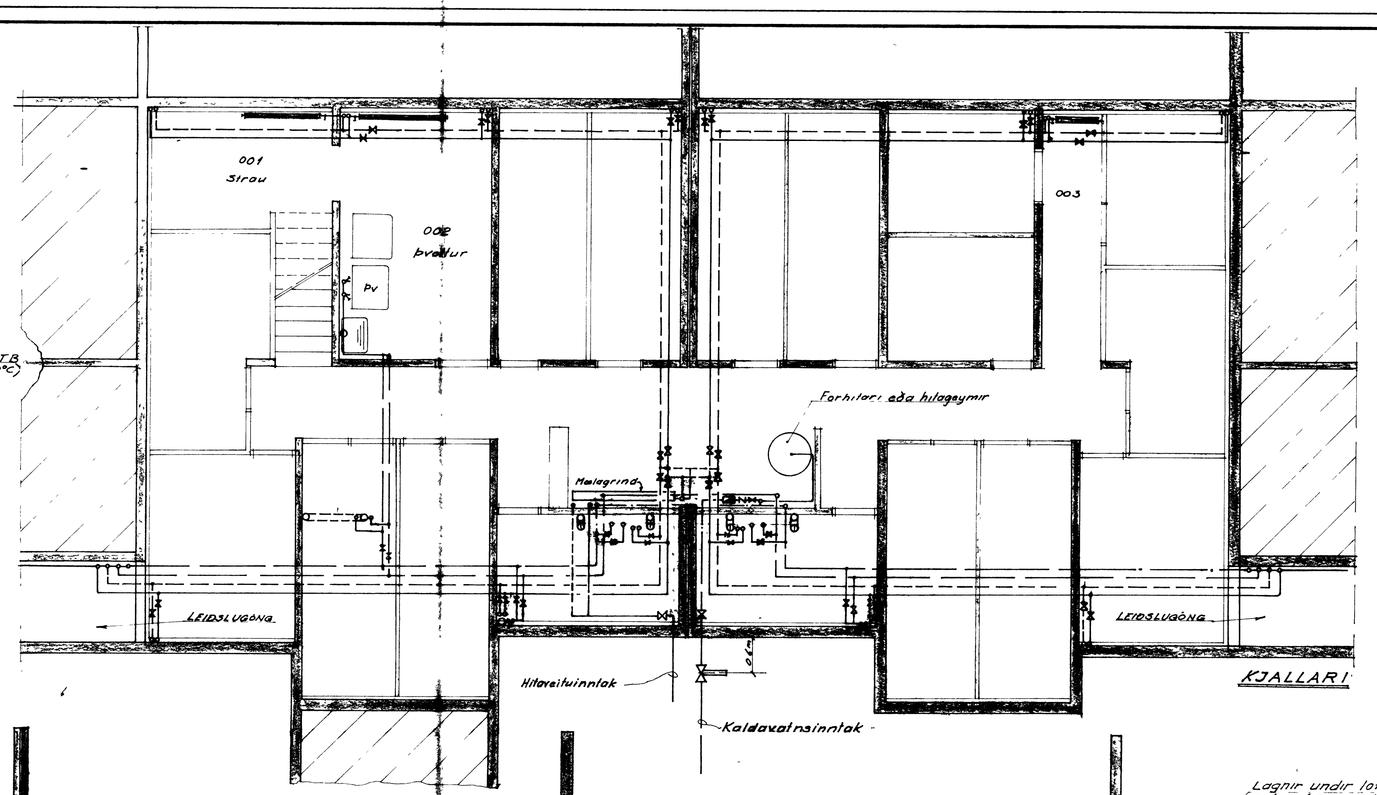

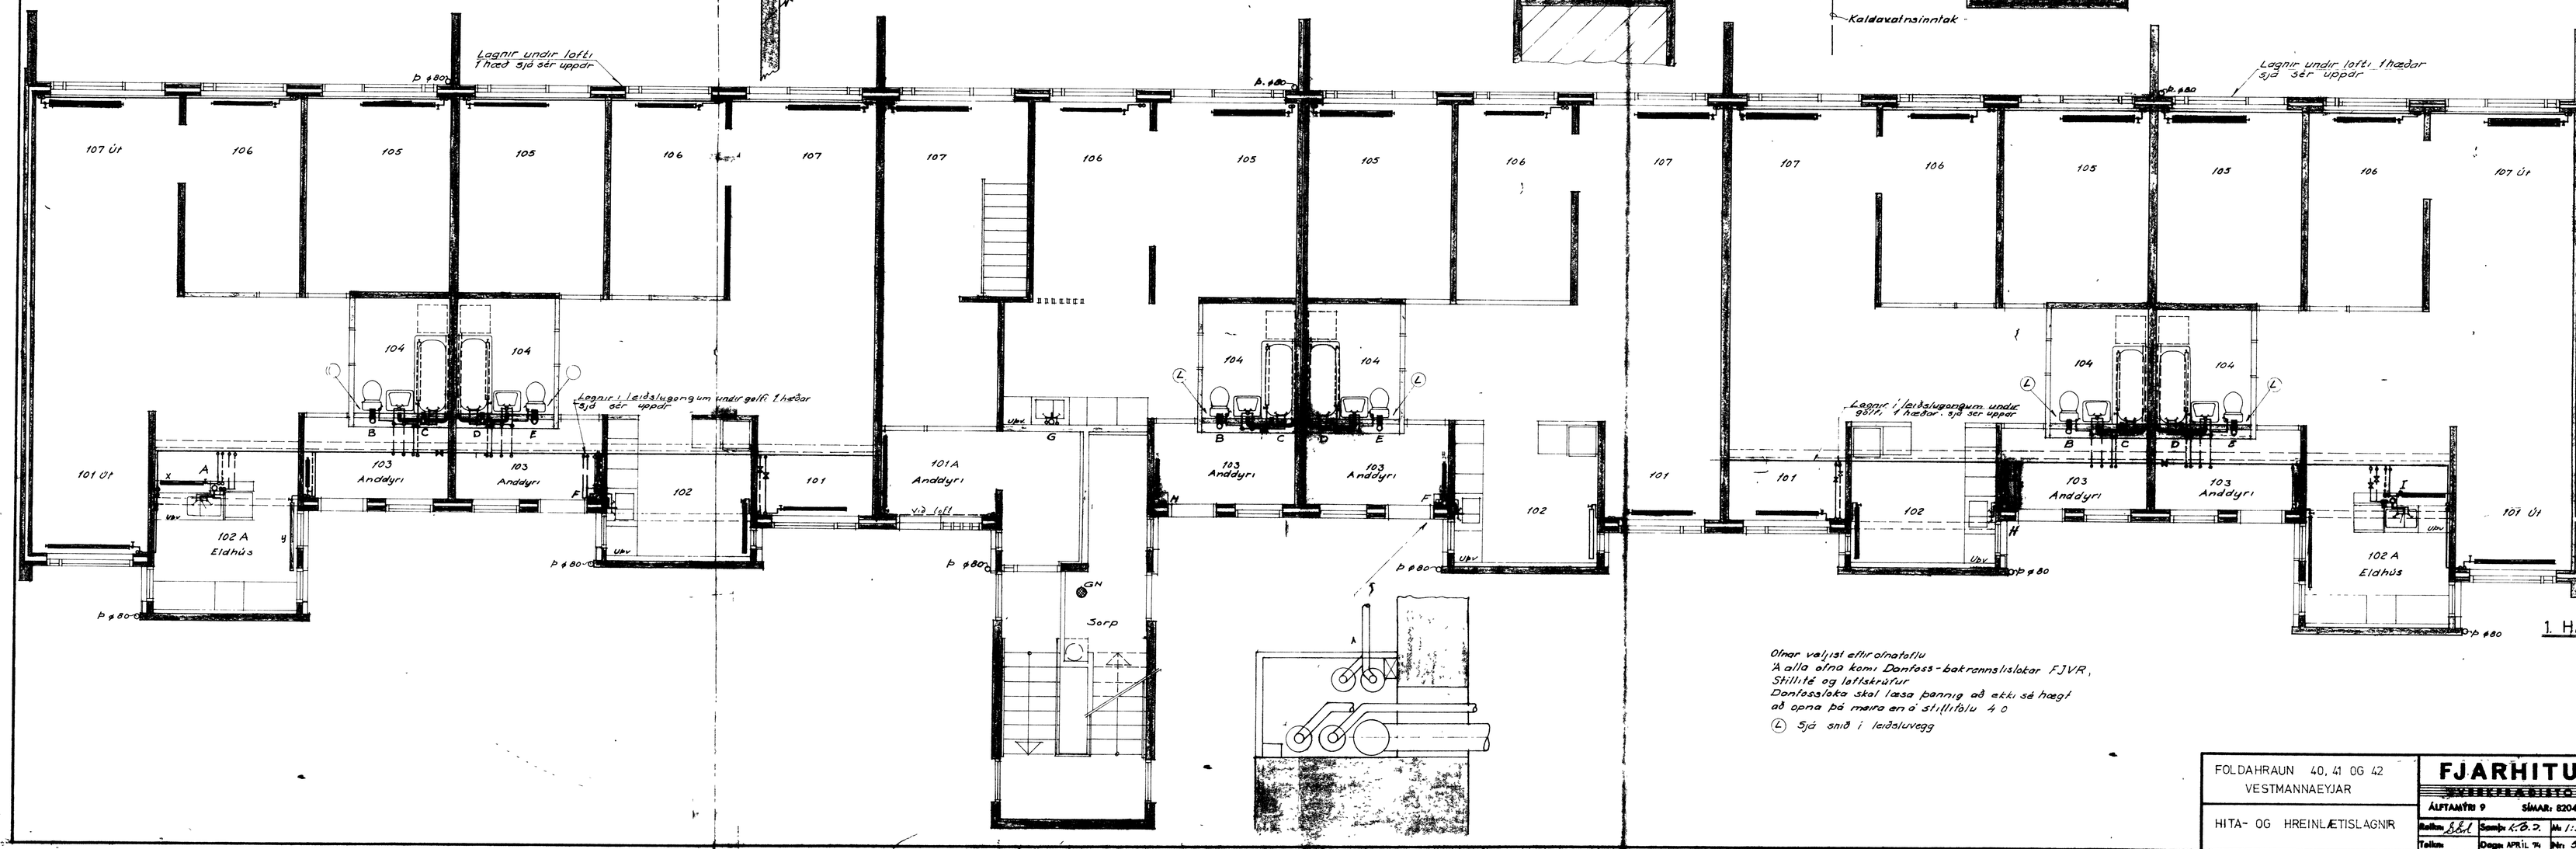

Ofnar valjast eftir ofnatöflu
Á alla ofna kemi Danfoss-hakrennslislokar FJVR,
Stillité og loftskrúfur
Danfosslóka skal lása þannig að ekki sé hægt
að opna þá meira en á stillitölu 4.0
Ⓛ Sjá snið í leiðsluvegg

FOLDAHRAUN 40, 41 OG 42 VESTMANNAEYJAR	FJARHITUN hf. VERKFRÆÐISTOFA
HITA- OG HREINLÆTISLAGNIR	ÁLFTAMÝRI 9 SÍMAR: 82040 - 82041
Teikn. S.E.I.	Samþ. K.Ö.J. Mk. 1:50 1:20
Teiknn.	Dags. APRÍL '74 Nr. 543 - 14