



1. ÁFANGI

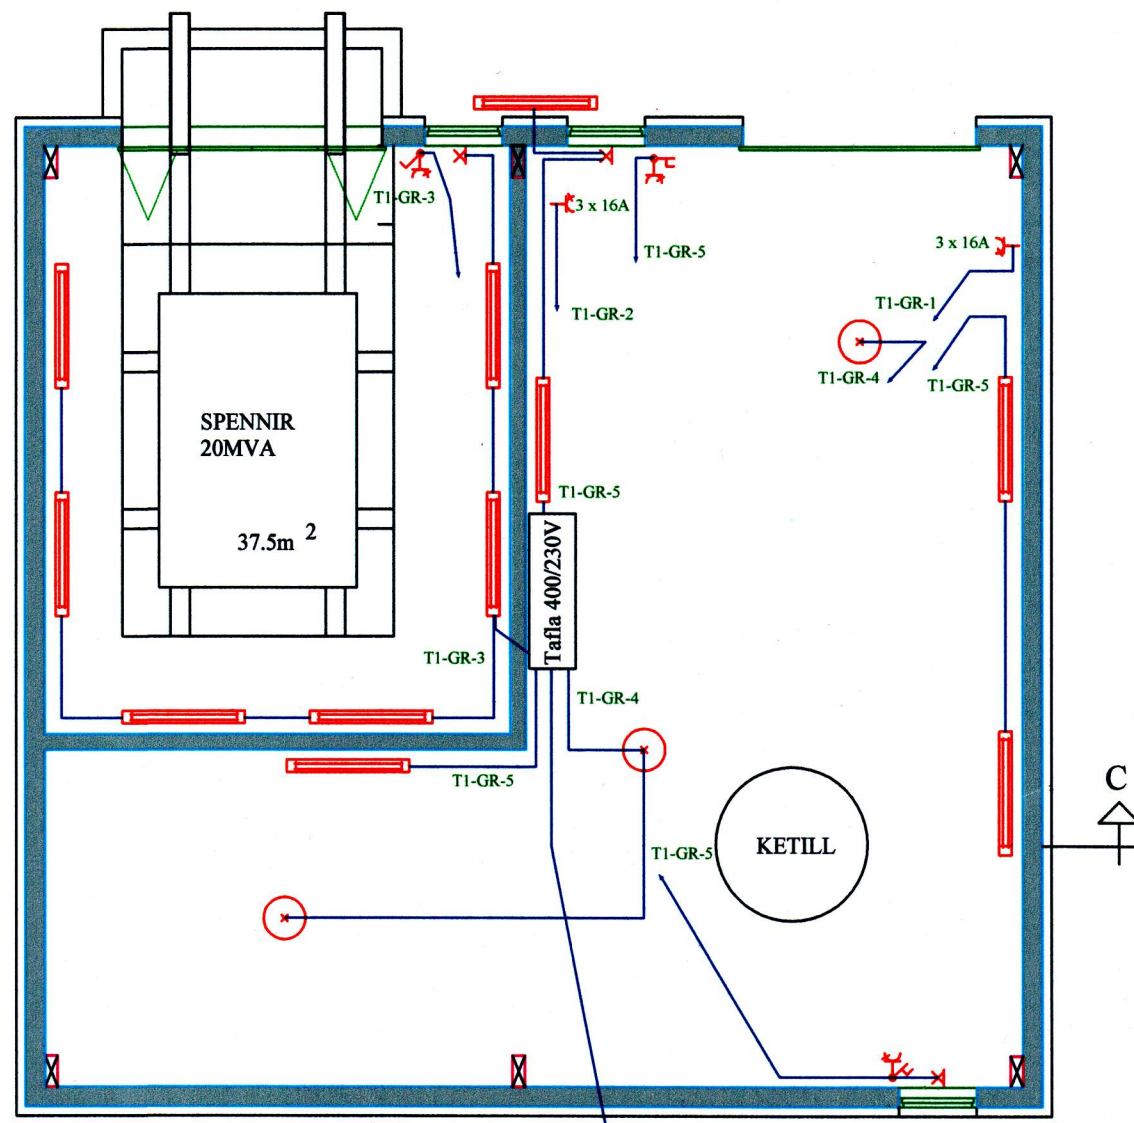

GRUNNMYND

SKÝRINGAR:

Allar lagnir eru utanálggjandi plaststrengir, lagðir í kapalstiga og rör þar sem það á við.
 Flúrpípuljós eru 2x58W rakaheld og festast á vegg með 45° halla.
 Öll ljós tengjast við raflögn með tenglum og kló af viðurkendri gerð
 Frágangur raflagnar skal vera samkvæmt reglugerð um raforkuvirki og tengiskilmálum rafveitna.

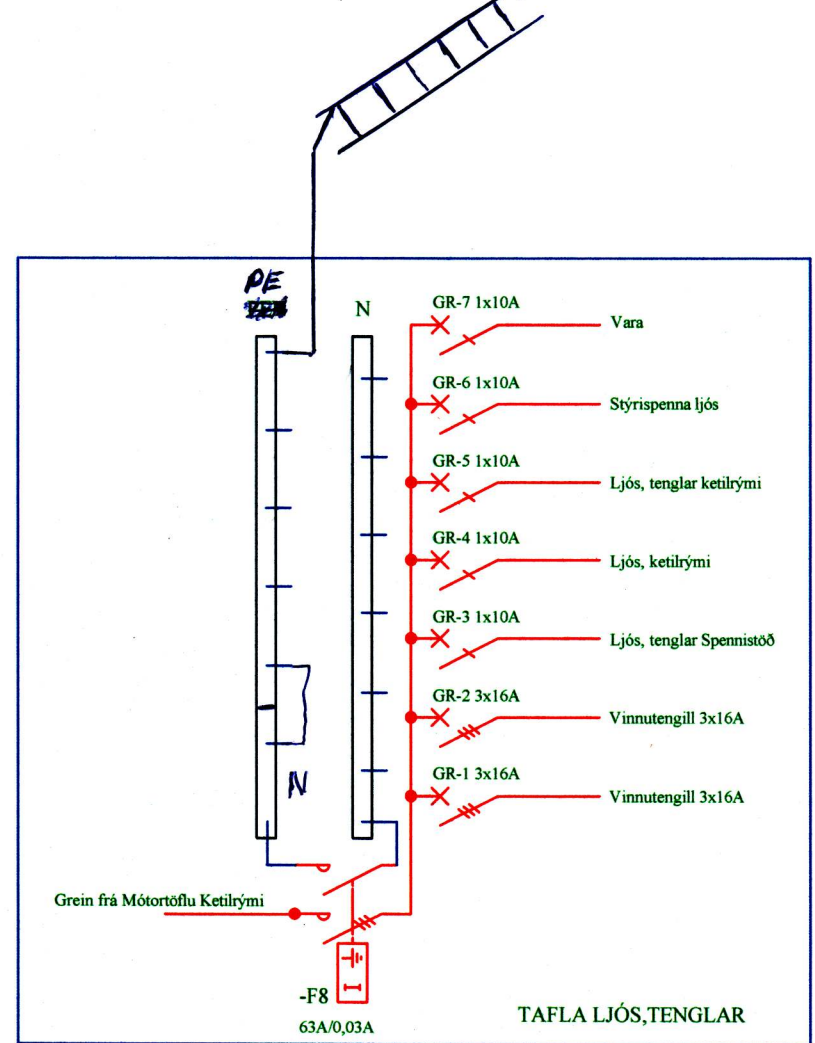

TAFLA LJÓS, TENGLAR

EL-RÚN ehf.

Gljúfrasel 13, 109 Reykjavík
 Sími: 5682730 GSM: 8945155
 Hönnun * Raflagnir * Rafstýringar * Forritun

Verk: Vinnslustöðin Vestmannaeyjum
Raflögn Ketilhúsi
Grunnmynd, Einlínummynd.

Teikn.nr.: yv-1.200.03
 M.kv.: 1:100
 Dags.: 01-04-2003
 Teiknað: S.H. Stefán Stefánsson

Verk nr.: _____
 Breyting: _____

Blað 1
 af 1