1394

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

19 JÚLÍ 2004

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SKÝRINGAR

M –MU01	ÚTBLÁSARI, LAGÐUR TIL AF PÍPULAGNAVERKTAKA
–MH01	HITABLÁSARI, H=2900mm Í EFRI BRÚN
DT1	HITANEMI FYRIR HITABLÁSARA / STILLIGILDI 10°C OG 22°C, H=1800mm
	NEYSLUVATNSTÚPA, LÖGÐ TIL AF PÍPULAGNAVERKTAKA
S1	ROFI FYRIR LJÓS OG AUKNINGU Á ÚTBLÆSTRI, H=1100
S2	ROFI FYRIR HITAAUKNINGU Í 2 TÍMA, H=1100
M –MD01, –MD02, –MD03	DÆLUR FRÁVEITUKERFIS, LAGÐAR TIL AF VERKTAKA FRÁVEITUKERFIS

ALLAR LAGNIR ERU UTANÁLIGGJANDI STRENGLAGNIR Í ÁLPÍPUM Á STÖÐUM
ÞÉTTLEIKI ALLS RAFBÚNAÐAR AÐ MINNSTA KOSTI IP56

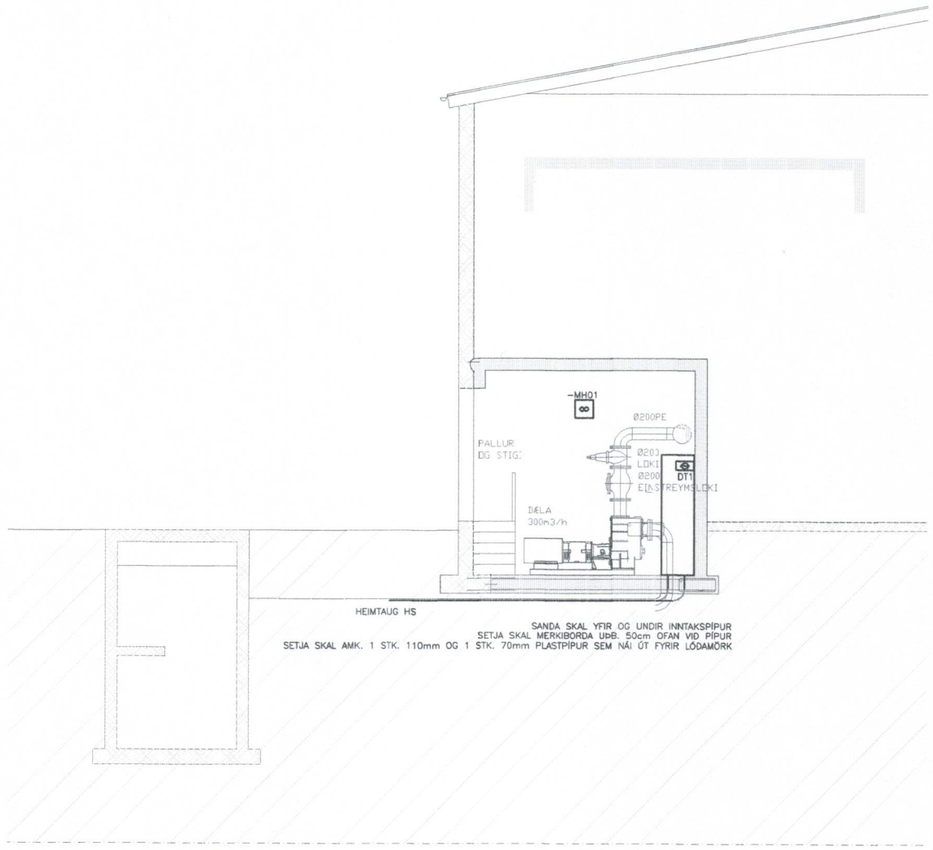

SANDA SKAL YFIR OG UNDIR INNTAKSPÍPUR
SETJA SKAL MERKIBORÐA UBB. 50cm OFAN VIÐ PÍPUR
SETJA SKAL AMK. 1 STK. 110mm OG 1 STK. 70mm PLASTPÍPUR SEM NÁ ÚT FYRIR LÓÐAMÖRK

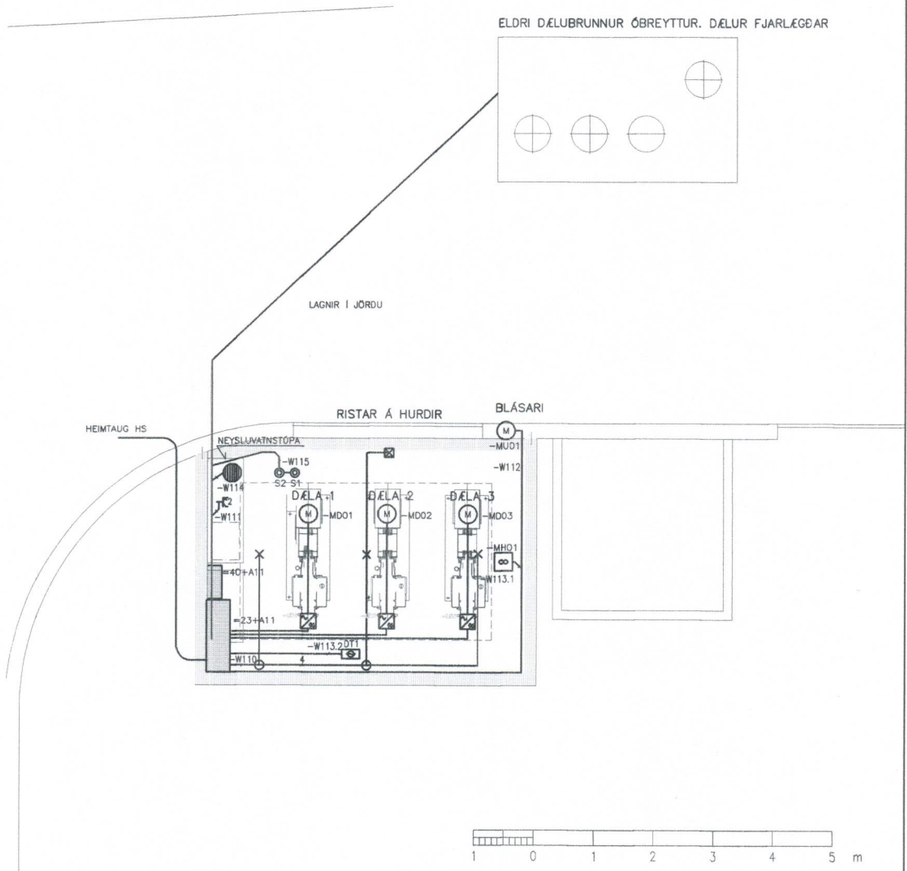

Eigi má fjölfalda þessa teikningu til notkunar fyrir þriðja aðila, né breyta henni án leyfis Rafteikningar hf.

	ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.	ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	BREYTT	YFIRF.	SAMÞ.

HANNAÐ	ÞH
TEIKN.	ÞH
YFIRF.	JP
SAMÞ.	GIG
VERKNR.	0430
GEYMSLUNR.	
DAGS.	04.06.06

RAFTEIKNING HF
RÁÐGJAFARVERKFRÆÐINGAR
CONSULTING ENGINEERS

FRÁVEITUKERFI VESTMANNAEYJA
DÆLUSTÖÐ 2 FRIÐARHÖFN
RAFKERFI

TEIKN. NR. 23.5.001 NÆSTA TEIKN. NR. ÚTG.