

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

Þóðgvín Þóðgvínsdóttir 27063-044

ÆÐRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í VATNSLÖGN ÚR ALPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315. RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGÞYKKAR MEÐ ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTTRA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MEÐ 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR MÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINANGRADAR.

LEIÐSLUR ÆÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG SLÖKKVILÖGN SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÓLKUM.

ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4")
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2")
- 50 - 100mm (2" - 4")

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MEÐ SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.


KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTINGUR OG PRÓFAST MEÐ 1,0 Mpa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERDIR.


FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENINGU ÞEIRRA.

LAGNIR


- STOFN HITAVEITA FRAMRÁS
- STOFN HITAVEITA BAKRÁS
- STOFN KALT VATN
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEITT
- NEYSLUVATN HRINGRÁS
- HITAKERFI BAKRÁS
- HITAKERFI FRAMRÁS

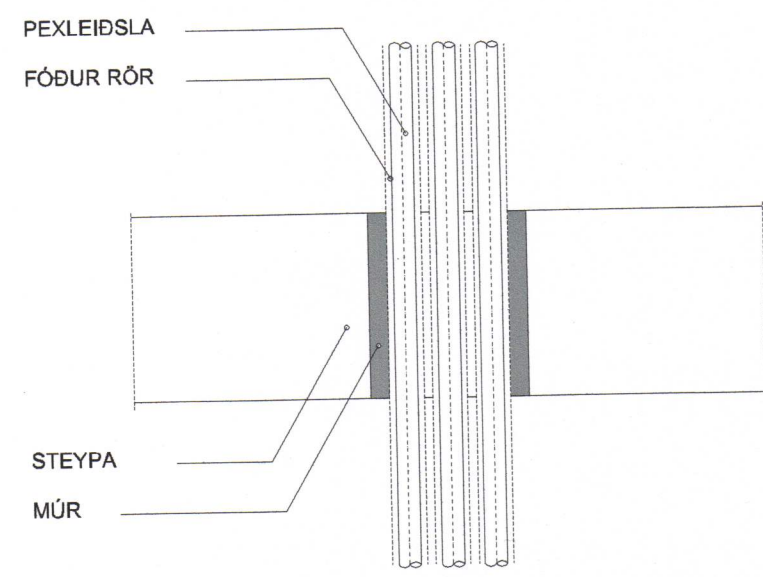



FRÁGANGUR Á PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

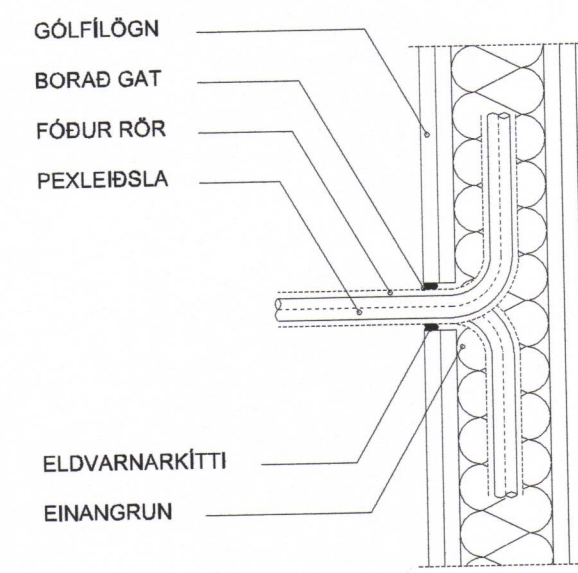


BRUNAPÉTTING Á PEXLEIÐSLU Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆÐNINGU

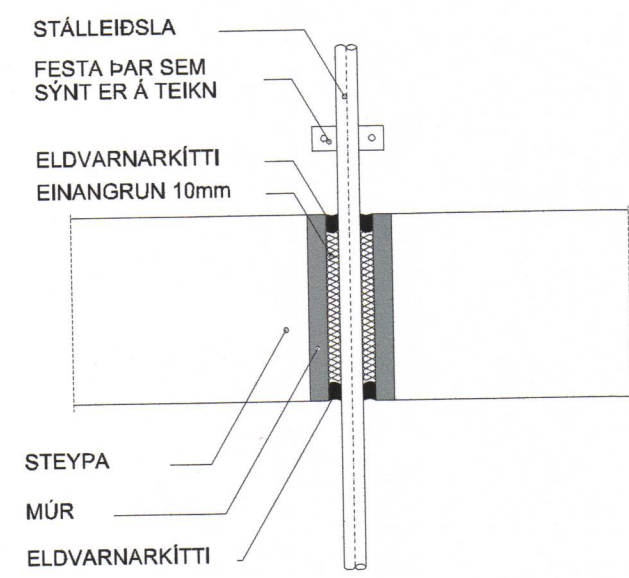


FRÁGANGUR Á STÁLLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

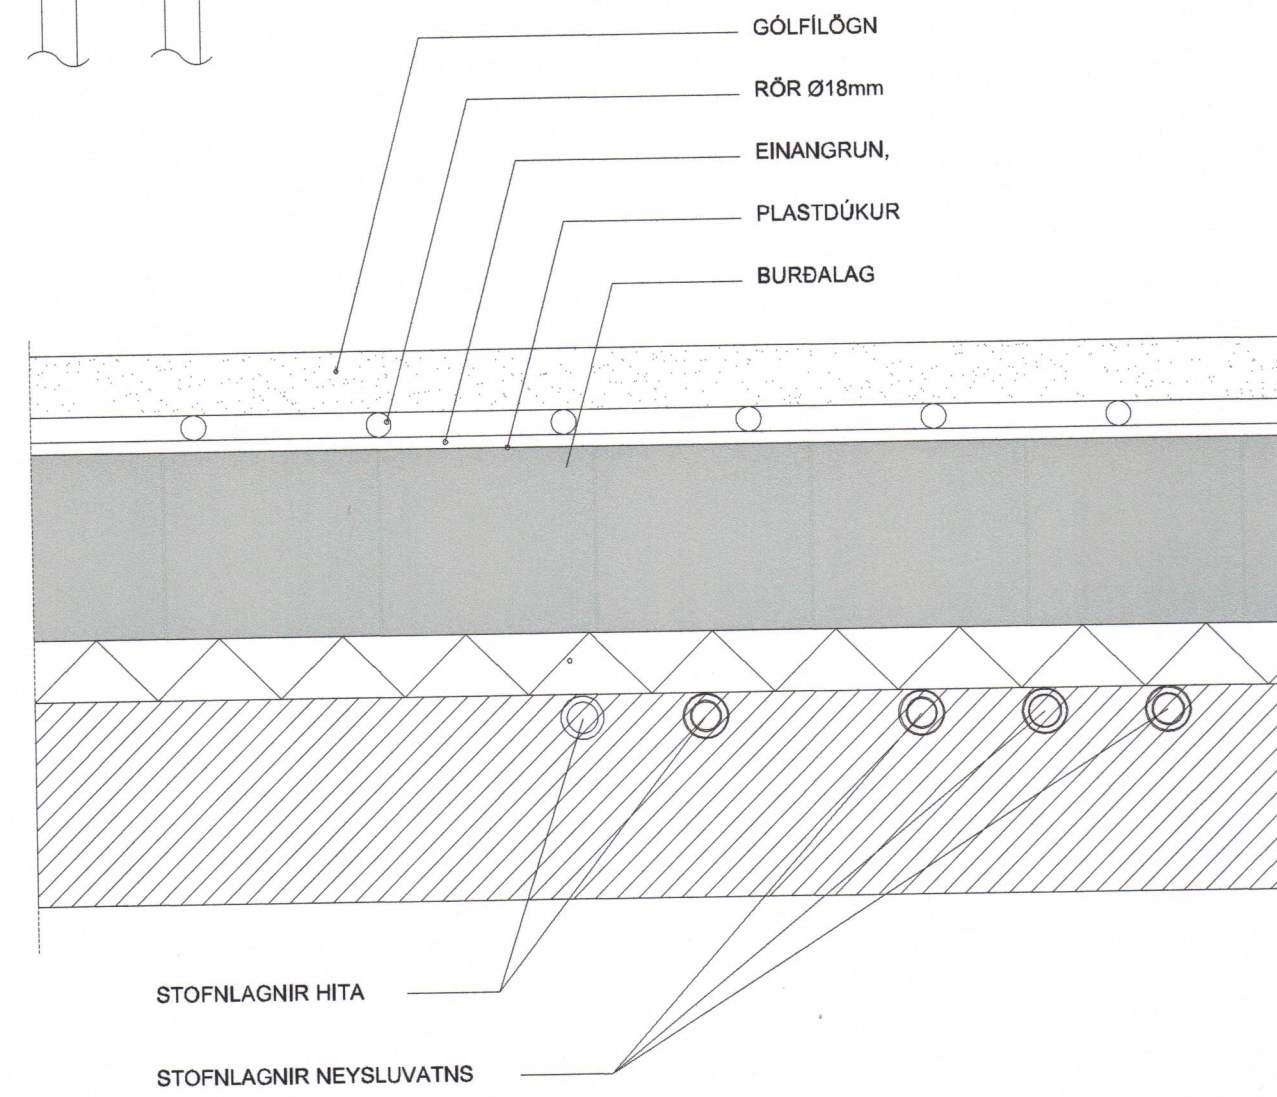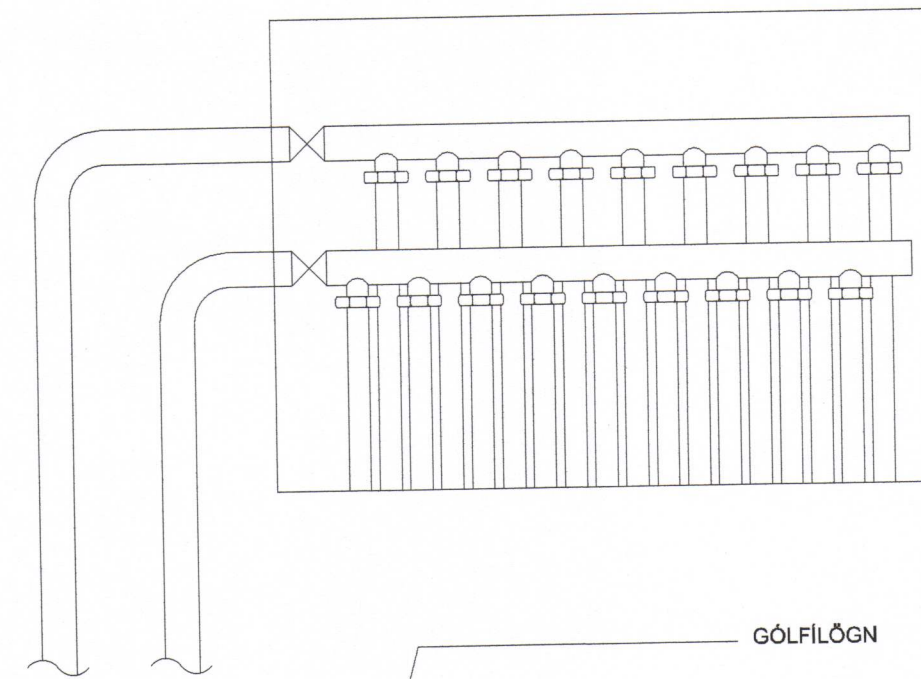

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFI

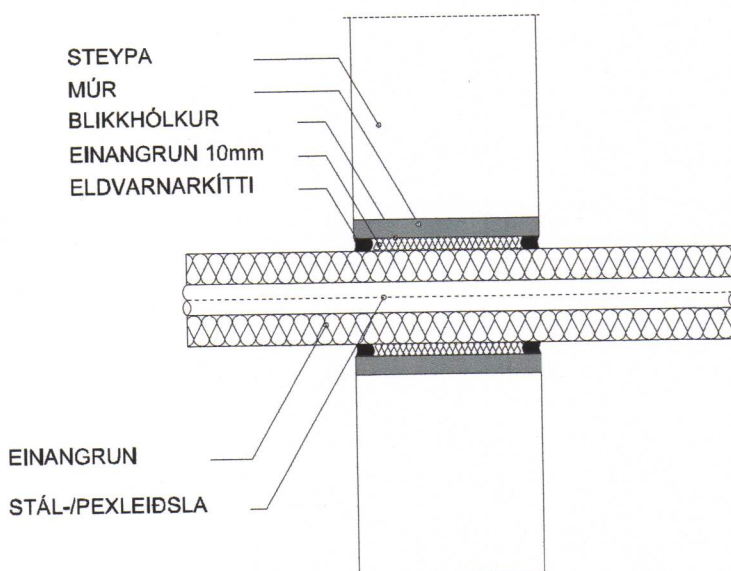

FRÁGANGUR Á STÁL-PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPTAN VEGG

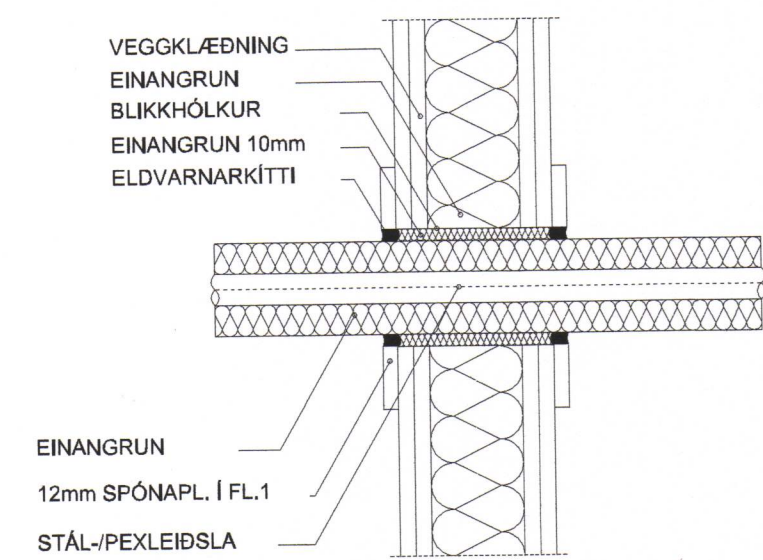

FRÁGANGUR Á STÁL-PEXLEIÐSLU GEGNUM LÉTTAN VEGG

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn

TÆKI				KALT VATN	HEITT VATN
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANDLAUG	0,1	2	0,2	0,2
VS	VATNSSALERNI	0,1	2	0,2	0,2
BK	BAÐKAR	0,2	1	0,2	
SB	STEYPIBAÐ	0,2	1	0,2	0,2
BI	SKOLSKÁL (BIDET)		0		
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	1	0,2	
UP	UPPÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,1	0,2
SV	SKOLVASKUR	0,2	1	0,1	0,1
ÞV	ÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,1	
DF					
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:				1,3	0,8
MESTA SAMTÍMARENNSLI 1/a:				0,5	0,9
					0,4

TILVÍSUN

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIK. HANN RÝNT SAMÞ.

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
2019.01.28	BB	ENGIN
YFIRFARID	TEIKNAD	
PZ	RS	

SAMÞYKKT: *Páll Jóhannsson* 120742-3379

GÓÐAHRUN 10
900 VESTMANNAEYJAR
LAGNIR
SKÝRINGABLAÐ
VATNSLAGNIR

VERKFRANG 1808 TEIKNING 320