
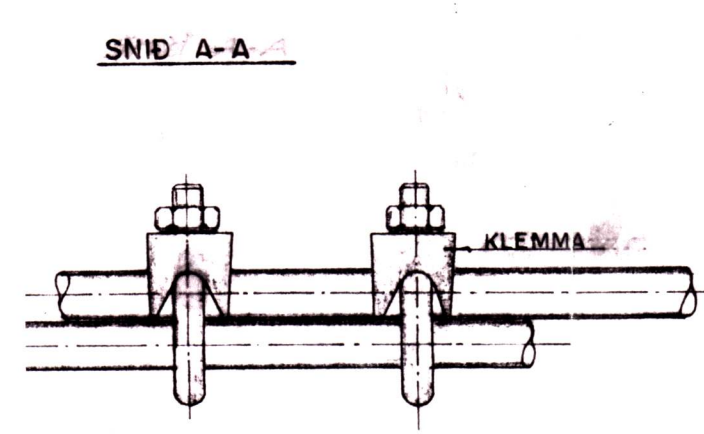


**SKÝRINGAR**

- a Tengja skal tvö neöstu járn í sökklinum saman með suðu eða klemnum.
- b Teinn tekinn upp úr plötu við aðaltöflu í kjallara
- c Pípur komi út úr sökkli 70 cm undir endanlegu jarðvegryfirborði.
- e Loka skal pípum með þar til gerðum hettum, eftir að þær hafa verið lagðar.
- f Óheimilt er að skeita saman huldar pípur.
- g Lagning sökkulskauts er á ábyrgð rafverktaka, en framkvæmdin getur verið í höndum byggingaríðnaðarmanns.

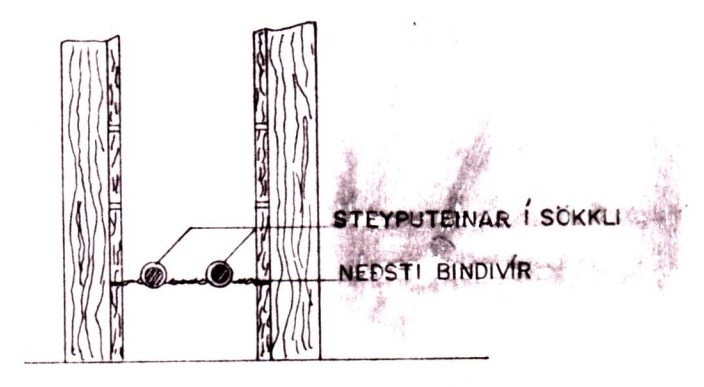

|   |           |           |             |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Verkið:                                 |           |           |             |
| HAMARSSKÓLI VESTMANNAEYJUM, 1. AFANGI C |           |           |             |
| Kjartöl:                                | 1:100     | Verkið:   | SÖKKULSKAUT |
| cm                                      | 0 1 2 3 4 | Stað:     |             |
| DS, HS                                  | RV        | Stað:     | Rafhónnun   |
| Dag:                                    | MAI'86    | Samb:     |             |
| Verkið:                                 | BF1111    | Stað:     | 71   3965   |
| Blað nr:                                |           | Breyting: | 2           |