


Rúmmynd 1:50

Ofnaskrá


NR.	HERBERGI	VARMAPORF WOTT	HAMARSK-		VALDIR OFNAR Δt=40				TENGING				OFNLOKAR			
			HÆD	LENGD	AFKOST	BYKKT	HÆD	LENGD	A	B	C	D	GERD	AFKOST	LÆSING	ATH
1,1	Skrifstofa	1626	70	2200							AB	FAVL				
1,2	Skrifstofa	560	70	600							CD	FAVL				
1,3	herbergi	669	70	1200							AD	FAVL				
1,4	Audryri	411	30	800							CD	FVVR				
1,5	Bað	324	60	500							CD	FVVR				
1,6	Herbergi	1080	70	1100							CD	FAVL				
1,7	Gangur	376	40	1000							CD	FAVL				
2,1	vefnherb.	84	75	1600							AB	FAVL				
2,2	herbergi	560	75	800							CD	FAVL				
2,3	Audryri	720	75	1000							AB	FVVR				
2,4	Bilgeymsla	3609	75	3000							AB	FVVR				
2,5	Ivottun	145	40	500							CD	FVVR				
2,6	WC	102	40	400							AB	FVVR				
2,7	Bað	395	50	800							CD	FAVL				
2,8	herbergi	882	60	1000							AD	FVVR				
2,9	Skali	1726	75	2000							AD	FAVL				
2,10	stofa	1786	40	2600							AD	FAVL				
2,11	Stofa	1786	40	2600							CB	FAVL				
2,12	Skali	2803	40	2500							CD	FAVL				

AVTA hitastýrður loki stýllist á ca. 2 (35°C)

AVDA þrýstjafnari stýllist á lægstu mögulegri tolu t.d. 1.

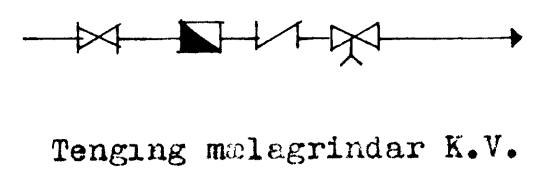

Tenging mælagrindar K.V.

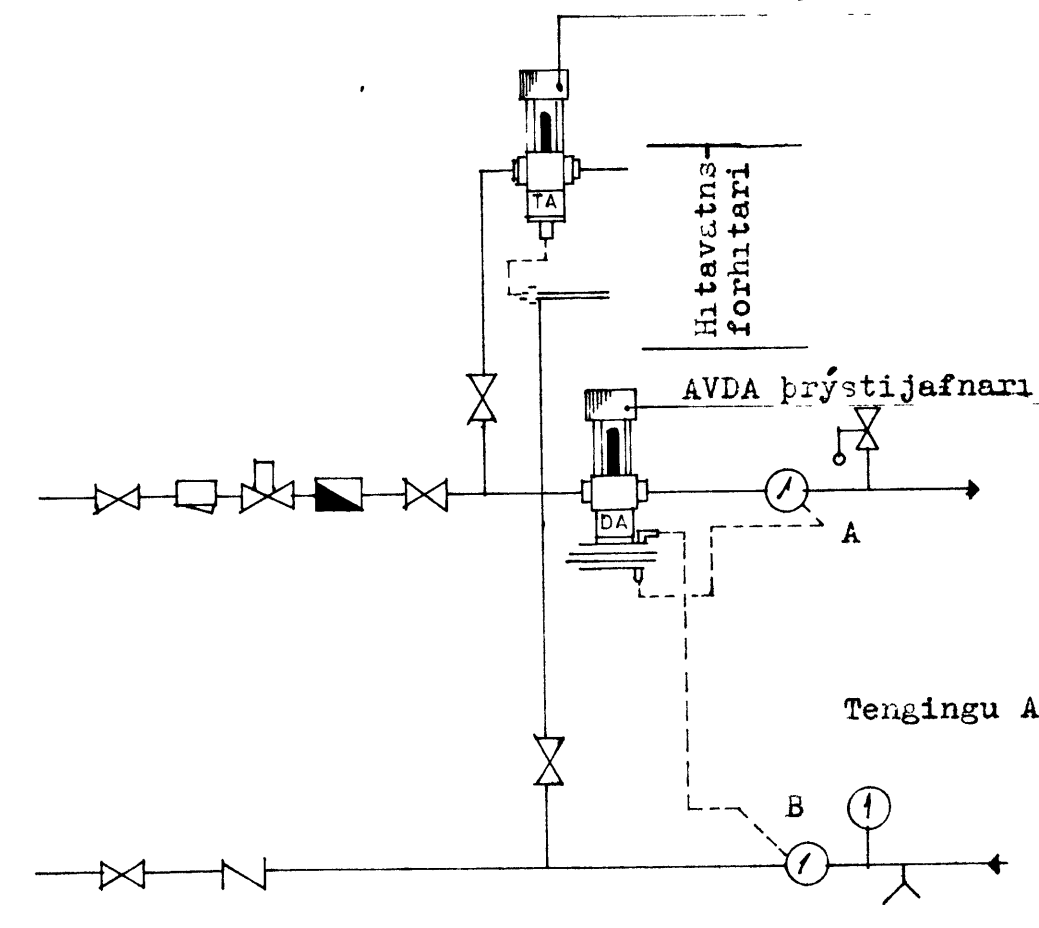

Tengingu A og B á að gera úr hlöð rorsins.

Tenging m. lagrindar H.V.

F		VERK	Hrauntún 12 Ve tmannaeyjum	
E			Rúmmynd - Mælagr. - Ofnaskrá	
D			Vatns og hitaálag	
C				
B				
A		TEIKN NR 203	AF 8636	
BR	DAGS	BREYTING	HANNAÐ SP	TEIKNAD WG
PÁLL ZÓPHONIÁSSON			KVARDI 1:50	
BYGGINGATEKNIFRÆÐINGUR			DAGS Feb. 1987	
KIRKJUVEGI 23 - 98-2711				
900 VESTMANNAEYJUM				