SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
2. 1. ÁGÚ. 2010
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

SKEMATÍSK TENGIMYND

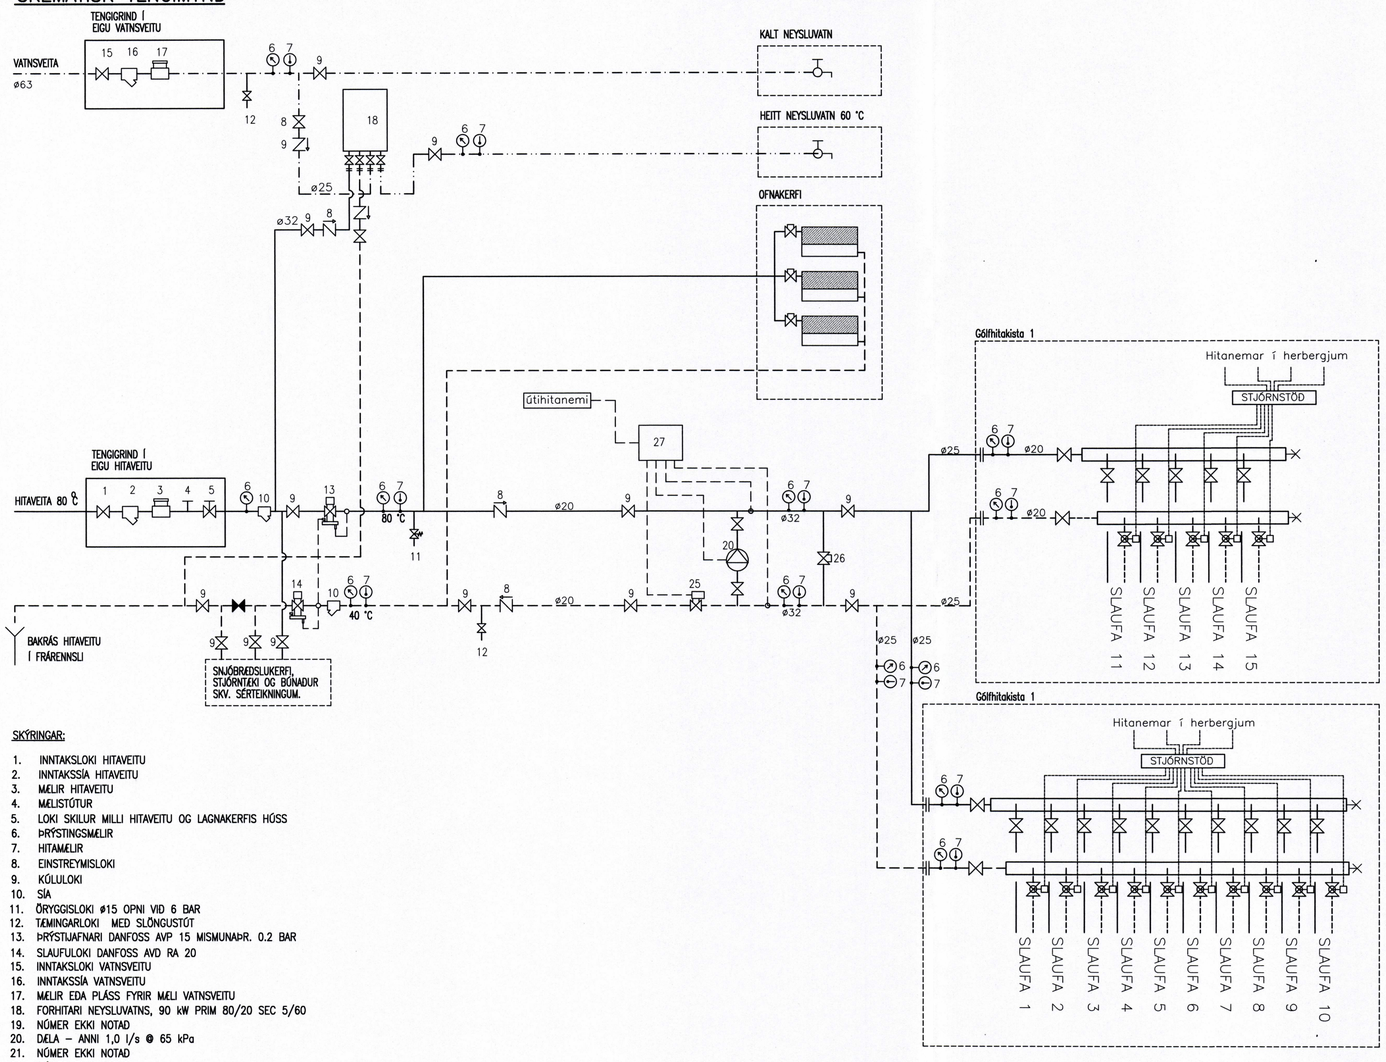

SKÝRINGAR:

1. INNTAKSLOKI HITAVEITU
2. INNTAKSSÍA HITAVEITU
3. MÆLIR HITAVEITU
4. MÆLISTÚTUR
5. LOKI SKILUR MILLI HITAVEITU OG LAGNAKERFIS HÚSS
6. ÞRÝSTINGSMÆLIR
7. HITAMÆLIR
8. EINSTREYMISLOKI
9. KÚLULOKI
10. SÍA
11. ÖRYGGISLOKI ø15 OPNI VIÐ 6 BAR
12. TÆMINGARLOKI MEÐ SLÖNGUSTÚT
13. ÞRÝSTIJAFNARI DANFOSS AVP 15 MISMUNAÞR. 0.2 BAR
14. SLAUFULOKI DANFOSS AVD RA 20
15. INNTAKSLOKI VATNSVEITU
16. INNTAKSSÍA VATNSVEITU
17. MÆLIR EÐA PLÁSS FYRIR MÆLI VATNSVEITU
18. FORHITARI NEYSLUVATNS, 90 kW PRIM 80/20 SEC 5/60
19. NÚMER EKKI NOTAÐ
20. DÆLA – ANNI 1,0 l/s @ 65 kPa
21. NÚMER EKKI NOTAÐ
22. NÚMER EKKI NOTAÐ
23. NÚMER EKKI NOTAÐ
24. NÚMER EKKI NOTAÐ
25. MÓTORLOKI, Kvs 1,6
26. FRAMHJÁHLAUPSLOKI T.D. DANFOSS AVDO 20
27. STJÓRNSTÖÐ DANFOSS ECL 200

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR SAMKVÆMT SKIPULAGS- OG BYGGINGARLÖGUM NR. 73/1997
Kt. 270847-2509

Sjá Skýringar á teikningu P-00
Sjá Gólfhita á teikningu P-10
Sjá Neysluvatn og hita á teikningu P-11
Sjá tengimynd á teikningu P-12

ÚTGÁFA		DAGS.	NAFN

ILLUGAGATA 15b - VESTMANNAEYJUM

VIÐBYGGINGAR OG ENDURNÝJUN
LAGNIR
TENGIMYND

HANNAÐ BSM	TEIKNAÐ BSM	MKV. 1:50	VERKNR. V-10-011
SAMÞ.		SKRÁ P-10.dwg	TEIKN. NR. P-12
KENNT. Jón Ingi Guðbjörnss. 190556-3959		DAGS. 26.06.10	

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@sk3.is
www.sk3.is