

1. TÁKN FYRIR VATNSLAGNIR

- STOFN HITAVEITA FRAMRÁS
- STOFN HITAVEITA BAKRÁS
- STOFN KALT VATN
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEITT
- NEYSLUVATN HRINGRÁS
- HITAKERFI BAKRÁS
- HITAKERFI FRAMRÁS
- VATNSÚÐAKERFI
- SLÖKKVIVATN

AÐRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í VATNSLÖGN ÚR ALPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315.
 RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0,7 Mpa VINNUPRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGÞYKKAR MEÐ ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MEÐ 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR MÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINANGRAÐAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG SLÖKKVILÖGN SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÓLKUM. ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:
 10 - 20mm (3/8" - 3/4")
 25 - 40mm (1" - 1 1/2")
 50 - 100mm (2" - 4")


RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MED SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.


KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUPRÝSTINGUR OG PRÓFAST MEÐ 1,0 Mpa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.


FYLGA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

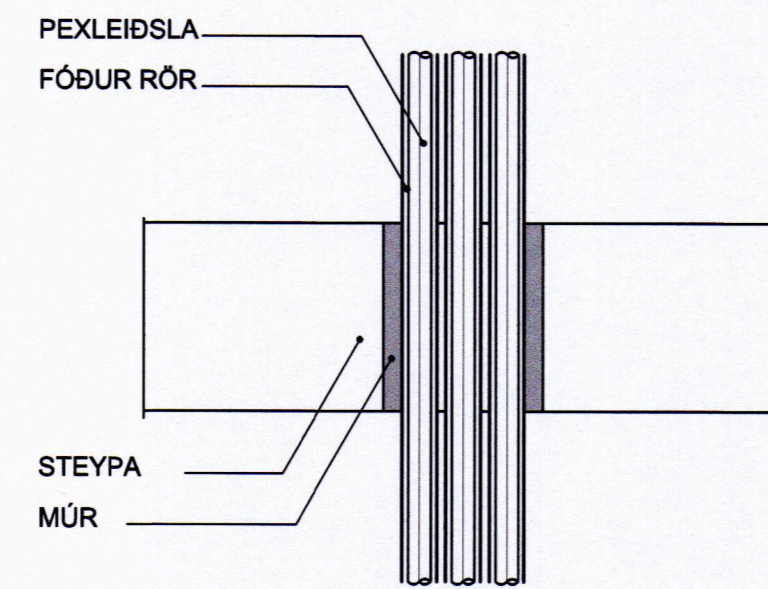


FRÁGANGUR Á PEKLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

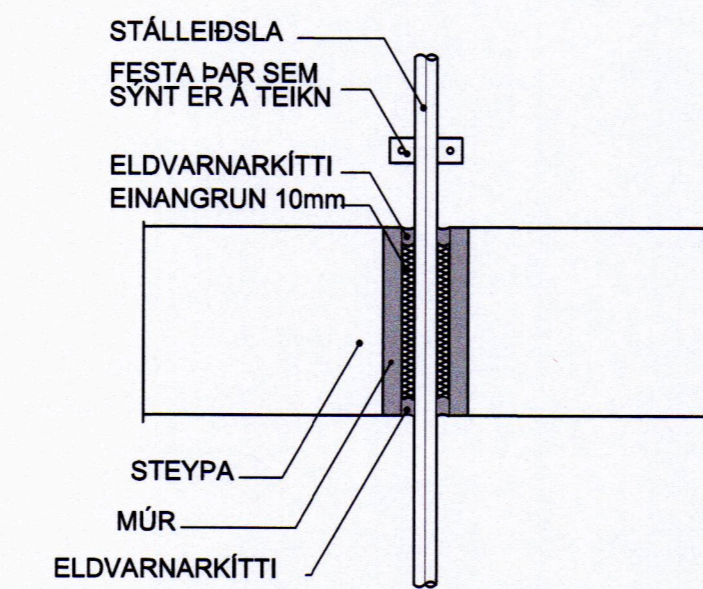


FRÁGANGUR Á STÁLLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

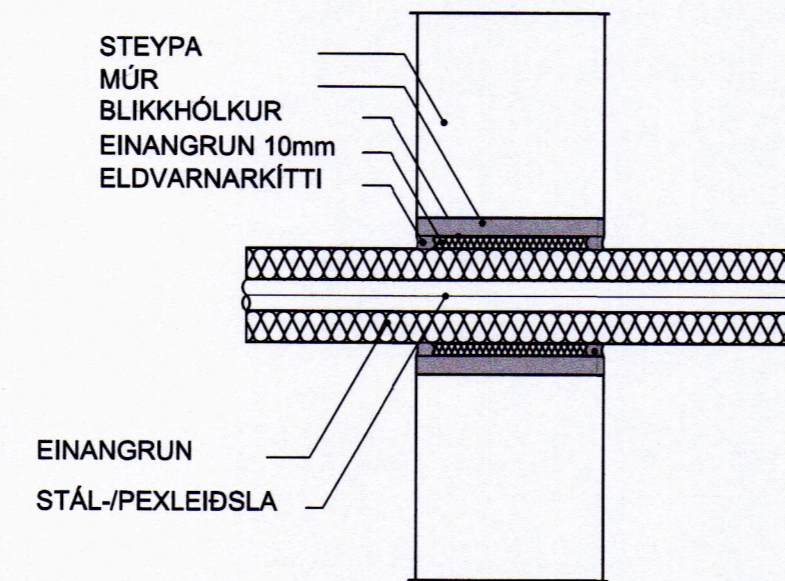


FRÁGANGUR Á STÁL-/PEKLEIÐSLU GEGNUM STEYPTAN VEGG

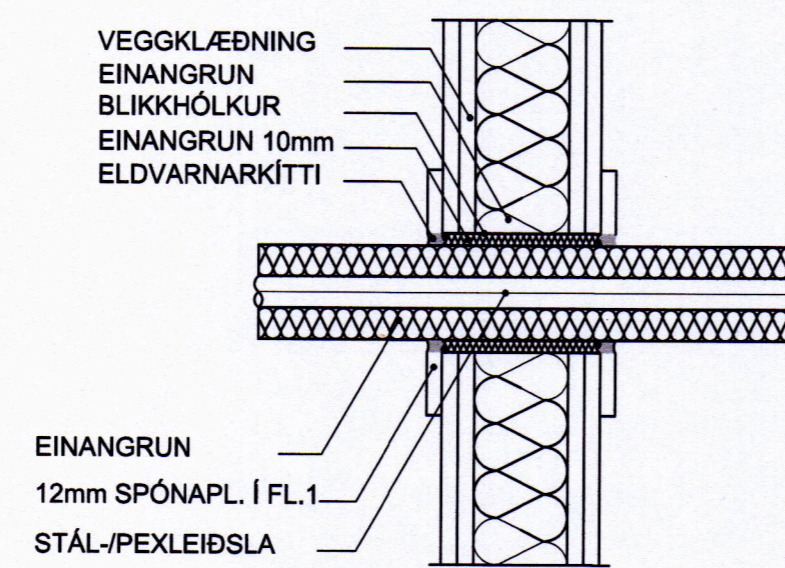

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEKLEIÐSLU GEGNUM LÉTTAN VEGG

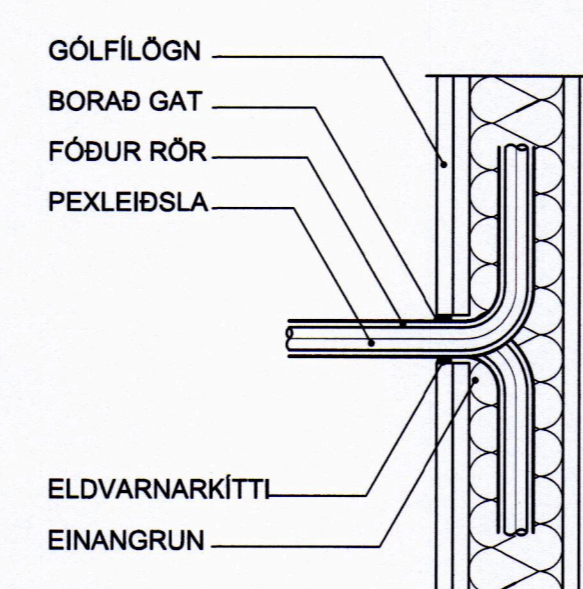

BRUNAPÉTTING Á PEKLEIÐSLU Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆÐNINGU

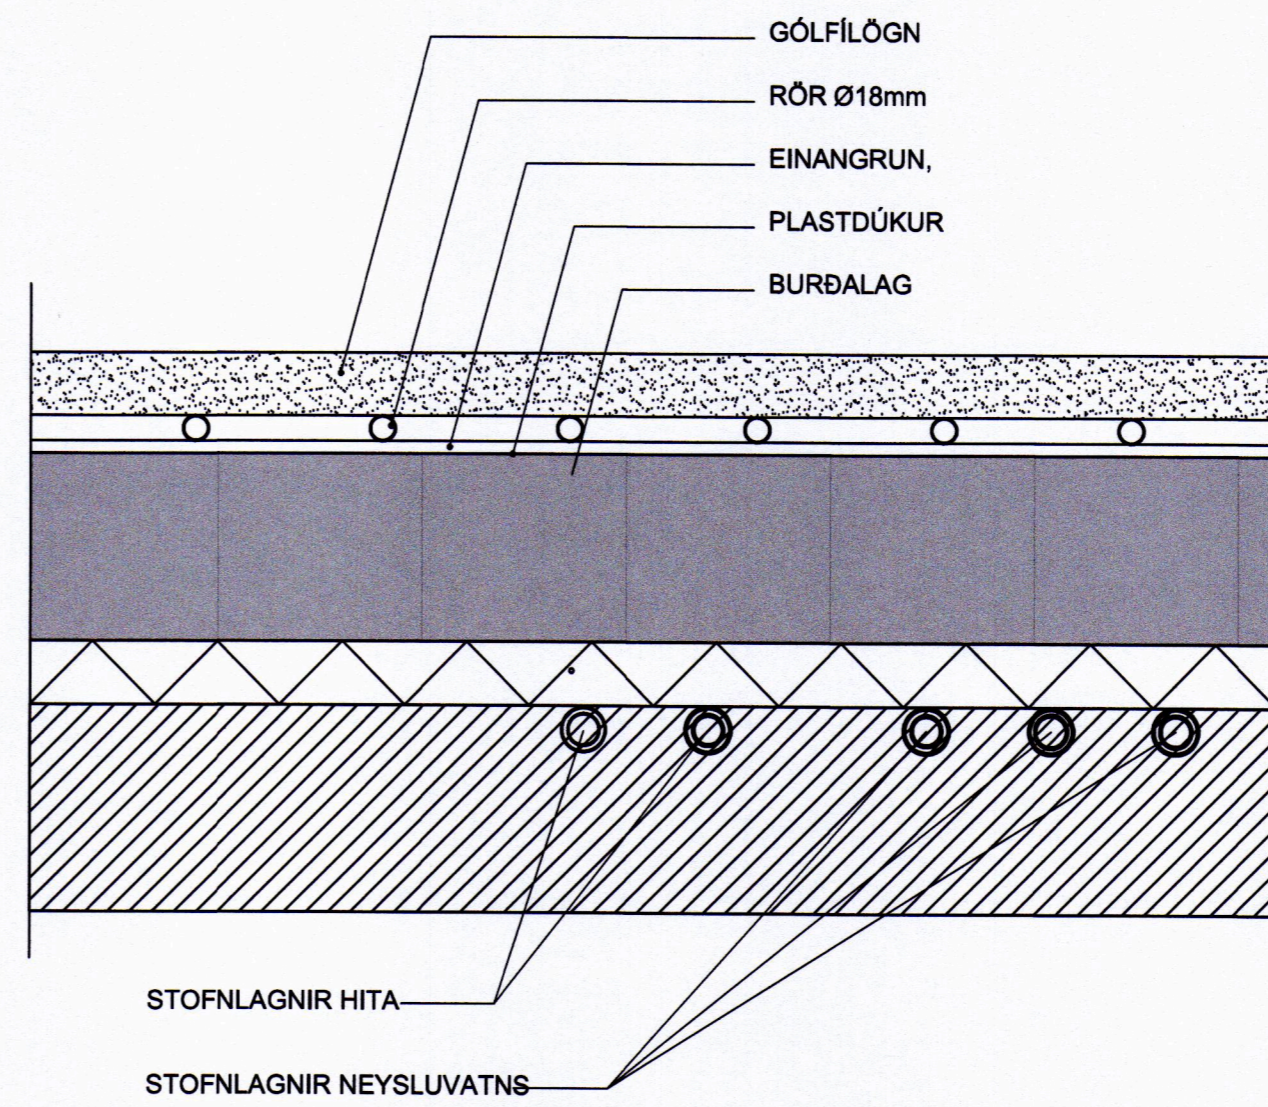

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFI

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn					
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	KALT VATN	HEITT VATN
				SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANLAUG	0,1	2	0,2	0,2
VS	VATNSSALERNI	0,1	2	0,2	0
BK	BÁÐKAR	0,2	0	0	0
SB	STEYPIBÁÐ	0,2	2	0,2	0,2
BI	SKOLSKÁL (BIDET)	0,2	0	0	0
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	1	0,2	0,2
UP	UPPÞVOTTAVÉL	0,2	1	0,2	0,2
SV	SKOLVASKUR	0,2	1	0,2	0,2
ÞV	ÞVOTTAVÉL	0,2	0	0,2	0,2
DF	DRYKKJRFONTUR	0,1	0	0	0
KR	KRANAR	0,2	2	0,4	0,2
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:				1,6	1,4
MESTA SAMTÍMARENSLI 1/a:				0,45	0,40

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 28. SEP. 2021

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUBAR

Sigrún S. 246258-2339

TILVÍSUN

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIKN. HANN RÝNT SAMÞ.

tpz Kirkjuveg 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS HANNAD MÆLIKVARÐI
 15.09.21 BB ENGIN

YFIRFARID TEIKNAD
 BB RS/BB

SAMÞYKKT: *Sigrún S. 246258-2339*

Ráðhús Vestmannaeyja
 900 Vestmannaeyjar
 Lagnir
 Skýringarblað
 Neysluvatnslagnir

VERKFRANG 8645-2 TEIKNING 320