

ÚTGÁFUFRILL

ÚTG:	DAGS:	SKÝRINGAR:	SAMP:
C0	17.11.16	Verkeikning	KE
C1	27.02.17	Breytingar á slaufum	KE
C2	04.03.17	Breytingar á slaufum	KE


DAGS UNDIRSKR: 23/3/17
 NAFN OG KT. HÖNNUNARSTJÓRA: 120556-2749
 UNDIRSKRIFT HÖNNUNARSTJÓRA: KKL

Skýringar:

Pípur skulu vera PP ø25 undir þrífalagi í frystigeymslu.
 Fjarlægð milli pípa : c/c 400mm.
 Lágmarks beygjuradius skal ekki vera minni en 150mm.

Pípur skulu vera PEX ø16 í hurðaropum.
 Fjarlægð milli pípa : c/c 200mm.
 Lágmarks beygjuradius skal ekki vera minni en 100mm.

Hitalagnir skulu liggja ofan á púða, neðst í þrífalaginu.
 Lagnir skulu staðsetjast 50mm frá veggeiningu.

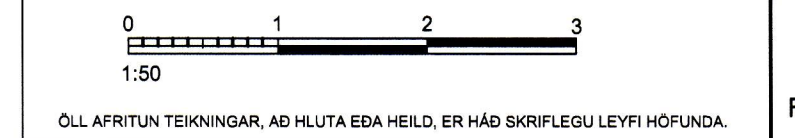

VINNSLUSTÖÐIN VESTMANNAEYJUM
 KLEIFAR 2
 FRYSTIGEYMSLA VIÐBYGGING

HEITI TEIKNINGAR:
 LAGNIR
 GÖLFHITALAGNIR
 DEILI

MKV: 1:50 A1	VERKNR: 5899-401	TEIKNINGANÚMÉR: VSV10-M-5.104
HANNAÐ: ÁP	TEIKNAD: ÁP	RYNT AF: KE
DAGS ÚTG: 17.11.2016	NAFN OG KT. SAMÞYGLANDI: KRISTINN EIRIKSSON KT. 120556-2749	ÚTGÁFA: C2
DAGS UNDIRSKR: 23/3/17	UNDIRSKRIFT SAMÞYGLANDI: KKL	

V:\VERK16899_VSV_VINNSLUSTÖÐIN HF_VESTMANNAEYJUM\5899-401_VSV_FRYSTIGEYMSLA03_SKI0101_TEIKNINGARM_MECH_DWGSDWG\SV10.DWG