

SAMBÝRKT AF BYGGINGARFRÖÐLEIÐA
 13. AGÚ. 2015
 BYGGINGARFRÖÐLEIÐIR Í VESTMANNAEYJUM

ADALHÖNNUBUR
 ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFERILL. HANNAÐ TEIKN. YFIRF.

SKÝRINGAR
 Neysluvatnslagnir:
 Öll pípmál eru í mm.
 Neysluvatnslagnir skulu vera ryðfríar
 pressfittingslagnir, nema annað sé tilgreint á
 teikningu. Kaldavatnslagnir skulu vera með plast
 hlífðarkápu.
 Neysluvatnslagnir í lofti og veggjum skal einangra
 með 20mm einangrun, vafð í plast og límband á
 samskeyti eða annað sambærilegt.


Neysluvatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni
 við 8 bar í 24klst.
 Allt efni skal vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð
 Íslands.

Staðsetningu stúta fyrir hreinlætistæki samkvæmt
 teikningu má aðeins hafa til viðmiðunar og þarf að
 yfirfara og aðlaga að þeim tækjum sem
 endanlega verða valin í bygginguna.

- Skammstafanir:
 HL Handlaug
 VS Vatnssalemi
 SB Steypibað
 BK Baðkar
 EV Eldhúsvaskur
 UV Uppþottavél
 ÞV Þvottavél
 SV Skolvaskur
 RV Ræstivaskur
 LP Loftþúðar (t.d. Flamco Flexofit)
 GS Garðsianga
 NS Neyðarsturta
 ÞS Þvagskál
 KR Krani
 BS Brunnsianga
 PU/PN Lóðréttar lagnir

Linugerðir:
 — Heitt neysluvatn
 - - - Kalt neysluvatn

- SKÝRINGAR Á STÆRÐUM:
 Neysluvatnslagnir (ryðfríar)
 DN12 : 15x1,0
 DN15 : 18x1,0
 DN20 : 22x1,2
 DN25 : 28x1,5
 DN32 : 35x1,5
 DN40 : 42x1,5
 DN55 : 54x1,5

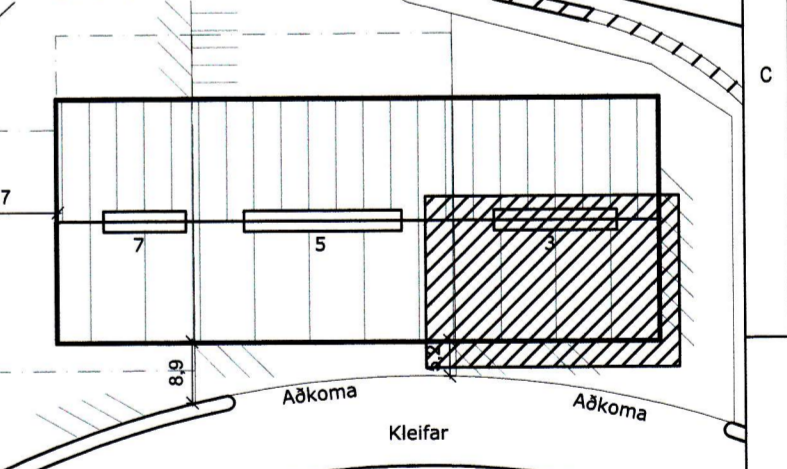

Lykilmynd

EFLA
 VERKFRÆÐISTOFA
 Sími: 412 6000 www.efla.is

Kleifar 3, Vestmannaeyjum
 Geymslu/iðnaðarhús
 Lagnir

Neysluvatnslagnir
 Lagnir á 1.hæð
 Grunnmynd

TEIKNUMER. BLADSTÆRD. HANNAÐ. GH
 5567-001 A1 TEIKNAD. GH
 01-230-02 YFIRFARIR:

DAGS. MÆLIKVARÐI. ÚTGÁFA
 Ágúst 2015 1:50 A

SAMBÝRKT
 Kennitala: Guðmundur Hjallason kt. 070966-5579

Grunnmynd neysluvatnslagna 1:50

C:\Lange\all_5567\001_Kleifar 3-5-1_A1\skemur\09 Teikningar\5567-001-230-Neysluvatnslagnir.dwg
 5567-001_Kleifar 3-5-1_A1

Símað DN20 stál
 Símað 663PEH