12448

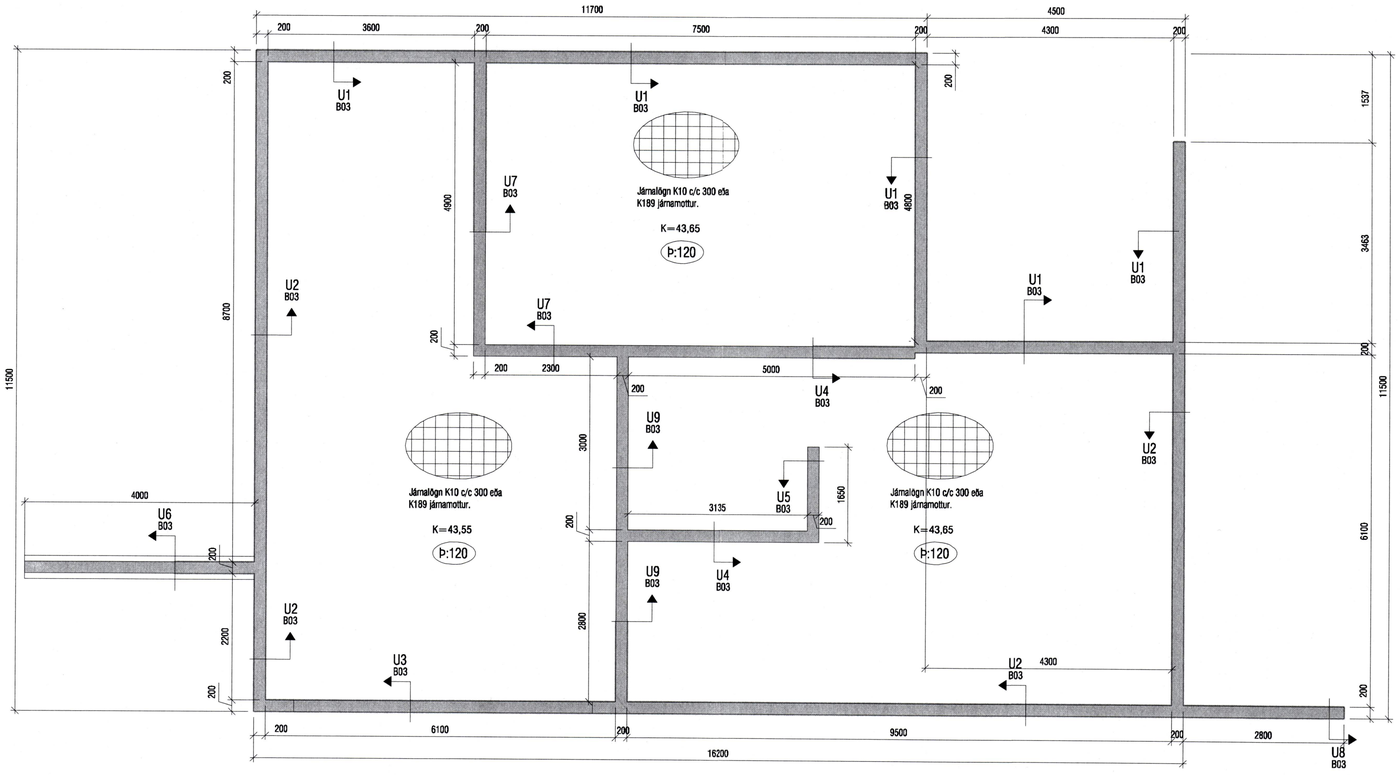

GRUNNMYND 1:50

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
3. FEB. 2010
BYGGINGARFULLTRÚINN I VESTMANNAEYJUM

ATHUGIÐ:
Á teikningu B-01 eru skissaðar skýringar og öll lágmarks (hvar) veitandi stigar og handföll t.d. stigagat á jöfnum kötgum og og brúðk, þöppum á hæðinga og 9.
Gildandi í stigagatið þá a. stigahæð gildum, öllum þeir sem gildandi í hönnuðir, um 30 mm meiri en endanlegir hæðir á hönnuðum stöðlunarmeiri mæli að hönnuðir hæð. Stigagatið hönnuðinga er að mæli á verkfræðistigum og hönnuðum stöðlunarmeiri. Um stiganna mæli og stöðlunarmeiri stöðlunarmeiri hönnuðinga, sjá nánar á stöðlunarmeiri stöðlunarmeiri.
Gólf og mælir, sjá hönnuðinga.
Stigagatið mælir gólfs að 100 mm hærri/lægri stöðlunarmeiri. Sá hönnuðinga mælir gólf stigagatsins.
Mælir er 200mm.
Hönnuðinga og mælir stöðlunarmeiri er að finna á stöðlunarmeiri stöðlunarmeiri.
Gangfæ skal hönnuðinga á hæðinga hönnuðinga mælir til mæli á hönnuðinga mælir 04.4.0000. Öll stöðlunarmeiri mæli hönnuðinga er hæð en 1700 mm skal mæli hönnuðinga í stöðlunarmeiri hönnuðinga mælir á hönnuðinga mælir hönnuðinga mælir hönnuðinga mælir