



## Almennar skýringar:


- Allar pípur eru 16mm og vír 1.5mm<sup>2</sup> nema annað komi fram á teikningum.
- Allar pípur í smáspennukerfum eru 20mm nema annað komi fram á teikningum.
- Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfí eru 1050mm nema annað komi fram á teikningum.
- Hæðir lág- og smáspennutengla í bilageymslu, baðherbergi, salernum, þvottahúsi og eldhúsi eru 1050mm frá fullfrágengnu gólfí nema annað komi fram á teikningum.
- Hæðir lág- og smáspennutengla eru 200mm frá fullfrágengnu gólfí nema annað komi fram á teikningum.
- Hæðir útlíosa og úttengla eru 1900mm frá fullfrágengnum svöllum og eða lóð nema annað komi fram á teikningum.
- Hæðir veggdósa eru 1800mm frá fullfrágengnu gólfí nema annað komi fram á teikningum.
- Hæðir veggdósa á baðherbergjum og salernum eru 2150mm frá fullfrágengnu gólfí nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál eru gefin upp í millimetrum og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf eða veggi. Öll mál miðast við miða dós.
- Öll tákni eru fáknær og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
- Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi: T1 - F1.1 er grein 1 á lekstraumsrofa frá töflu T1.
- Til snertispennuvarna skal nota núlun og lekstraumsrofavörn.
- Málmhulta lagna, tækja, lampa og rafþúnaðar skal jarðbinda vandlega.
- Málstraumur rofa og tengla skal minnst vera 10A.
- Jarðbinda skal pipukerfi fyrir heita og kaldavatnslögn. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur rafveitunnar.
- Allar lagnir og frágangur skal vera í samræmi við Reglugerð um raforkuvirkni.
- Fyrir nákvæma staðsetningu veggja skal styðjast við arkitektteikningar.
- Allar lagnir og frágangur sökkulskaustenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála.

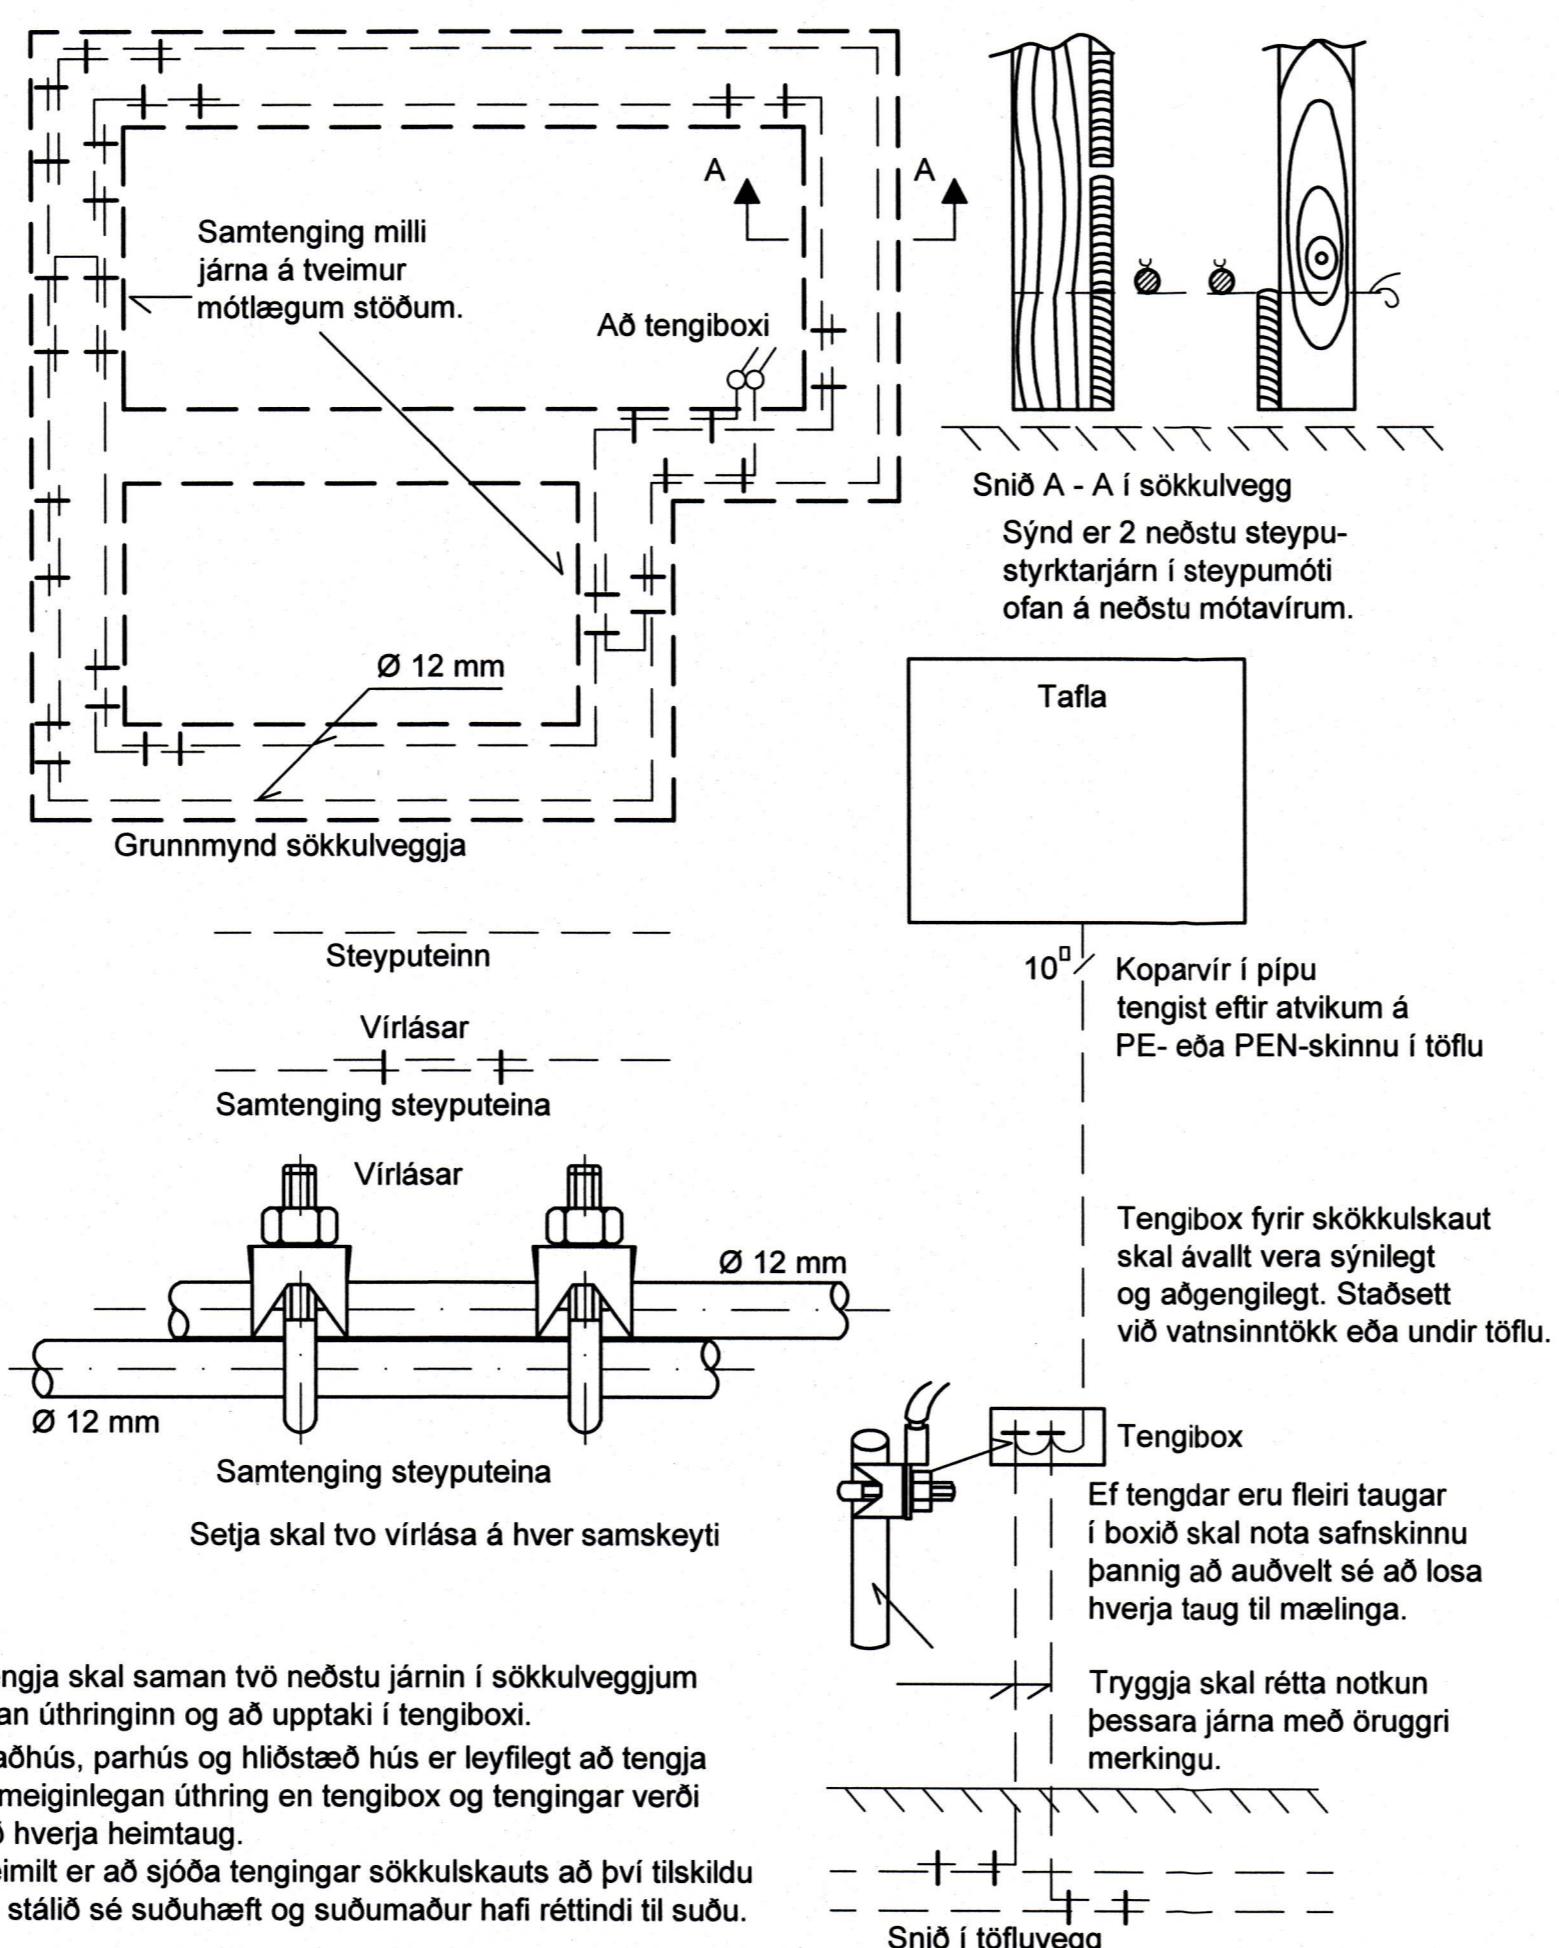

Raflögn Orkuveitu 1x50mm plaströr  
Fjarskipti Orkuveitu 1x50mm plaströr  
Rör leggist að löðarmörkum og upp úr jörðu.  
Ganga skal vel frá rörendum og þeir merktir greinilega  
Garðlysing 2x32mm plaströr

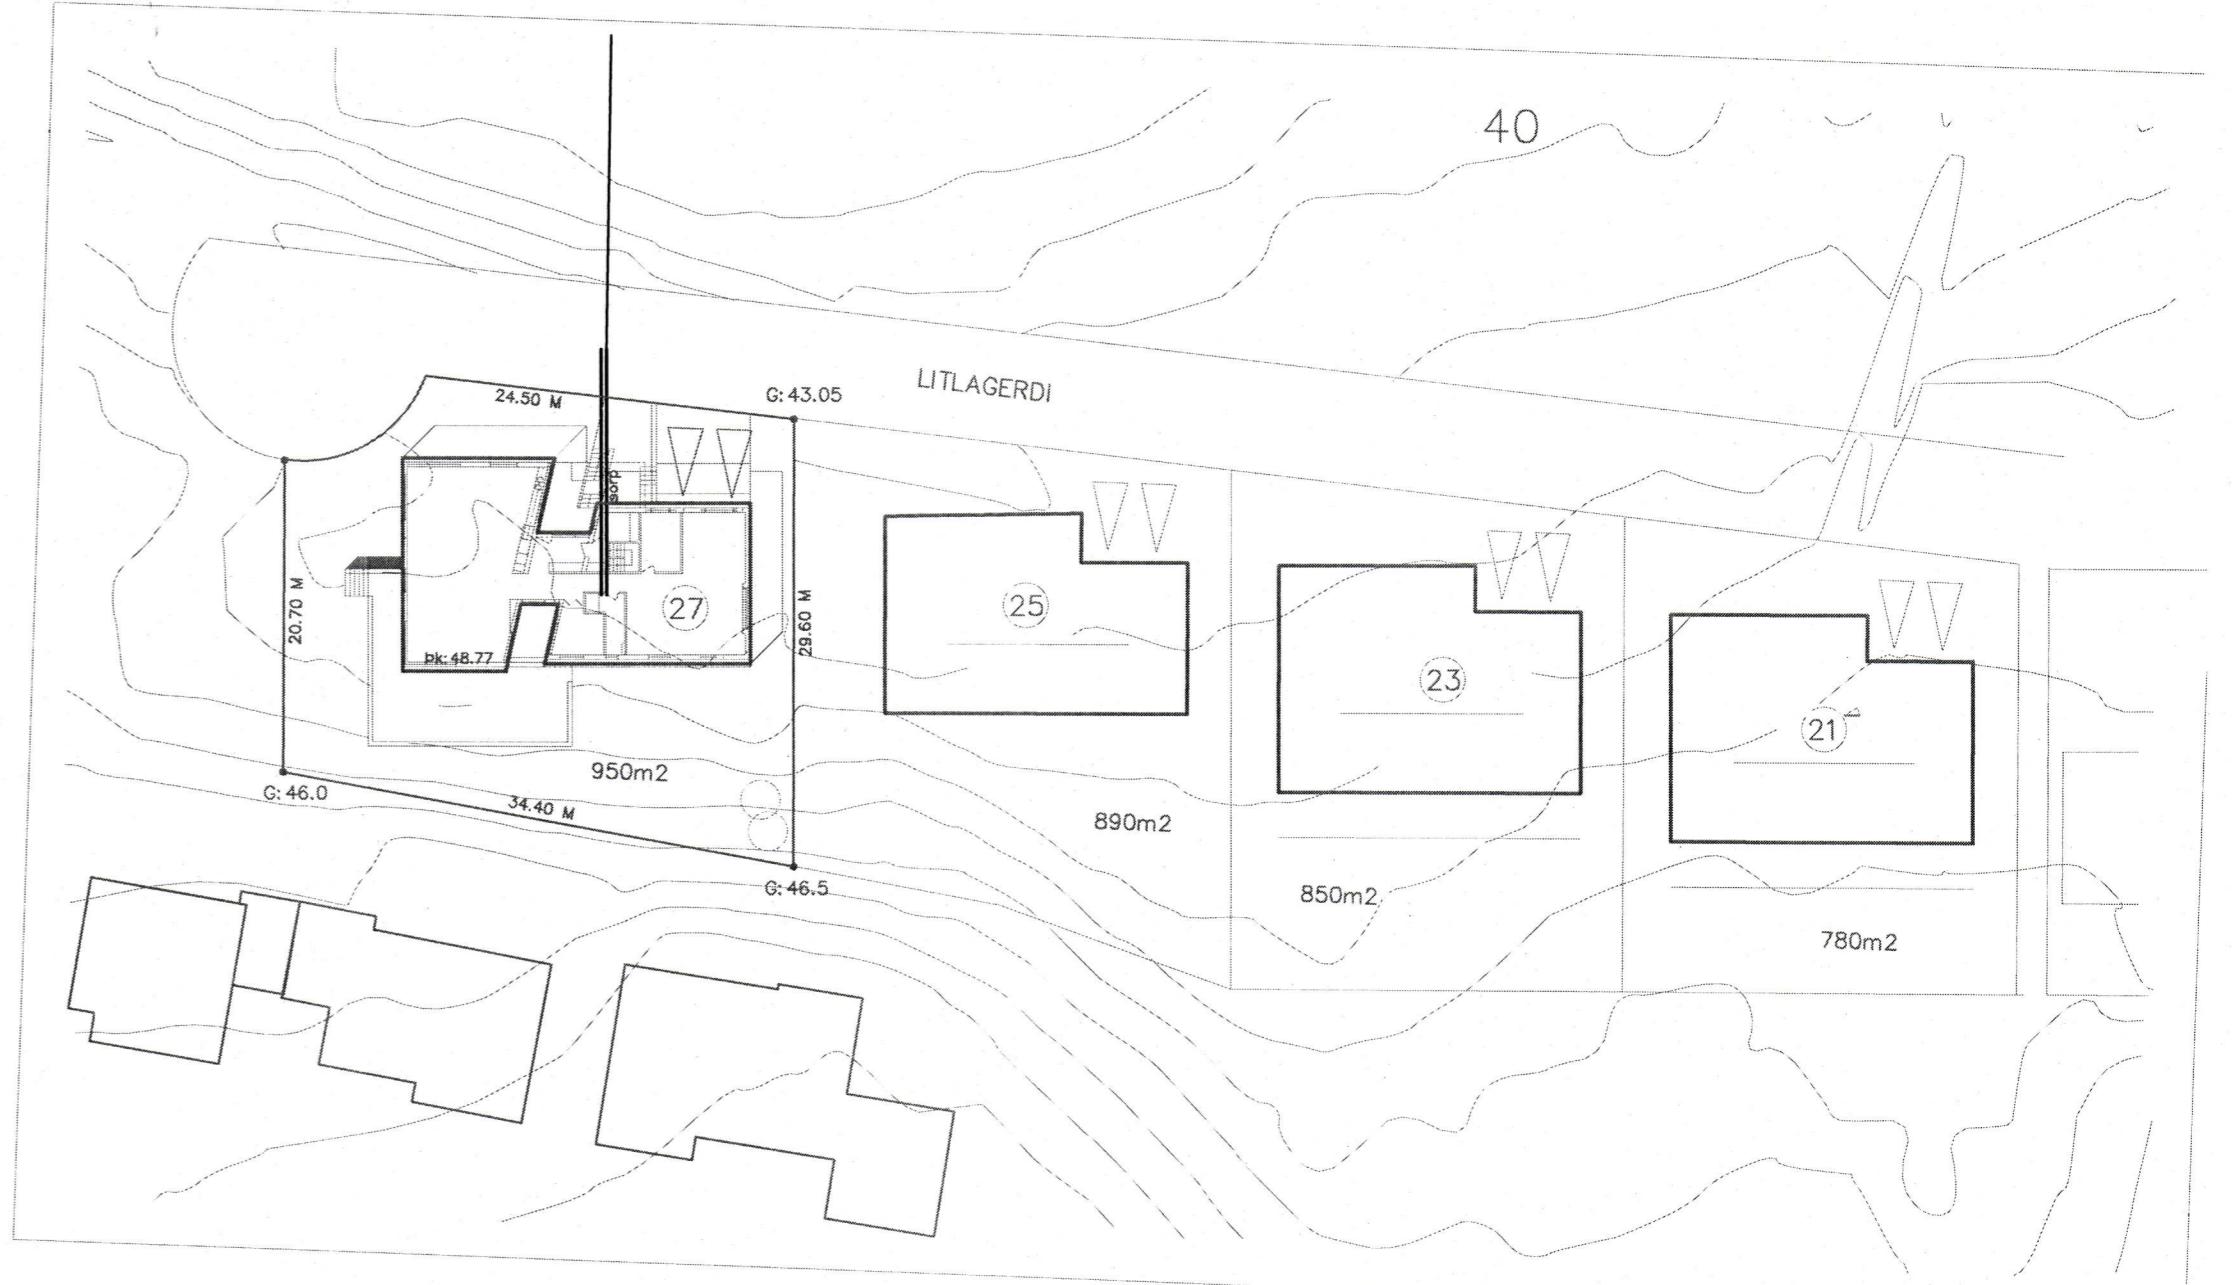

## Skýringamyndir af sökkulskauti

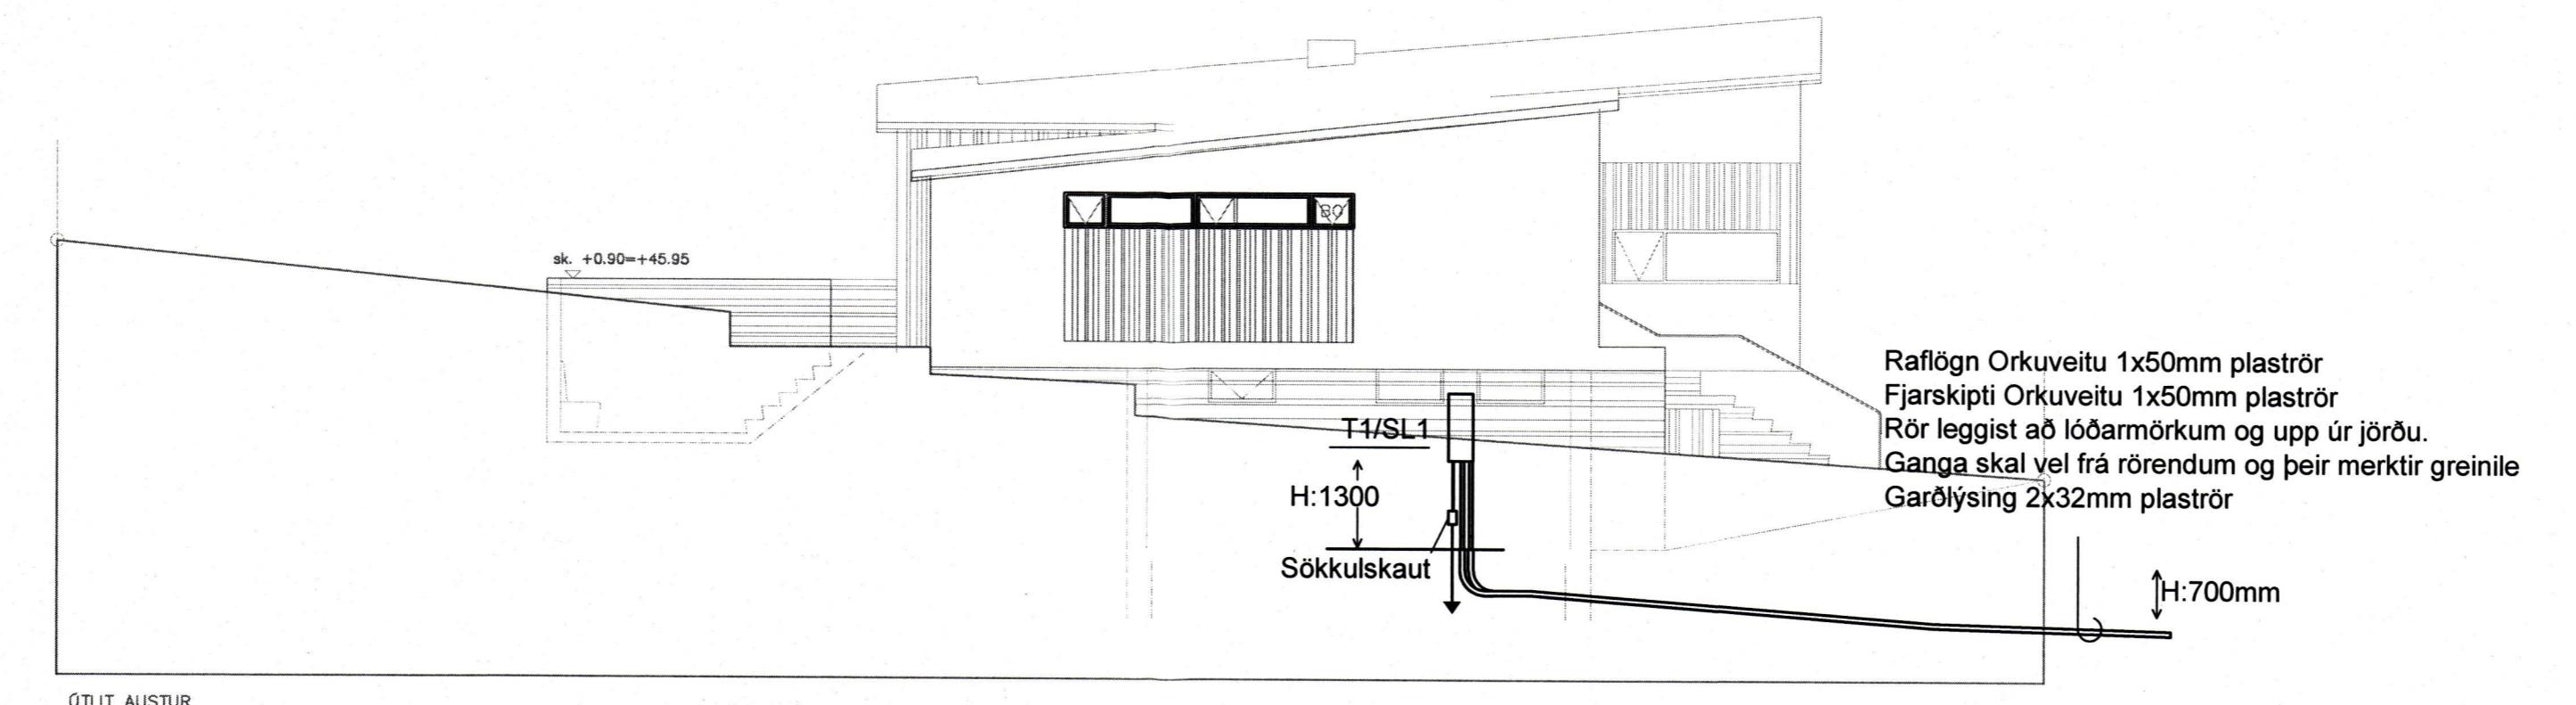

Sniðmynd

1:100

Afstöðumynd  
1:500

LÝSING & HÖNNUN ehf  
Hansaborg 3 - 200 Kópavogur  
Kennitala 49707-150  
lysingohonnun@lysingohonnun.is  
www.lysingohonnun.is  
Símar 578-5060 - 662-1770 - 662-1771

Verkhafi	LITLAGERDI 27 VESTMANNAEYJAR	Dagsetning
Verknúmer	-	
Maðilvöldi	1:500 - 1:100	
Teikning nr.	2 af 4	
Hannáð	Heimir Jónasson	Yfirfarð
Samþykkt	Heimir Jónasson	Ragnar Viktor Karlsson
Ragnar Viktor Karlsson	Kennitala	Undirskrift
220470-5129		Ragnar Karlsson
		Ogn Guðrún Ógvíðsdóttir
		10269-4399