



GRUNNMYND VEGGJA
MVK. 1:50


VE-1

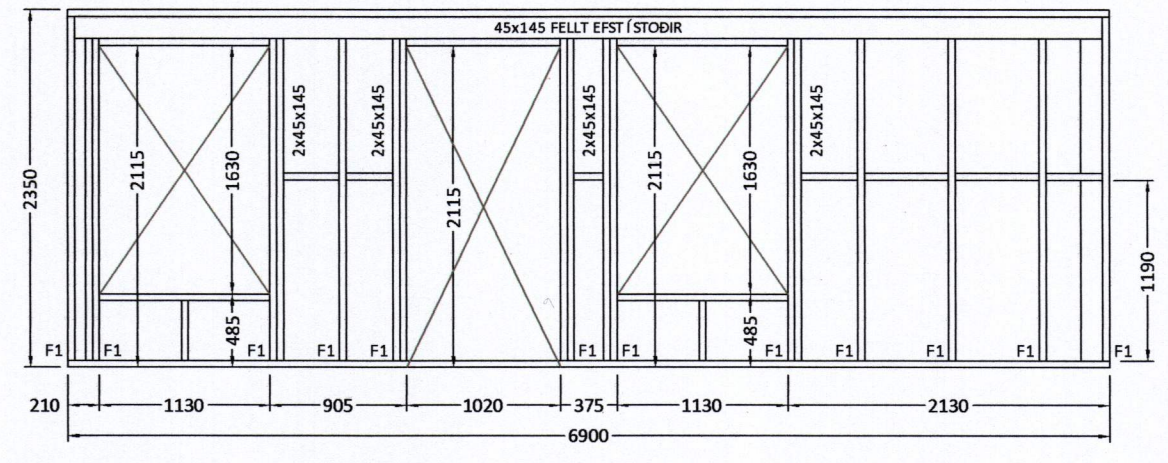


VE-3

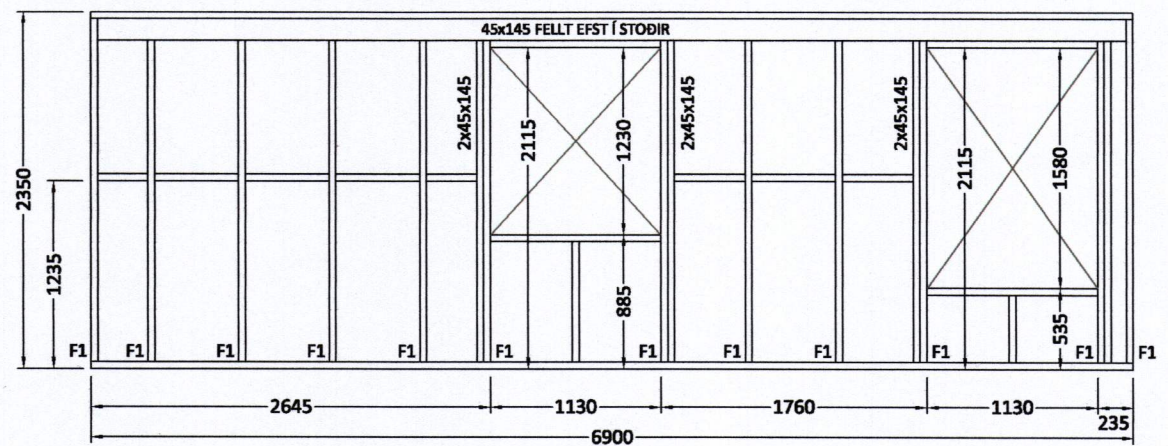

VE-2

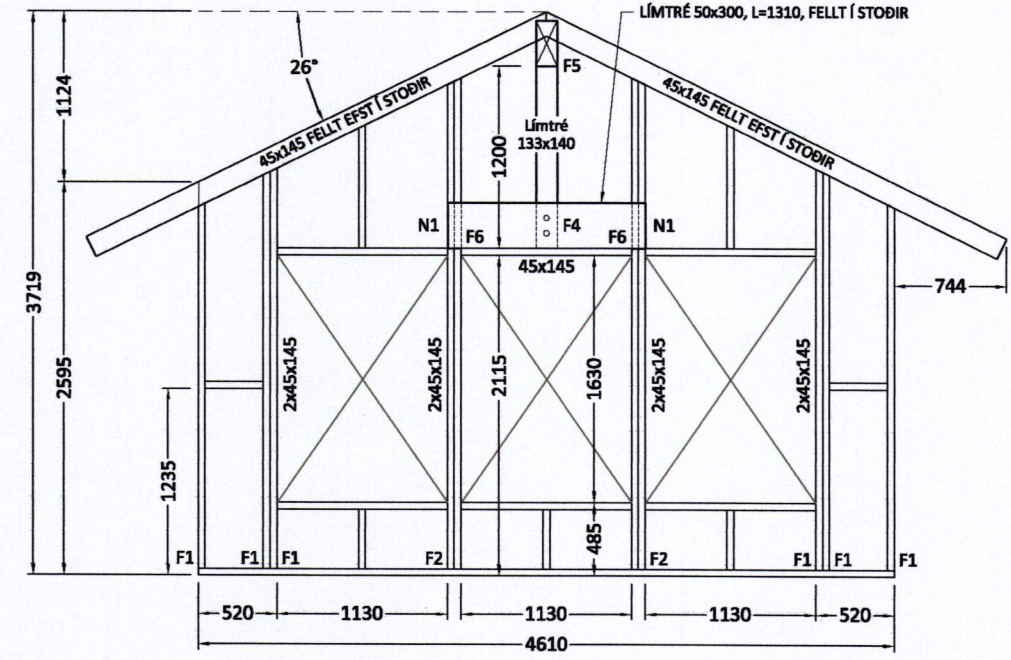

VE-4

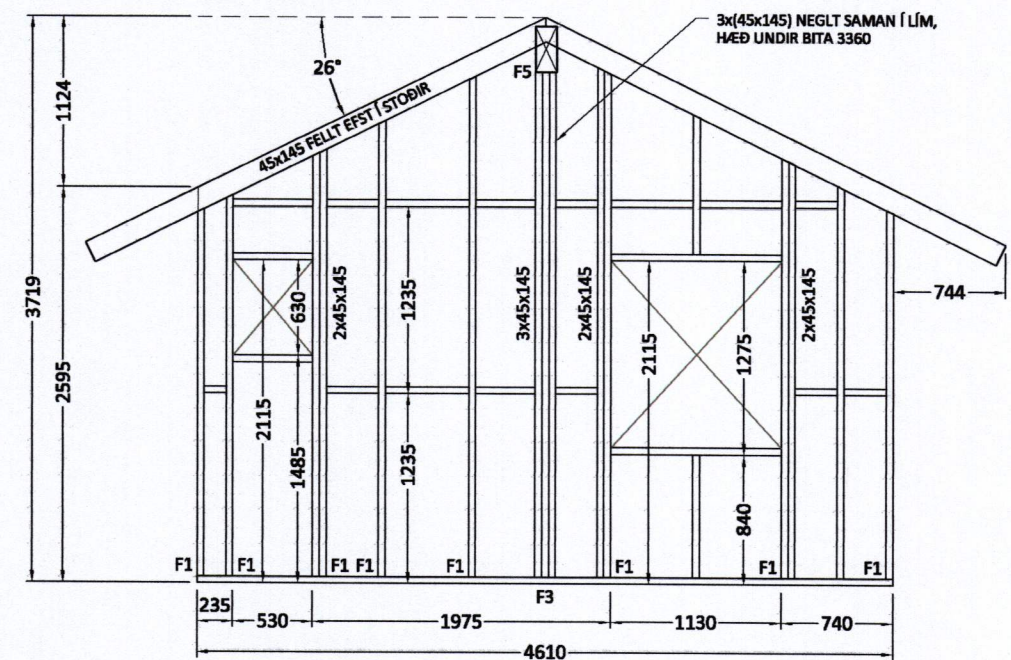

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
2 8. ÁGÚ. 2015
BYGGINGARFULLTRÚA Í VESTMANNNAEYJUM

ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en
límré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé
tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja.
Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera
hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja
asfaltþappa.

GRINDUR:
Fótstykki: 45x145, gagnfúvarið.
Stoðir: 45x145
Vegglægja: 45x145
Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGIAGRINDUR:
9mm rakapólinn (WBP) 5 laga grenikrossviður,
negldur í rakapólið lím með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:
F5: 2 stk. BMF GATAPLÖTUR 2x80x240
NEGLING: 2x(2x6) STK. KS 40/40
F6: 1 stk. vinkill BMF 105 með styrkingu.
Negling 2x6 stk. KS 40/40 í vinkil.
N1: Negling 3 stk. N46/125 í hverja stoð, alls 18stk.

AÐRAR FESTINGAR SJÁ TEIKNINGAR.

STÁLVIRKI OG FESTINGAR
Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað
komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v.
notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem
tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til
hliðsjónar. Allt stál utanhúss skal vera galvaniserað.
Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu
vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman
ryðfría nagla og galvaniseruð festijárn. Suður skulu hafa
minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt
þeirra stálhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna
skal uppfylla DS 316.

Ú1	10.08.15	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

CEDRUS EHF.
TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA
MIDTÚN 20, 800 SELFOSS. S: 482-1166
WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

Ofanleitisvegur 3
Vestmannaeyjum
Teiknínúmer: **210-01**

Burðarvirki:
Grunnmynd veggja, veggjagrindur, 1:50

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	10.08.2015	Verknúmer:	15 015
Ábyrgðarm. og réttthafi:	Valur Arnarson	Frumstærð:	A2
			051073-5099