

1. TÁKN FYRIR VATNSLAGNIR

- STOFN HITAVEITA FRAMRÁS
- STOFN HITAVEITA BAKRÁS
- STOFN KALT VATN
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEITT
- NEYSLUVATN HRINGRÁS
- HITAKERFI BAKRÁS
- HITAKERFI FRAMRÁS
- VATNSÚÐAKERFI
- SLÖKKVIVATN

AÐRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í VATNSLÖGN ÚR ALPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315.

RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA MIÐLUNGÞYKKAR MED ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIDSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MEÐ 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR MÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINANGRAÐAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG SLÖKKVILÖGN SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÓLKUM. ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:

- 10 - 20mm (3/8" - 3/4")
- 25 - 40mm (1" - 1 1/2")
- 50 - 100mm (2" - 4")


RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MED SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.


KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUÞRÝSTINGUR OG PRÓFAST MEÐ 1,0 Mpa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.


FYLGA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENINGU ÞEIRRA.

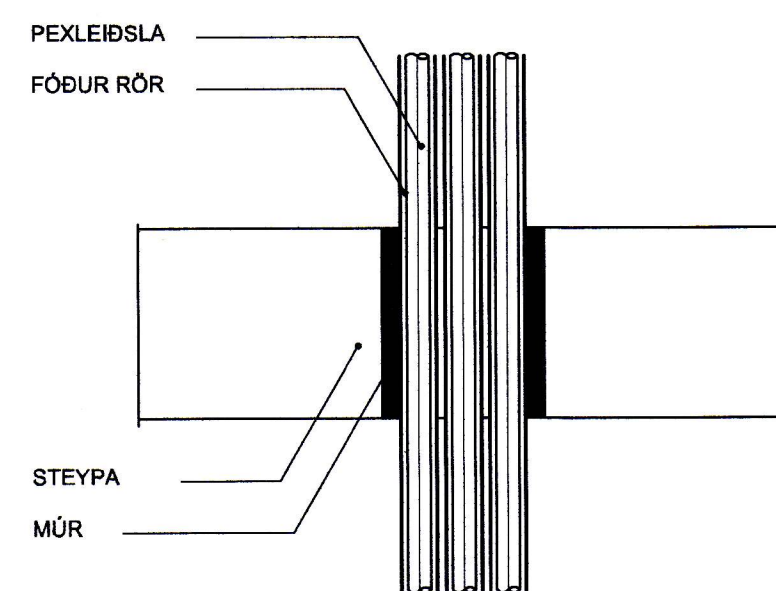


FRÁGANGUR Á PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

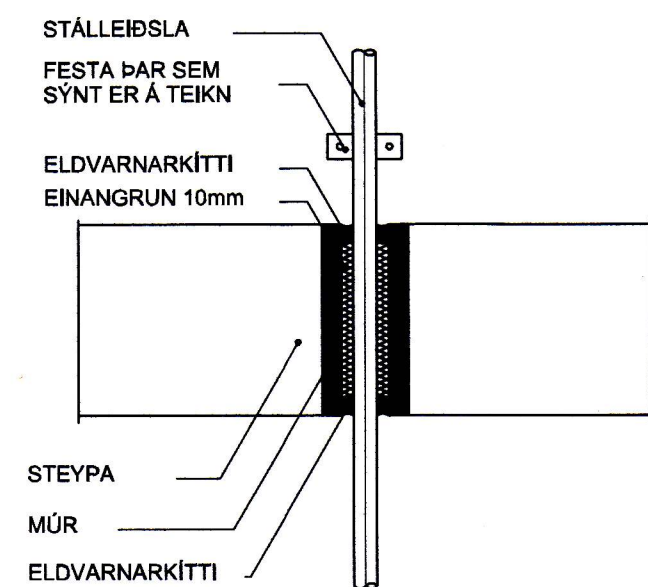


FRÁGANGUR Á STÁLLEIÐSLU GEGNUM STEYPT GÓLF

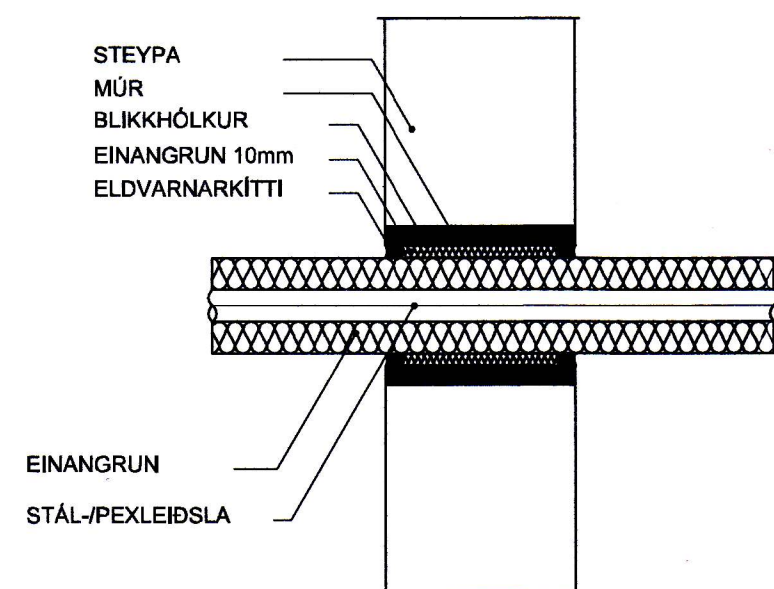


FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM STEYPTAN VEGG

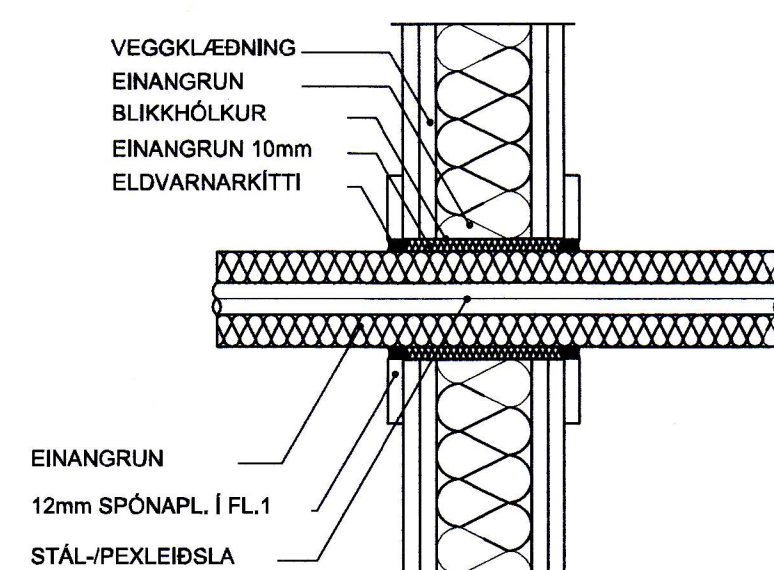

FRÁGANGUR Á STÁL-/PEXLEIÐSLU GEGNUM LÉTTAN VEGG

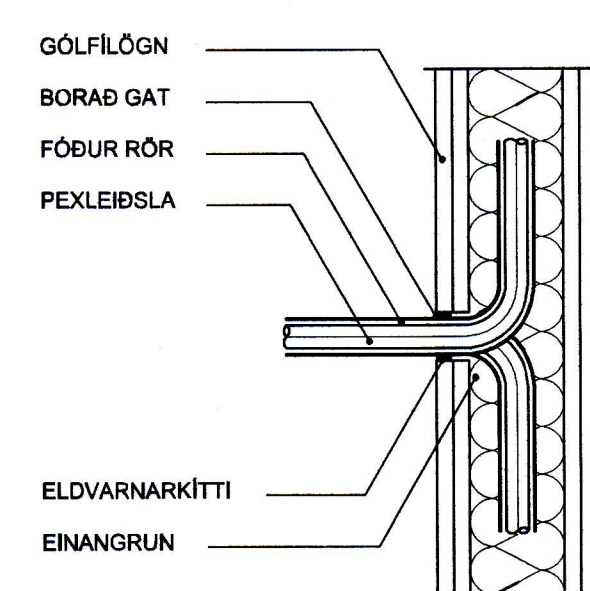

BRUNAÞÉTTING Á PEXLEIÐSLU Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆDNINGU

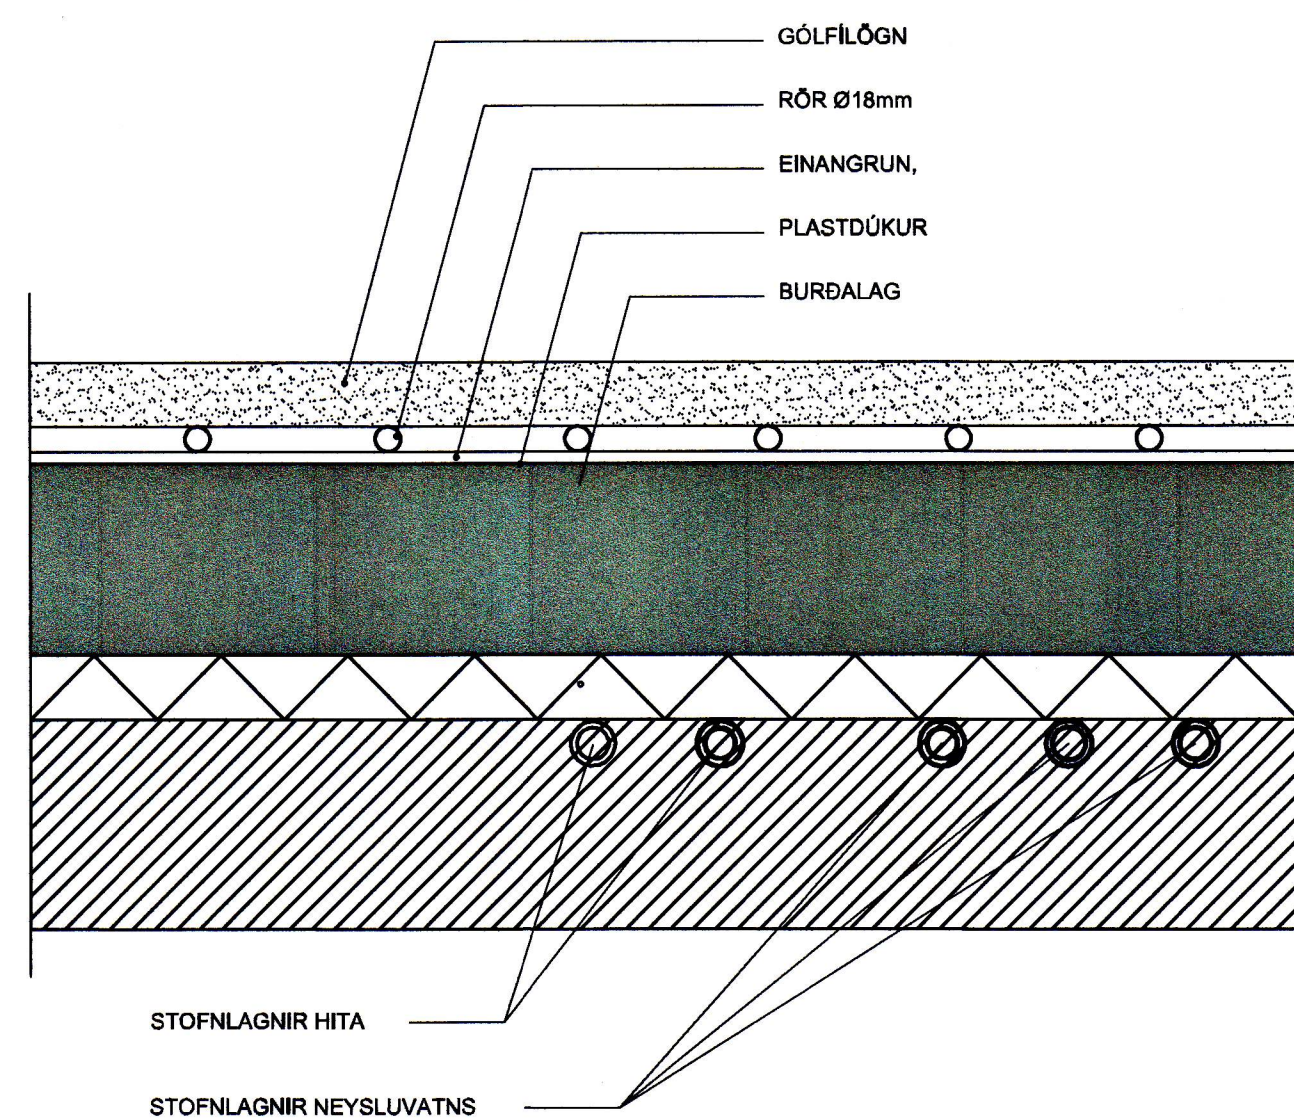

FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFI

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn					
TÆKI				KALT VATN	HEITT VATN
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÓLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANDLAUG	0,1	5	0,5	0,5
VS	VATNSSALERNI	0,1	5	0,5	0
BK	BADKAR	0,2	0	0	0
SB	STEYPIBÁÐ	0,2	5	0	1,0
BI	SKOLSKÁL (BIDET)	0,2	0	0	0
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	3	0,6	0,6
UP	UPPÞVOTTAVÉL	0,2	3	0,6	0,6
SV	SKOLVASKUR	0,2	3	0,6	0,6
ÞV	ÞVOTTAVÉL	0,2	3	0,6	0,6
DF	DRYKKJRFONTUR	0,1	0	0	0
KR	KRANAR	0,2	2	0,4	0,4
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:				4,8	4,3
MESTA SAMTÍMARENNSLI 1/a:				0,65	0,60

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
5. DES. 2018

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

TILVÍSUN

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIKN. HANN RÝNT SAMÞ.

tpz Kirkjuveg 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS 22.06.2018 HANNAD BB MÆLIKVARÐI ENGIN

YFIRFARIÐ PZ TEIKNAD RS/BB

SAMÞYKKT: 22.06.2018

SKÓLAVEGUR 7 VESTMANNAEYJUM FJÖLBÝLISHÚS LAGNATEIKNINGAR VATNSLAGNIR SKÝRINGARBLAD

VERKFAANG 1722 TEIKNING 320