

1. BRUNNAR O.FL.

- BG BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA
- BR BRUNNUR
- GN GÓLFNIDURFALL, GÖTUNIDURFALL
- NF NIDURFALL
- SF SANDFANG, SANDGILDRA
- SN SVALANIDURFALL
- PN ÞAKNIDURFALL

2. HREINLÆTISTÆKI.

- BI SKOLSKÁL (BIDET)
- BK BAÐKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- HL HANDLAUG
- SB STEYPIBAÐ
- SV SKOLVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- VS VATNSSALERNI
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- ÞS ÞVAGSKÁL
- RV RÆSTIVASKUR
- BS BRUNASLANGA
- KR KRANAR

3. LOKAR

- BEINN RENNIOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMINKARI ÞRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRD
- ÞRÝSTIJAFNARI
- SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFRVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LOFTPÚÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
- ÞRÝSTINGSMÆLIR
- HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALD
- NÝR MIDSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIDSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- ÞRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTÖPPUN

4. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPÍPA
- HITI BAKRÁSARPÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS
- SJÖR
- PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

5. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- PÍPULÖGN FYRIR SKOLP OG ÚRKOMU
- ÚRKOMUVATNSLÖGN, ÞÖKKUD
- ÚRKOMUVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN (HÁLFÞÖKKUD)
- ÖPÞÖKKUD JARÐVATNSLÖGN
- HL LÖGN A-MM MEÐ HREINSILOKI
- BR 1000 FRÁRENNSLISBRUNNUR
- PN a-MM ÞAKNIDURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN
- MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM BRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á ÞVERMÁL BRUNNS 600 mm GRJÓTHRIP UTANMÁLS SJÁ GRUNNMYND BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HEDARMUNUR

6. SKÝRINGAR.

6.1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLÖGN OG BRUNNAR SÉU ÚR STEINSTEYPU EDA ÖÐRU EFNI SEM BYGGINGA-YFIRVÖLD SAMÞYKKJA INNRI ÞVERMÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMYND SAMSKEYTI PÍPNA SKAL ÞETTA MEÐ ASFALT EDA SEMENTSSTEYPU. ALLAR BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN. PÍPUR INNANHÜSS SÉU ÚR STEYPUJÁRNI EDA ÖÐRU EFNI SEM HLOTIÐ HEFUR SAMÞYKKI BYGGINGARYFIRVALDA. EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HOLRÆSALAGNIR.

6.2 HITALÖGN

PÍPUR SÉU EIRLAGNIR OG FULLNÆGJA DIN 1786 EDA DS 2110 OG INNRA ÞVERMÁL PÍPNA GEFIN UPP Á TENGIHÖND. PÍPUR SKULU SNYRTILEGA SKORNAR OG PÍPUENDAR RIFNIR ÞANNIG UPP AD PEIR VERÐI KEILULAGA OG LAUSIR VIÐ HVASSARBRUNIR. ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFIÐ MEÐ 0,1 MPa. ÞRÝSTING MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 12 KLST. AN ÞESS AD FALLA. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ POLYETHYLENE HÖLKUM. SÝNILEGAR LAGNIR SKULU EKKI VERA EINANGRADAR Á HVERN OFN KOMI DANFOSS OFNLOKI SKV SKRÁ STILLITÉ OG LOFTTÆMING.

6.3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU EIRLAGNIR OG FULLNÆGJA DIN 1786 EDA DS 2110 PÍPUR SKULU SNYRTILEGA SKORNAR OG PÍPUENDAR RIFNIR UPP ÞANNIG AD PEIR VERÐI KEILULAGA OG LAUSIR VIÐ HVASSAR BRUNIR. ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFIÐ MEÐ 0,1 MPa MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 10 KLST. AN ÞESS AD FALLA. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ POLYETHYLENE HÖLKUM


OFNASKRÁ

OFN NR.	HERBERGI/NR.	NAUBS. AFKÖST W	HÁMARKS HÆÐ mm	LENGD mm	ÞYKKT TEG.	AFKÖST VALIN W	TENGING A B C D	OFNLOKAR GERÐ	ATM
101	ANDDYRI	636	500	800	T2K	883	A/B	FJVR	
102	HERBERGI	636	500	1800	EK	918	A/D	RA	
103	STOFA	4937	200	1800	T2K	1149	A/D	RA	
104	STOFA		200	1800	T2K	1149	A/D	RA	
105	STOFA		200	1800	T2K	1149	C/B	RA	
106	STOFA		200	1800	T2K	1149	C/B	RA	
107	STOFA		200	1800	T2K	1149	C/B	RA	
108	HERBERGI	619	500	1800	EK	918	A/D	RA	
109	SVFNHERBERGI	1299	500	1800	TK	1487	A/D	RA	
110	FATAHERBERGI	327	200	1800	E	385	C/D	RA	
111	BAÐ	600	500	500	E	310	A/B	RA	HANDLEIÐAOFN
112	BAÐ		500	500	E	368	C/D	RA	
113	SEYMSLA	638	500	800	T2K	852	A/B	RA	
114	BJLSKUR	2939	500	1800	T2K	1875	A/D	FJVR	
115	BJLSKUR		500	1800	T2K	1875	A/D	FJVR	

SAMÞYKKT Í BYGGINGAHEPÐ

25-10-95

BYGGINGAFLITRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

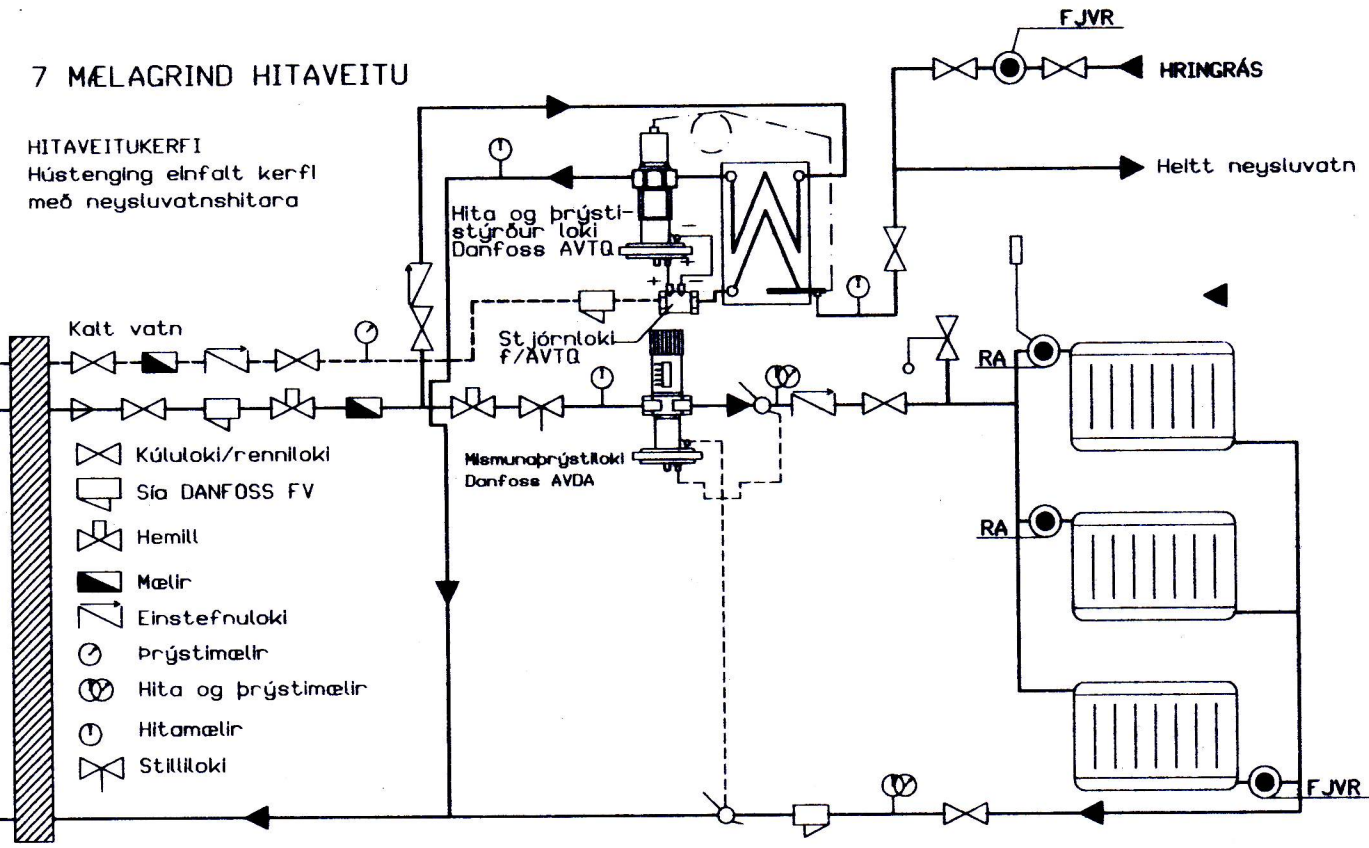

SKÝRINGAR MÆLAGRIND
 VARMASKIPTIR 50-70kw
 HITA- OG ÞRÝSTISTÝRÐUR LOKI DANFOSS AVTQ 20
 MISMUNARÞRÝSTILOEKI DANFOSS AVDA 15
 HEIMED VATN 32mm
 ÖRKUNOTKUN HÚS 15.3kw
 EINSTEFNULOKI 20mm
 ÞRÝSTIMELAR STILLISVIÐ 0-10bar/0-120° C

breyting A	breyting C	verkheiti SMÁRAGATA 9 VESTMANNAEYJUM	PÁLL ZÓPHÓNÍASSON TEIKNISTOFA	verk nr. 9540	dags. NÓV. 95
breyting B	breyting D	verkefni SKÝRINGAR F. HREINL.- HITA- OG FRÁVEITUL.	RÁÐGJAFVERKFRÉÐIÞJÓNUSTA F.R.V.		breyting
mælikv.	teikn. EA hannað BB		KIRKJUVEGI 23 900 VESTMANNAEYJUM.	telkn. nr. 300	
			SÍMI 98-12711, 12239 TELEFAX 98-73876		