SAMÞYKKT | BYGGINGANEFND
3-7-79
BYGGINGA[illegible]

6134

Pkt ① 1:10.

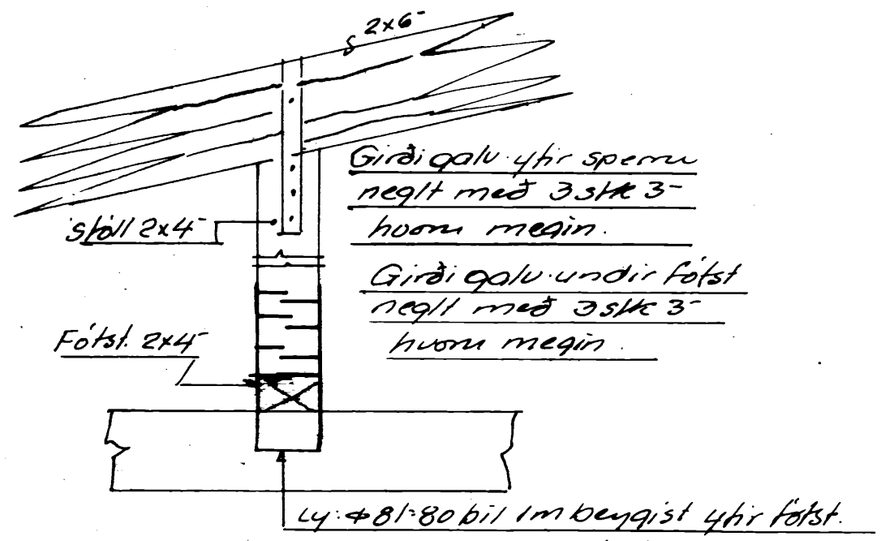

Pkt ② 1:20

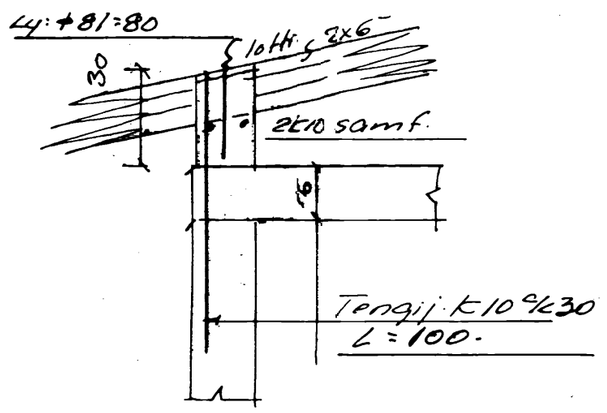

Snið A-A.

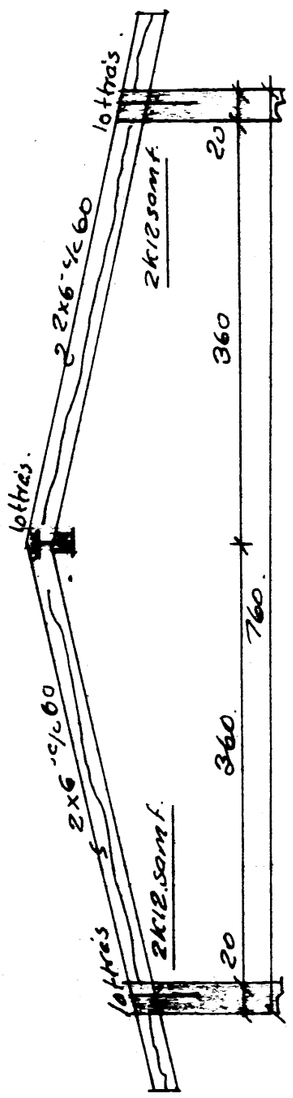

Sperrur samhl. sf. veggjum boltast með 1½" bil 1,8m.

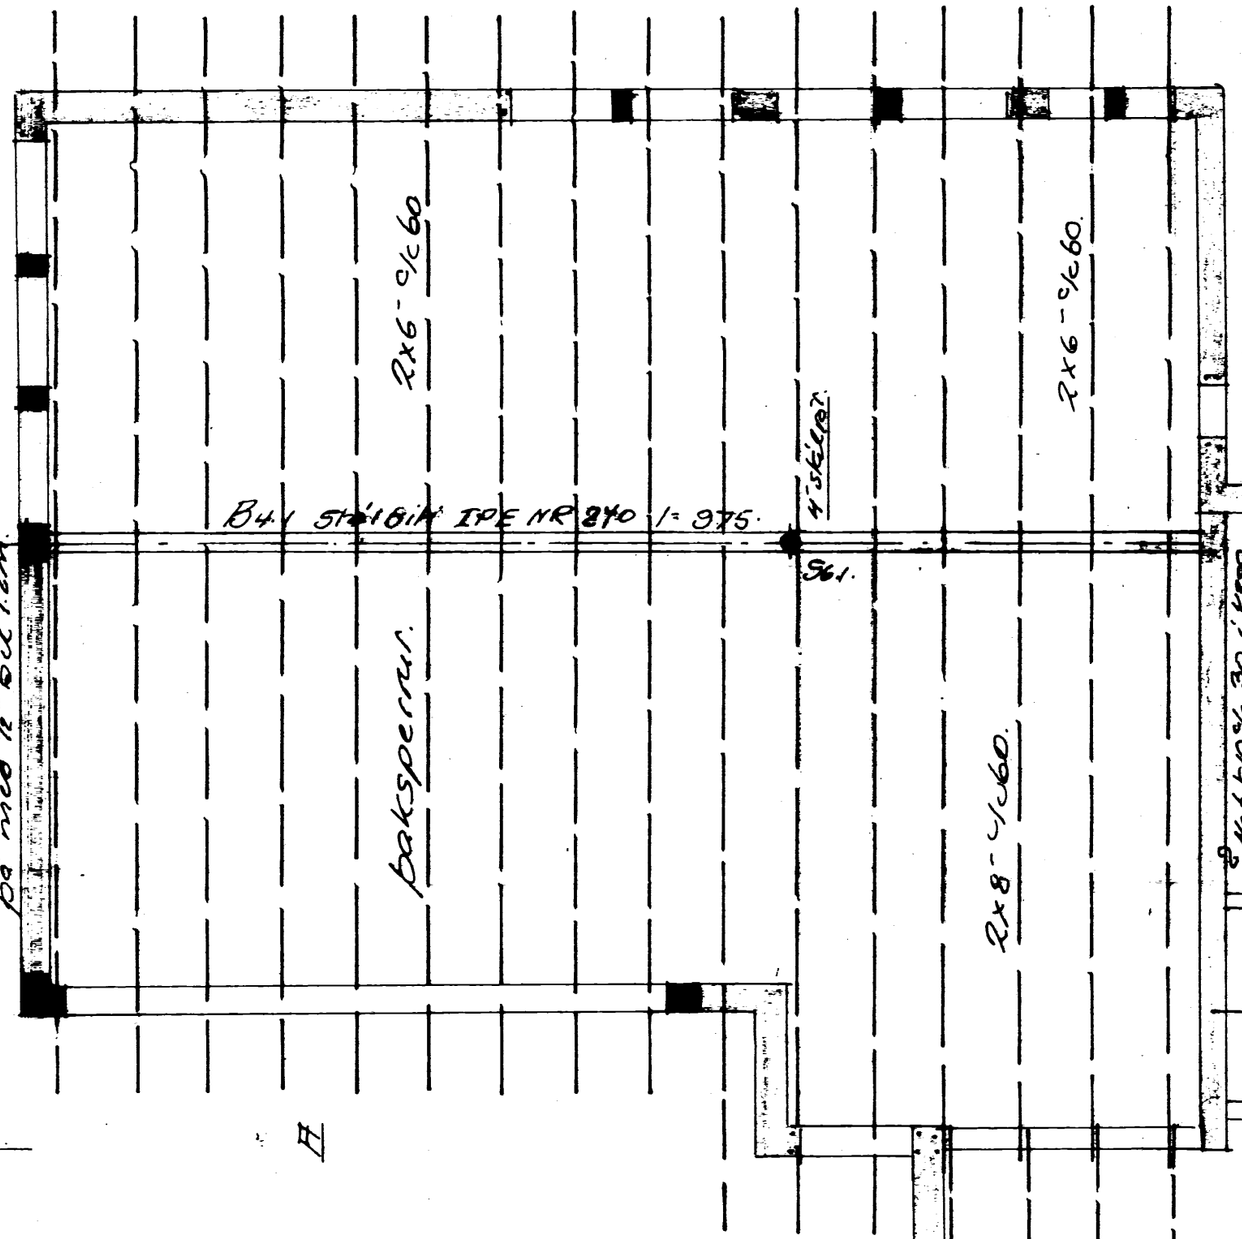

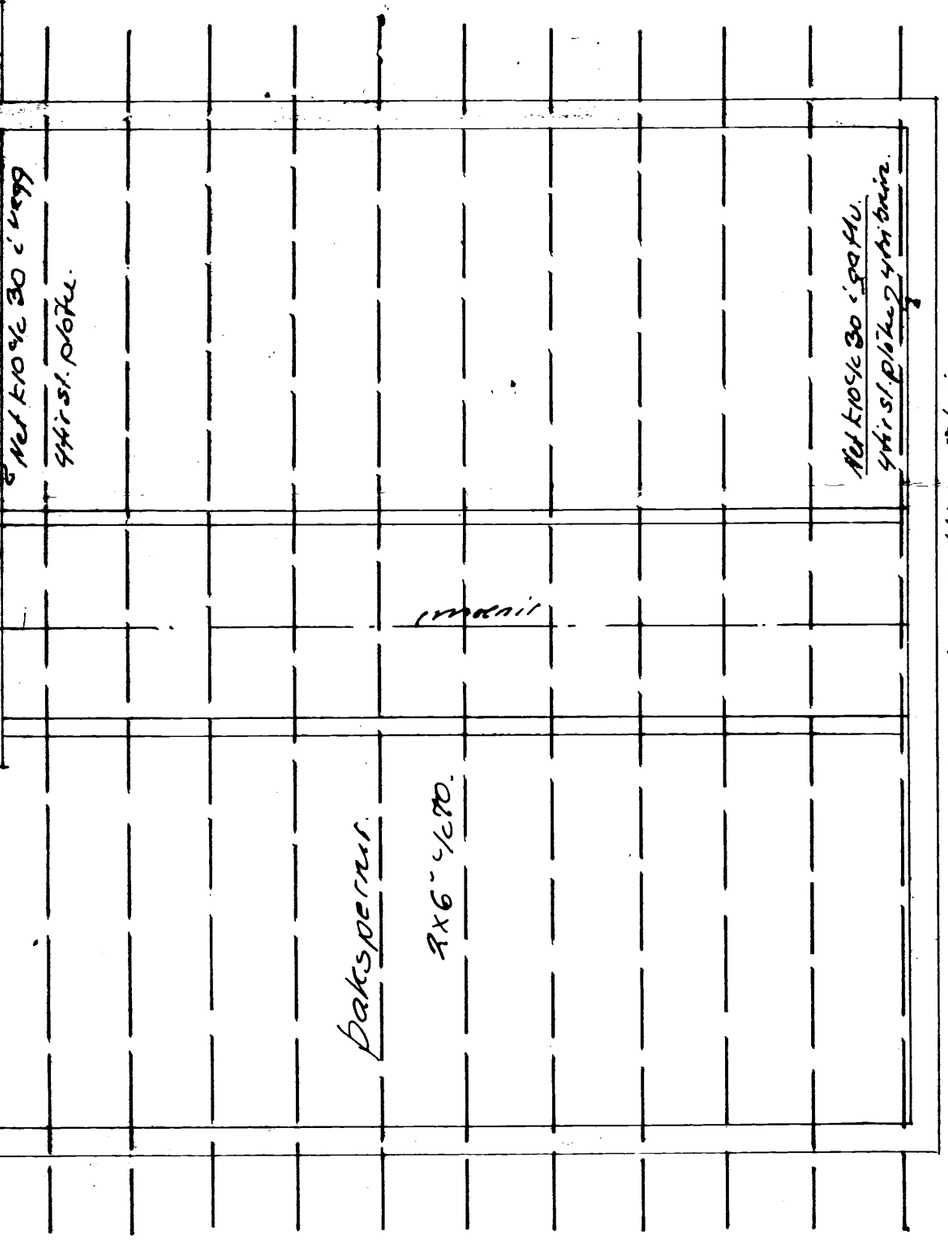

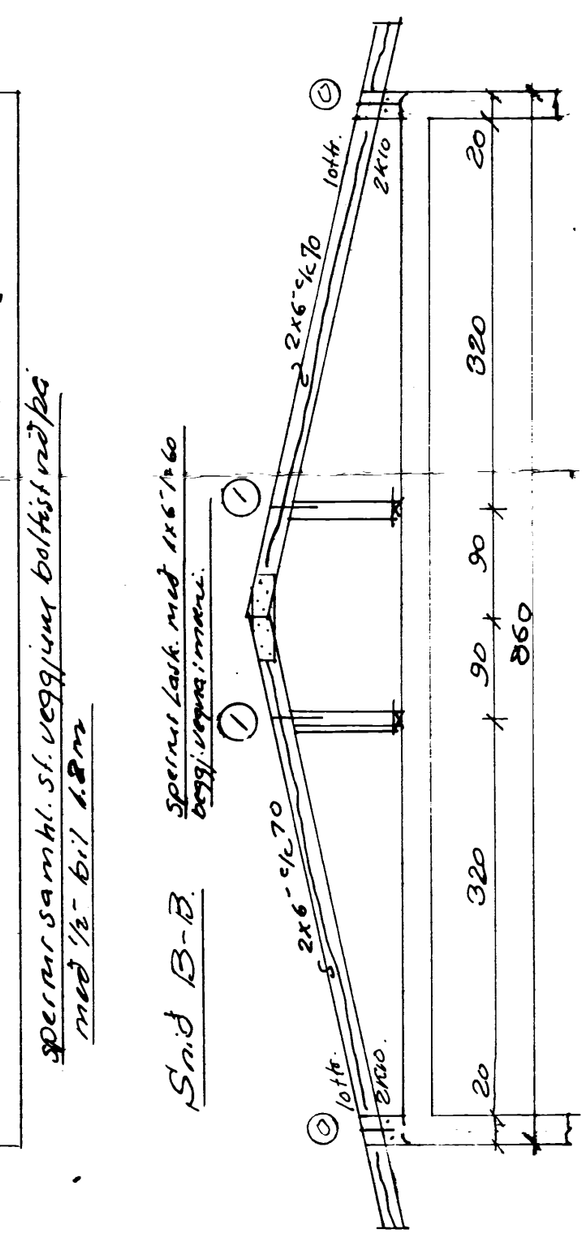

Snið B-B

Festing sperra við stálbita B41

1:10.

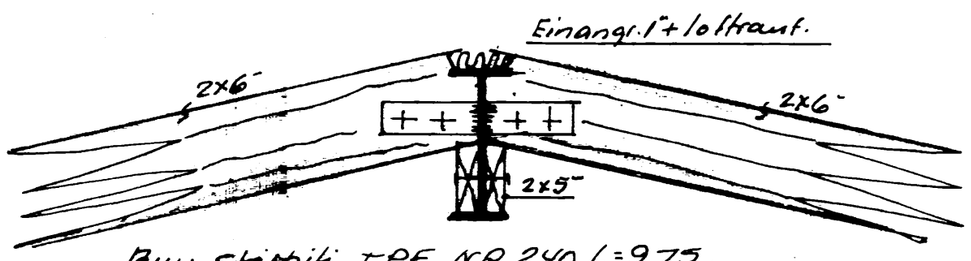

B41: Stálbiti IPE NR 240 L=975.
Eyra 6x15x0.6cm soðin á bita til festi á sperrum með 2 stk ½" boltum hvorn megin.
Stálbiti festul í steypu með Lg: +8 L=80 í gegnum neðri flansa eða sjóða stálujárn við bitann.

Festing B41 við súlu S61

1:20.

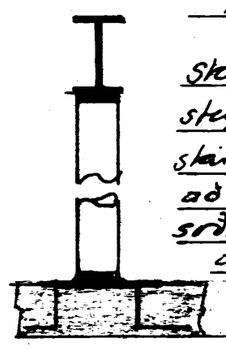

Stálrör 4" fyllt með steypu. Sjóðist við stálpl. 20x20cm x 0.6cm að neðan. og stálbiti soðinn við súlu að ofan.
stálpl. festi í steypu með áboðnum Lg: +8.

Loftræsting þaks sé minnst 8cm² pr. m² þakflatar, sem svarar til 2 stk 1½" plaströra í sperrubil hvorn megin við útveggi. Þess gætti, að hvorki snjó- né regnfjúk komist inn um rauf í t.d. með því að setja fínt kopar-net fremst í rörin.
Frágangur þakkanta, þakrenna o.fl. sé gert skv. fyrirmælum Kj. Sveinssonar.

Benedikt B. Sigurðsson verktaki.		
Höfðavegur nr. 63, Vestm.		
M.	1:50 1:20 1:10	Þaksperrur. Festingar o.fl.
D	júní 79	
Nr	4. 61.	Bm. B. Sigurðsson