



Mótt. 

03.09.2002

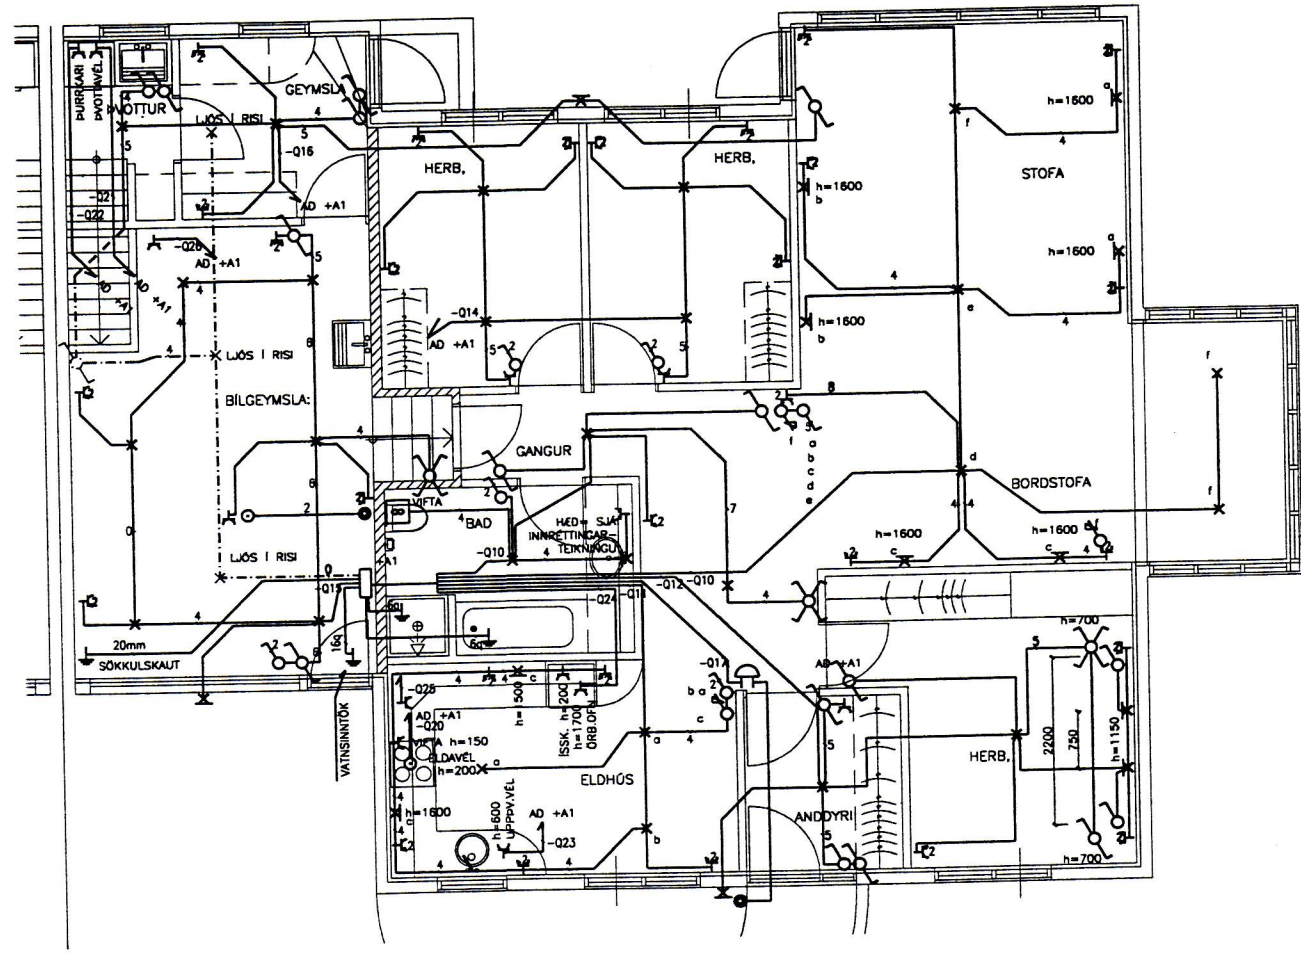


SKÝRINGAR

ÖLL MÁL ERU í mm.
LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR.
TAUGAR ERU 3x1,5q.
MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10 A OG TENGLA 16 A.
HÆÐ ROFA = 1100 mm OG TENGLA = 200 mm.
TENGLAR ELDHÚSI, VS. ÞVOTTAHÚSI, GEYMSLU
OG BÍLSKÚR ERU h = 1100 mm.
TENGLAR TEIKNADIR VID ROFA ERU Í SÖMU DÓS OG
ROFINN EDA FAST UNDIR HONUM.
Í PÍPUR AD ÓTILJÓSUM SKAL DRAGA PLASTSTRENGI.
ÖLL MÁL ERU MIDUD VID FULLFRÆGENID GÓLF
EDA VEGG OG ÚR MIDRI DÓS Í MIDJA DÓS.
--- BROTTIN LÍNA TAKNAR LÖGN Í RISI T.A.M. FYRIR
OFAN BILAGEYMSLU

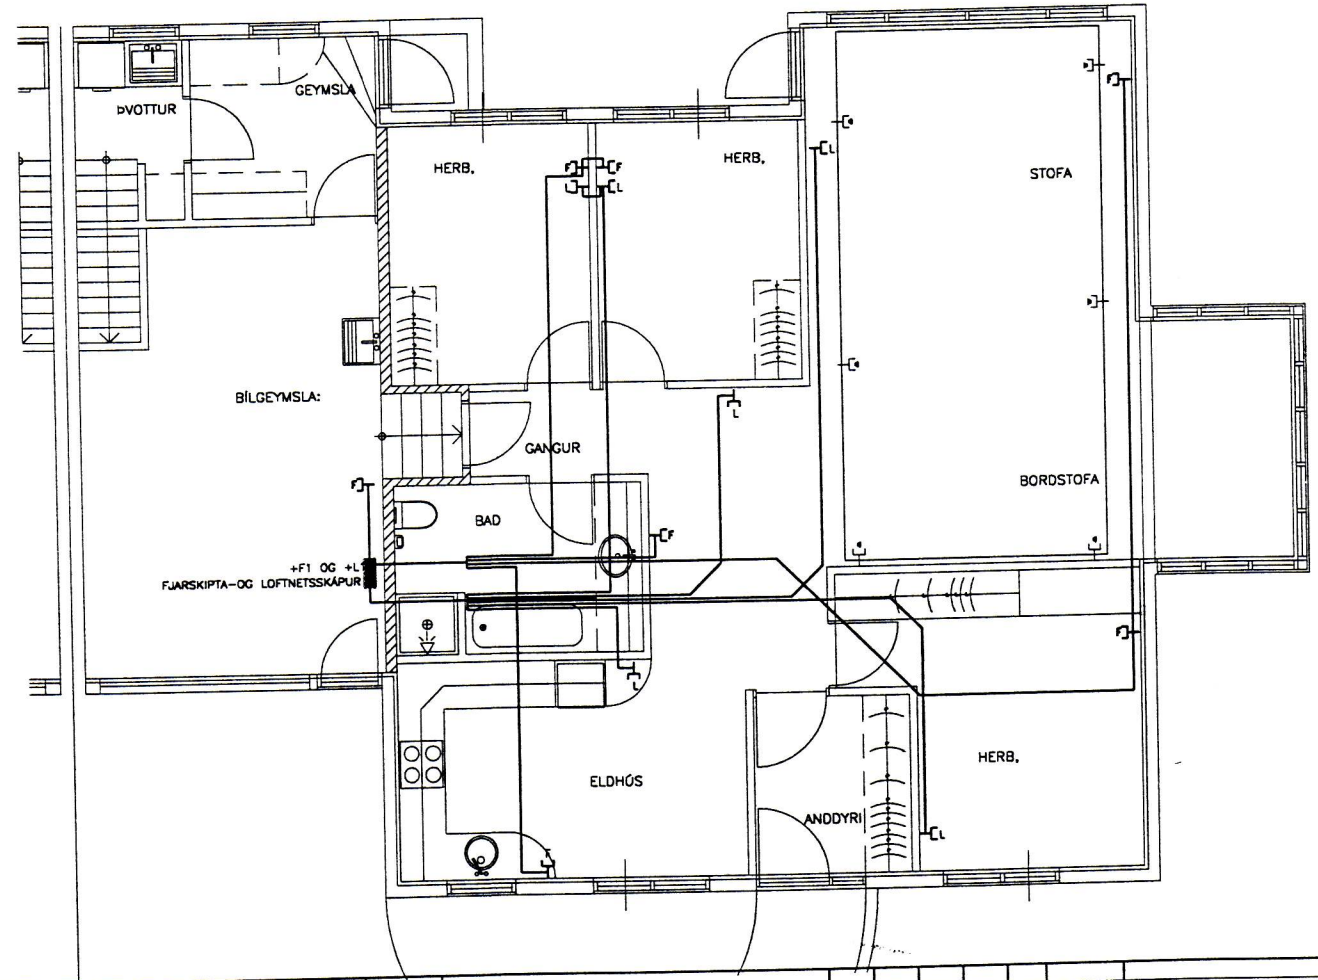

SKÝRINGAR


ÖLL MÁL ERU í mm.
LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTPIPUR
TENGLAR MERKTIR F ERU FYRIR SÍMA
TENGLAR MERKTIR L ERU FYRIR LOFTNET
TENGLAR MERKTIR HÁTÖLURUM ERU FYRIR HÁTALARA
HÆÐ TENGLA ER 200cm
TENGLAR ERU FAST VID LÁGSPENNUTENGLA
HVERGI SKAL ÞÓ HAFI FLEIRI EN FJÓRAR
DÓSIR ÞÉTT SAMAN
⌋ HÁTALARAR
⌋ LOFTNET
⌋ SÍMI
OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID



Esji með fjárlöðu þessa teikningu til, notkunar fyrir þrjú obla, né breyta henni án mylla Réttteiningar hl.

ÓTG.	DACS.	TEIKN.	BREYTT	YFRF.	SAMP.	ÓTG.	DACS.	TEIKN.	BREYTT	YFRF.	SAMP.	DACS.	02.08.30
------	-------	--------	--------	-------	-------	------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	----------

RAFTEIKNING HF
RÁÐGJAFARVERKFRÆÐINGAR
CONSULTING ENGINEERS



STÓRAGERDI 5 VESTM.
LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNUKERFI
GRUNNMYNDIR

TEIKN. NR. 20.5.02 NESTA TEIKN. NR. - ÓTG.