



#### SKÝRINGAR NEYSLUVATNSLAGNIR:

Öll rör í neysluvatnslögnum skulu vera galvaniseruð stárlór skv. DIN 2440.

Öll tengistykki skulu vera galvaniseruð. Öll neysluvatnsrör skulu hengjast upp þar sem þau liggja á vegg eða undir lofti. Mesta fjarlægð milli upphengja má vera 200 cm. Einangrun utan við pipur sem liggja í útveggja einangrun skal vera minnst 4 cm. Pipur í veggjum skulu liggja minnst 10 yfir golfsplótu.

Eftir á öllum lödréttum stofnum og á hlíðargreinum sem lengri eru en 400 cm. komi u.p.b. 30 cm. langur loftspúði. Þvermál jaft þvermáli sverasta hluta greinar frá aðfærsluæð. Pipur í neysluvatnslögn og hitalögnum skal vera utanáliggjandi og óeinangraðar. Litur á merkingum skal fara eftir því hvað i löginni er og fylgja skal stöðulum í þeim efnum.

Neysluvatnslögnin skal þrófu með 10 kg/cm<sup>2</sup> þrýstingi áður en samskeyti eru einangruð og skal þrýstingurina standa í amk. 24 klst. án þess að falla, og án þess að samskeyti smiti.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir um neysluvatnsagnir.

#### MERKINGAR:

- MERKIR HEITT NEYSLUVATN.
- MERKIR KALT NEYSLUVATN.
- MERKIR FRAMRÁS HITALAGNAR.
- B MERKIR BAKRÁS HITALAGNAR.
- OFNLOKI Á BAKRENNSLI STÝRIST AF HITASTIGI BAKRENNSLIS.
- OFNLOKI Á FRAMRENNSLI STÝRIST AF HERBERGISHITA.
- ① MERKIR Ø 32 PL PEH. VATNSHEIMÆÐ I Ø 63 FÓÐURRÓRI AÐ LÓÐARMÖRKUM.
- ② Ø 32 PL. PEH. AFFALL HITAVEITU.
- ③ Ø 25 J. GALV. BIKAD VAFID STRIGA OG BIKAD Á NÝ

#### HITALÖGN SKÝRINGAR:

PÍPUR: SVÖRT STÁRLÓR DIN 2440 HÁMARKS BIL MILLI UPPHENGJA 200 CM. ÞAR SEM RÓR FER Í GEGNUM VEGG EÐA PLÓTU SKAL ÞESS GÆTT AÐ HINDRA EKKI MÖGULEIKA Á ÞENNSLU

FITTINGS: SVARTUR RANDFITTINGS AF VIÐURKENNDI GERÐ

EINANGRUN: PÍPUR ERU UTANÁLIGGJANDI OG ÓEINANGRAÐAR.

OFNLOKAR: Á FRAMRENNSLI T.D. DANFOSS RAVL- 3/8" SEM STÝRAST AF HERBERGISHITA  
Á BAKRENNSLI T.D. DANFOSS FJVR - 3/8" SEM STÝRAST AF HITASTIGI BAKRENNSSLIS.

STÁLOFNAR PRÓFAÐIR VIÐ 8 KG/CM<sup>2</sup>. LOFTSKRÚFURSÉU Á ÖLLUM OFNUM


LÖGNINA SKAL PRÓFA MED 6 KG/CM<sup>2</sup>. SEM STANDA SKAL Í AMK. 12 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA EÐA LÖGN SMITI. PIPULÖGN SKAL LIGGJA AMK. 10 CM. OFAN VIÐ GÓLFPLÓTU. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR UM HITALAGNIR.

ATH!

ALLIR OFNAR SKULU HAFA VOTTUN PARTILBÆRRA AÐIALA.

#### HITAVEITUKERFI


#### Húsatenging tvöfalt kerfi

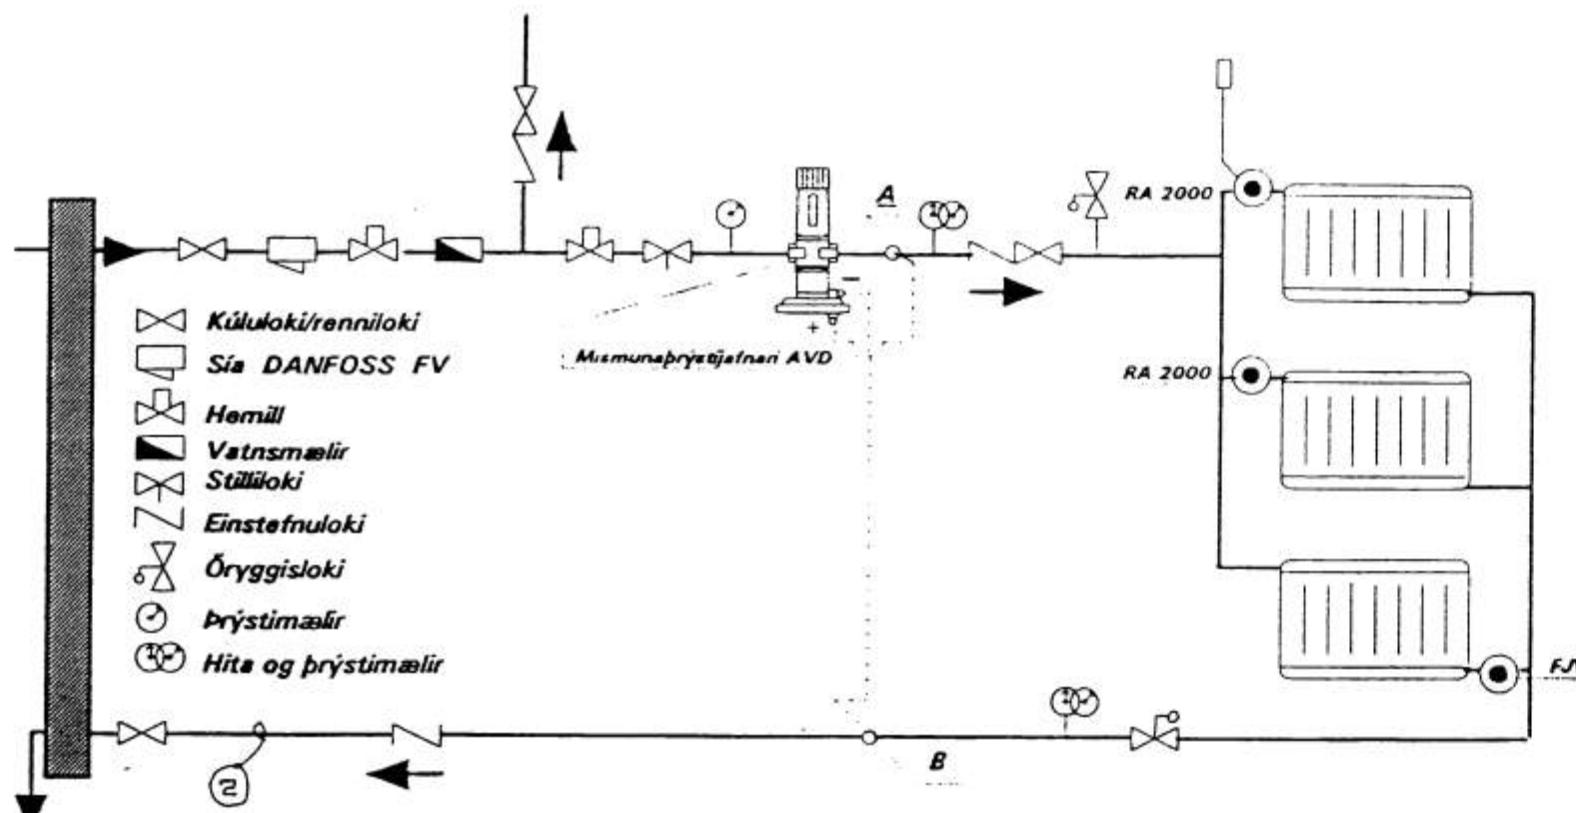


Mismunabréystjórnari AVD  
stíllist á lægstu mögulegu  
stillingu t.d. 1

Mótþrýstiblöki AVDA  
stíllist á hæstu mögulegu  
stillingu t.d. 5

Allir lokandi lokar í  
ofnhitakerfinu skulu  
vera upsettir milli  
punktta A og B

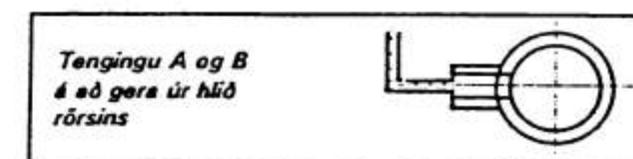

KALDAVATNSHEIMÆÐ SKAL VERA ÚR PLASTI PEH. Í Ø 63 PEH FÓÐURRÓRI AÐ LÓÐARMÖRKUM OG GENGID FRÁ HENNÍ Í SAND. PÍPUR UTANHÚSS ÚR JÁRNÍ SKAL BIKA, VEFJA MEÐ STRIGA OG BIKA Á NÝ.

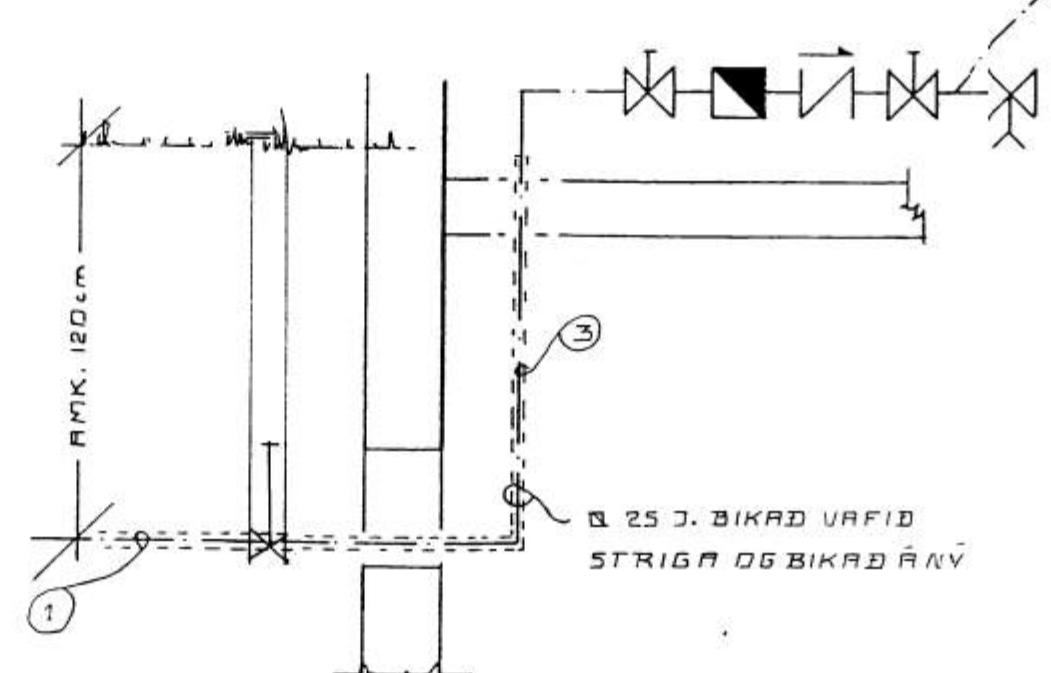

TENGIMYND EKKI Í KVARÐA.

STÓRAGERÐI 11 VESTMANNAEYJUM  
HITALÖGN VATNSLÖGN SKÝRINGAR.  
25.05.2000.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS

teknustofa S - 566-6613 Nr.