

Allt efni sem notað er í frárennislagnir þarf að vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og ÍST/EN-65.

Allar frárennislagnir í grunni eru Ø100 PVC. lagn utan grunnveggja sé lögð á frostfríu dýpi og skal lagn vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.


Vanda skal alla vinnu við lagningu frárennislagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgnum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja alagnir á frosið undirlag.

Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnströr og þjóna jafnframt tilgangi grunnvatnslagna. Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

#### SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

HRB	Hreinsibrunnur, þvermál og gerð.	áv	Lagn kemur á vegg
EV	Eldhúsvaskur	ie	lagn kemur í einangrun
GH	Gólfhæð / Gólfkóti	ig	Lagn kemur í gólftrauf
GK	Garðkrani	pn	pipulagn fer niður
GN	Gólfniðurfall	pu	pipulagn fer upp
GN75	Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás.	ul	lagn liggur upp við loft
GN-g	Gólfniðurfall með lyktarloku og gegnumrennsli.		
HL	Handlaug		
NF	Niðurfall þakniðurfalls		
HP75	Niðurfall frá heitum potti með 75 mm vatnslás.		
ST	Sturta		
SKV	Skolvaskur		
UP	Uppþvottavél		
VS	Vatnssalerni		
ÞV	Þvottavél		

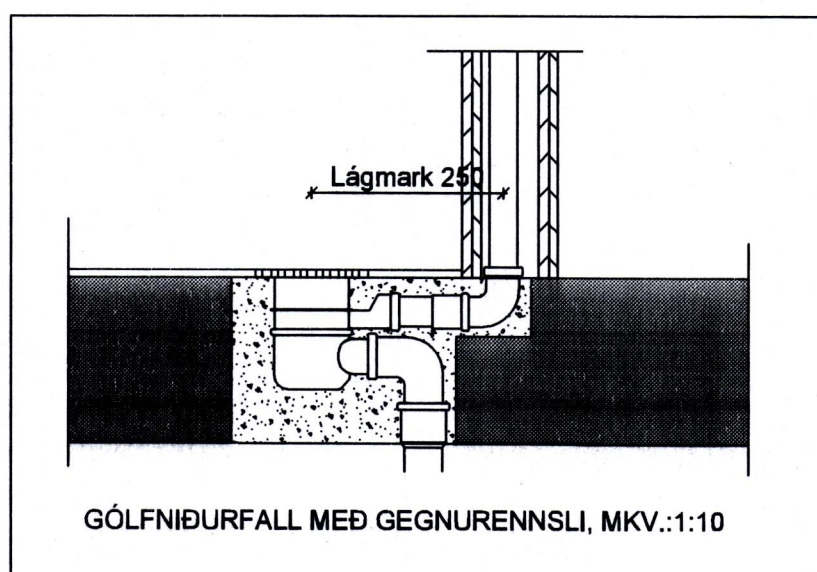

Breytingar:

**HÚSEY**  
Teikni- og verkfræðisvæðing. SELFOSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4,  
801 Selfoss.  
Sími 482-1738 / 898-9199  
Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og réttahafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson,  
byggingatæknifræðingur, M.T.F.I.  
Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni:  
Vesturvegur 13a,  
Vestmannaeyjum.

Verkhúti:  
Fráveitulagnir,  
1. hæð

Mælikvæði: 1:50  
Teiknad/Reiknad: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í desember 2015

Samþykkt:

*Sam. S.H.*

Verkrúmer: 15-721

Teikn.nr.:

211