

SKÝRINGAR:

Dreifiskstur/Tengibox með 7 stútum.

101 Slaufumotta nr. 1

m/m150 Millibil röra 150 mm.


150 m Lengd slaufu í m.

Heildarlengd gólfhitalagna á 1. hæð er 293 m.

Gólfhitakerfi er hannað miðað við Ø17x2,0 mm Silverline PE-RT type 1 plastlagnir með súrefniskápu lagðar í plastakkamottur. Fara skal í öllu að fyrirmælum framleiðenda við lagningu gólfhitakerfisins. Pípurnar eru með súrefnispétu lagi í samræmi við DIN 4726

YFIRLIT YFIR LAGNASLAUFUR							
Vesturvegur 13a Vestmannaeyjum							
Slaufa nr.	NOTKUNAR-STADUR	Lagnir í rými (m)	Tengi-lagnir (m)	Samtals lögn (m)	ÚTREIKNUD VARMAPÖRF WÖTT	ÁÆTLUD VARMAGJÖF WÖTT	ÁÆTLAD RENNSLI Í L/MÍN
201	Stofa/Eldhús	62	0	62	1.193	1.240	1,3
202	Stofa/Eldhús	67	0	67	1.193	1.340	1,3
203	Geymsla	32	23	55	693	749	1,0
204	Bað	37	12	49	646	680	1,0
205	TV/Hol	51	9	60	1.191	1.101	1,0
SAMTALS =		249	44	293	4.916	5.110	5,6

OFNASKRÁ FYRIR						
Vesturvegur 13a Vestmannaeyjum						
Δt = 40°						
OFN NR.	NOTKUNAR-STADUR	VARMAPÖRF WÖTT KCAL/KLST		OFNASTÆRD BREIDD HÆD		TENGING FRAMR/BAKR
3a	Herbergi	1.026	886	80	70	A/D-10
3b	Herbergi	1.026	886	80	70	A/D-10
4a	Herbergi	602	519	80	70	A/D-13
4b	Herbergi	602	519	80	70	A/D-13
SAMTALS =		1.026	886			
STÆRD OFNS:						
BREIDD=		MESTA BREIDD AÐ FRÁDREGNU RÝMI FYRIR TENGINGAR				
HÆD=		MESTA HÆD AÐ FRÁDREGNU LOFTUNARRÝMI UM OFNINN, Þ.E. 10 SM AÐ NEÐAN OG 10 SM AÐ OFAN.				
TENGINGAR:						
		A - [] - C				
		B - [] - D				

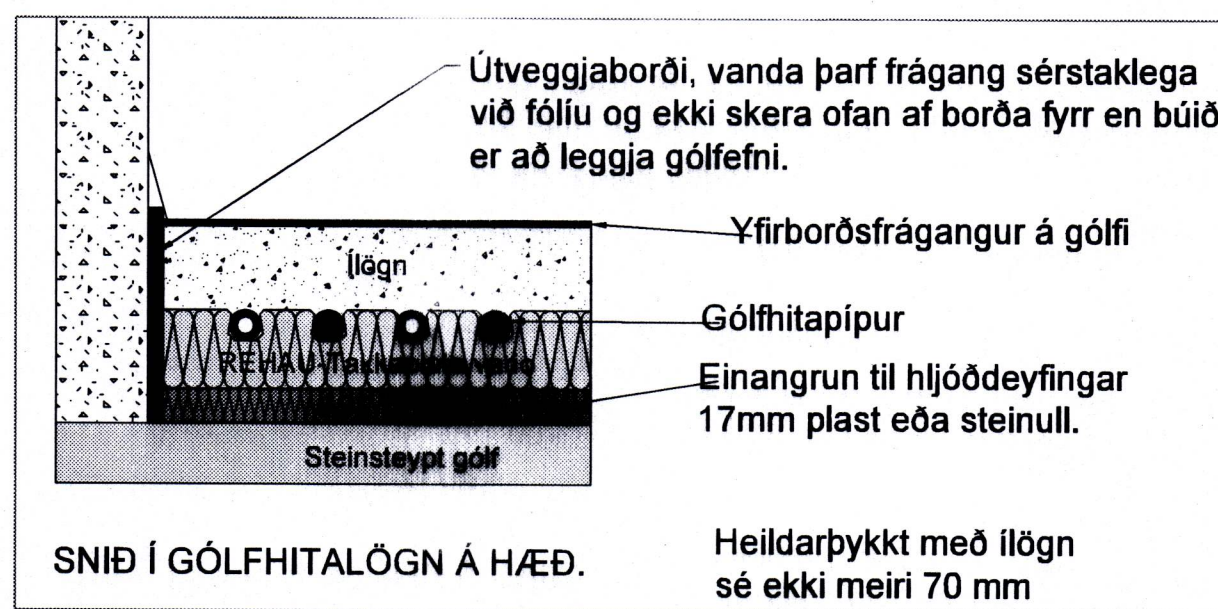

Útveggjaborði, vanda þarf frágang sérstaklega við fóliu og ekki skera ofan af borða fyrir en búið er að leggja gólfefni.

Yfirborðsfrágangur á gólfi

Gólfhitapípur

Einangrun til hljóðdeyfingar 17mm plast eða steinull.

Steinsteypt gólf

SNÍÐ Í GÓLFHITALÖGN Á HÆÐ.

Heildarþykkt með ilagn sé ekki meiri 70 mm

Breytingar:

HÚSEY
Teikni- og verkfræðisjónusta. SELFOSS

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-8199 Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og réttindi ©: Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659

Vidfangsefni: Vesturvegur 13a, Vestmannaeyjum.

Verkhúti: HITALAGNIR 2. hæð, gólfhitalagnir, ofnalagnir

Mælikvæði: 1:50 Teiknad/Raiknad: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í desember 2015

Samþykkt: *Sam. H.*

Verknúmer: 15-721

Teikn.nr.: 214